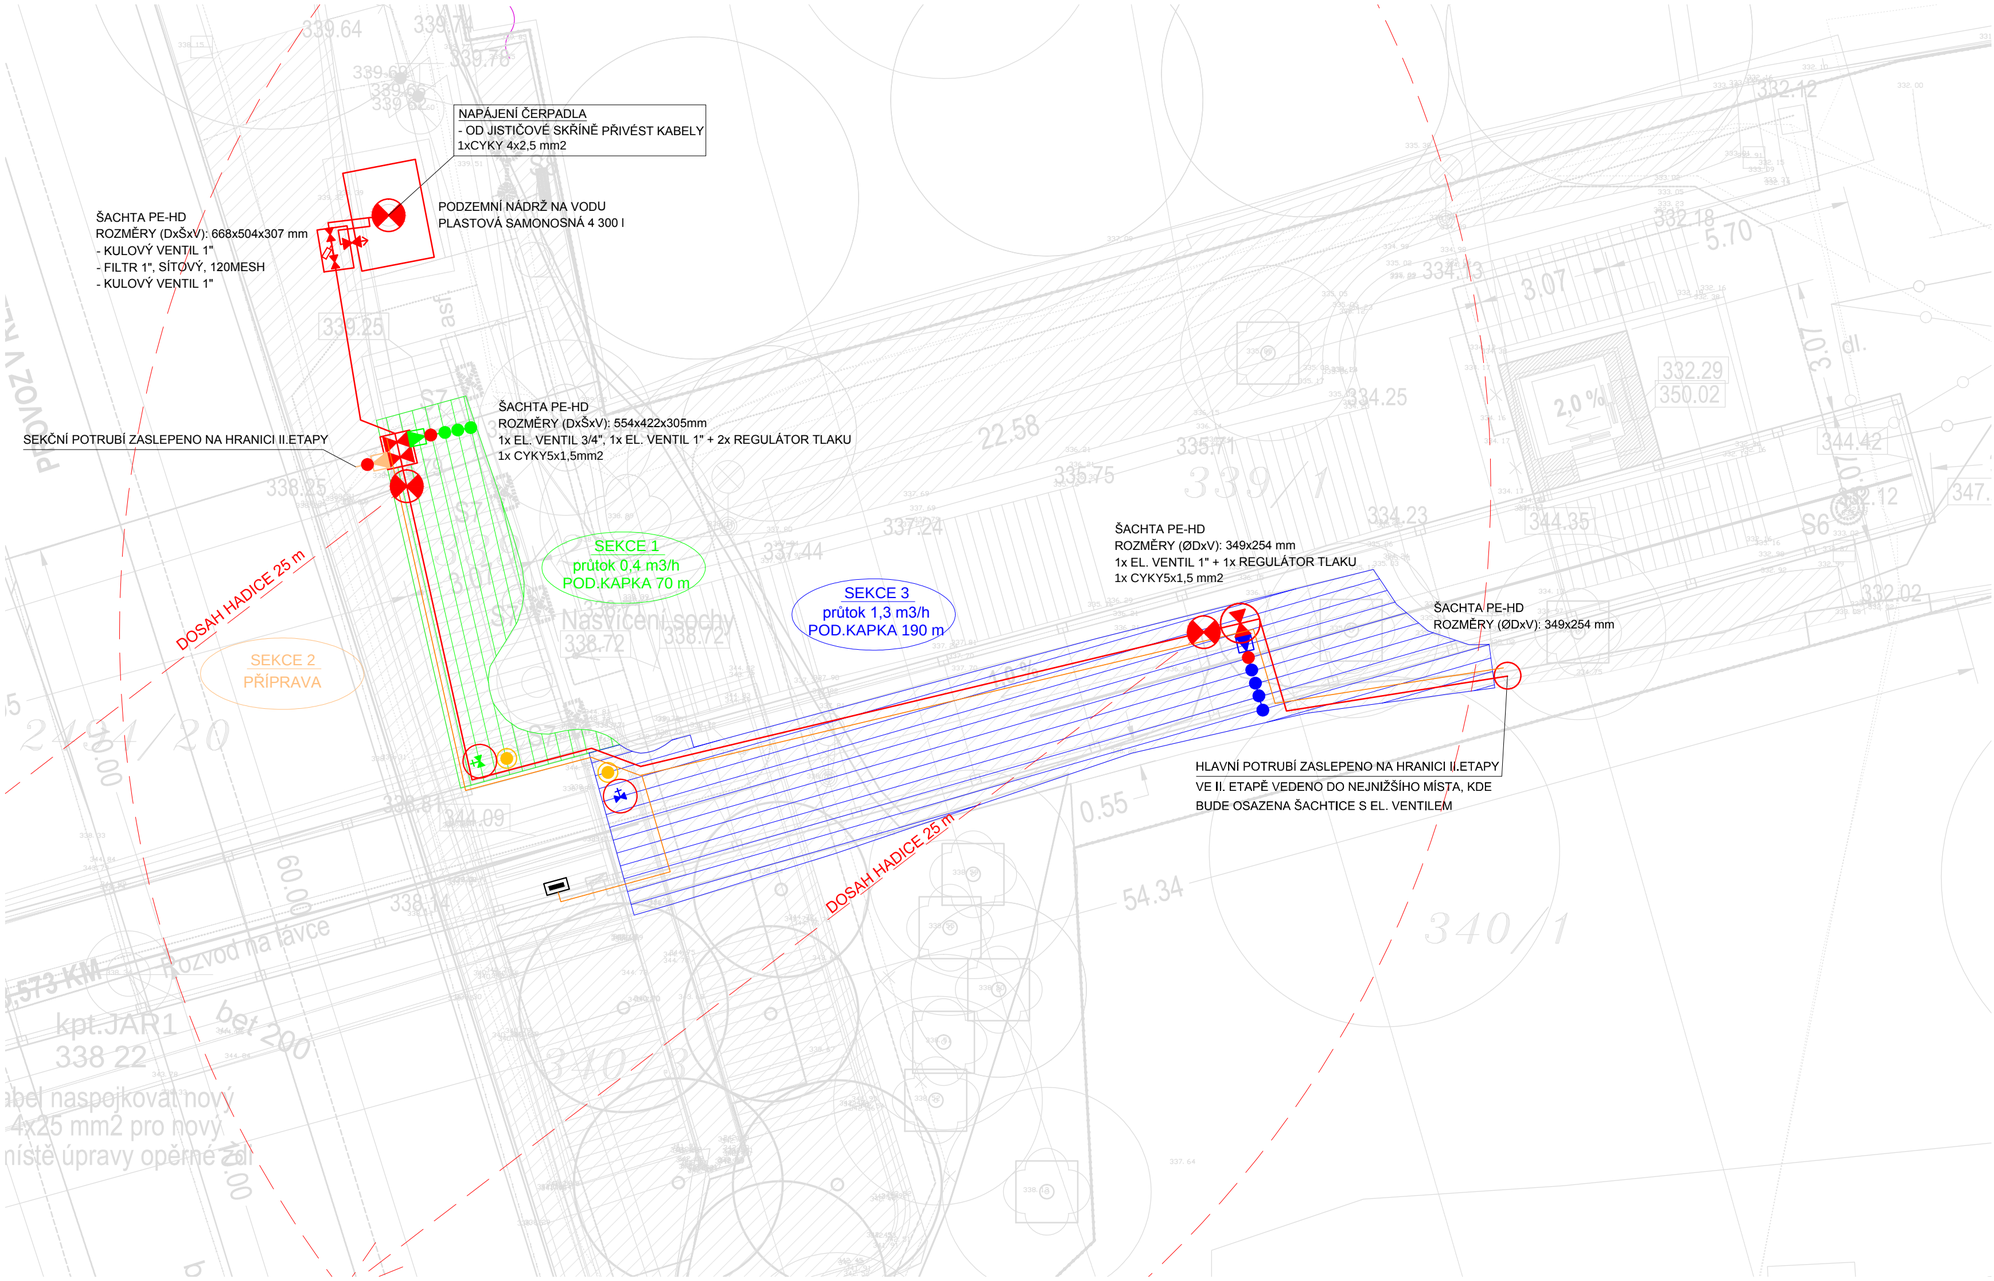

LEGENDA ZÁVLAH:

- ČERPADLO UMÍSTĚNÉ V NÁDRŽI
- VENTILOVÁ ŠACHTICE KULATÁ S 3/4" VENTILEM, ROZMĚR: 180(210) PR x 120 V mm
  ...ODBĚR VODY HADICÍ + MOŽNOST NAPOJENÍ TLAKOVÉHO VZDUCHU PRO ODVODNĚNÍ "PROFUKEM"
- ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA 230V/24V AC: 4-22 SEKCÍ
  NAPÁJENÍ: 230 V AC, 0,2 A 50-60 Hz, VÝSTUP: 24 V AC, 1 A
- DRÁTOVÉ ČIDLO SRÁŽEK
  ... UMÍSTĚNÍ ČIDLA DLE KONKRÉTNÍ SITUACE
- HLAVNÍ ŘAD - PE-MD SOFT 32x2,0 DN25; PN8
  VEDENO V HLOUBCE 300 mm
- SEKČNÍ POTRUBÍ - PE-MD 32x2,0 DN25; PN8
  VEDENO V HLOUBCE 300 mm
- OVL. KABELY ZÁVLAH - KABELY VEDENY SPOLEČNĚ SE ZÁVLAHOVÝM POTRUBÍM
  KABELY TFC _x1,0 mm2
- VEDENÍ PODZEMNÍHO KAPKOVACÍHO POTRUBÍ
  VZDÁLENOST LINEK 300 mm
- ŠACHTICE, ROZMĚRY (ØD 251 mm, V 229 mm) + VYPOUŠTĚCÍ VENTÝLEK 16 mm
- PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
  NAPOJENO PŘES NAVRTÁVACÍ PAS
- INDIKÁTOR PROVOZU PODZEMNÍHO KAPKOVACÍHO POTRUBÍ

- REGULÁTOR TLAKU, VÝSTUPNÍ TLAK 3,5 bar
- ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY: 1" / 3/4"
  V PLASTOVÉ ŠACHTICI: VB-STD-H, ROZMĚRY: 554 D x 422 Š x 305 V mm
- ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL: 1"
  V PLASTOVÉ ŠACHTICI: VB-10RND, ROZMĚRY: 270(350) PR x 254 V mm
- ČÍSLO SEKCE
  PRŮTOK SEKCE
  POČET METRŮ PODZEMNÍHO KAPKOVACÍHO POTRUBÍ

ZDROJ VODY:
POŽADOVANÉ PARAMETRY ZDROJE VODY:
Qmax = 1,3 m3/h PŘI H = 45 m - HYDRODYNAMICKÝ TLAK
DOPORUČENÝ TYP ČERPADLA: SPINFLOW MULTI X8 230 V, 50-60 Hz

Pozn.:
VE VÝKRESE NENÍ ZNÁZORNĚNO 230 V VEDENÍ.
V PROJEKTU NENÍ ŘEŠENO DOPOUŠTĚNÍ NÁDRŽE.
VEŠKERÉ POTRUBÍ ZÁVLAH JE VEDENO V HLOUBCE 300 mm
- JEDNÁ SE O MĚLCE ULOŽENÝ LETNÍ VODOVOD
- JE NEZBYTNÉ TENTO SYSTÉM NA ZIMNÍ OBDOBÍ DOKONALE ODVODNIT!

REVIZE

0	2021/09 PRVNÍ VYDÁNÍ
1	

NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA)

SO 801b	**VEGETAČNÍ ÚPRAVY - AZS**
PŘÍLOHA	**SITUACE**
INVESTOR	MĚSTO LITOMYŠL Bří Šťastných 1000 570 20 Litomyšl Daniel Brýdl, starosta města tel. 461 653 333
ZPRACOVATEL	EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o. Ing. arch. Lukáš Ehl Ing. arch. Tomáš Koumar Na Šafránce 25 101 00 Praha 10 ehl-koumar@iol.cz tel. 271 730 312
ZPRACOVATEL ČÁSTI	ITTEC, s.r.o. Ing. Alena Šimůnková Modletice 106 251 01 Říčany u Prahy asimunkova@ittec.cz tel. 777 698 807
VYPRACOVAL	Ing. Alena Šimůnková
STUPEŇ	PDPS
DATUM ZPRACOVÁNÍ	2021/09
MĚŘÍTKO	1:200
ČÁST	D.1.8 Objekty úpravy území
ČÍSLO PŘÍLOHY	2.2

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI

Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, kopírování a rozmnožování pouze po předchozím souhlasu EHL & KOUMAR ARCHITEKTI