


ROZVADĚČ RD3

19" 12U/600x600x395mm

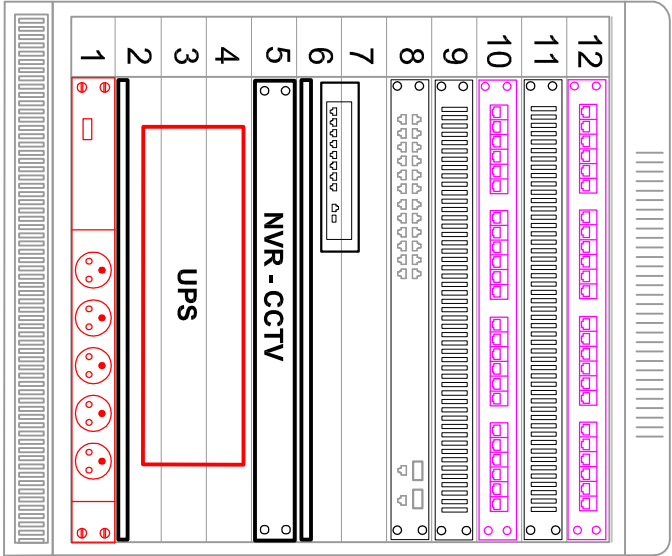

ZÁVĚSNÝ

POZNÁMKA

PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ UTĚSNIT - POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE VIZ. POŽADAVKY V TECH. ZPRÁVĚ PBŘS.

PŘI KLADENÍ KABELŮ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ DODRŽET ODSTUPY OD OSTATNÍCH ROZVODŮ:

- DO 5m SOUBĚHU 6cm, NAD 5m SOUBĚHU 20cm A PŘI KŘÍŽOVÁNÍ 1cm (MIN. DLE ČSN 33 2000-5-52)
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
- SÍŤOVÝ ZDROJ SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OSTATNÍ PRVKY MALÝM NAPĚTÍM SELV

PAVEL BARTOŇ - elektroprojekce			VEDOUcí ZAKÁZKY		Pavel Bartoň	
Dukejská 977, 570 01, Litomyšl			ZODP. PROJEKTANT		Pavel Bartoň	
IČ: 13560816 tel. 775771419			DATUM		06/2021	
VYPRACOVAL Pavel Čada			MÍSTO STAVBY		Litomyšl	
STUPĚŇ Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele			ZAK. Č.			
INVESTOR Město Litomyšl, u.l. bratří Štastných 1000, 57001 Litomyšl			Č. PÁŘE			
STAVBA						
MŠ-Sedmikráska-návrh 2.etapy						
elektroinstalace						
VÝKRES SLABOPROUDÉ ROZVODY			PROFESSE		Č. VÝKR.	
SCHEMA ZAPOJENÍ STRUKTUR. KABELAŽE			SLP. ELEKTROTECHNIKA		D.1.4.6.6	