


ULOŽENÍ SVODNÉHO POTRUBÍ DLE ČSN 75 6760

SVODNÉ POTRUBÍ SE MUSÍ ULOŽIT TAK, ABY BYLA ZABEZPEČENA JEHO STABILITA A MUSÍ BÝT ZABEZPEČENO PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ. MEZI VRCHOLEM POTRUBÍ A SPODNÍ ROVINOU PODKLADNÍ KONSTRUKCE PODLAHY (NAPŘ. PODKLADNÍ BETON) MUSÍ BÝT SVISLÁ VZDÁLENOST NEJMÉNĚ 150 mm. MEZI VRCHOLEM HRDLA A SPODNÍ ROVINOU KONSTRUKCE POSTAČÍ SVISLÁ VZDÁLENOST NEJMÉNĚ 100 mm. POKUD NENÍ MOŽNÉ UVEDENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI DODRŽET, MUSÍ BÝT SVODNÉ POTRUBÍ ZABEZPEČENO PROTI POŠKOZENÍ NAPŘ. OBETONOVÁNÍM, ULOŽENÍM V INSTALAČNÍM KANÁLU NEBO V OCHRANNÉ TRUBCE.

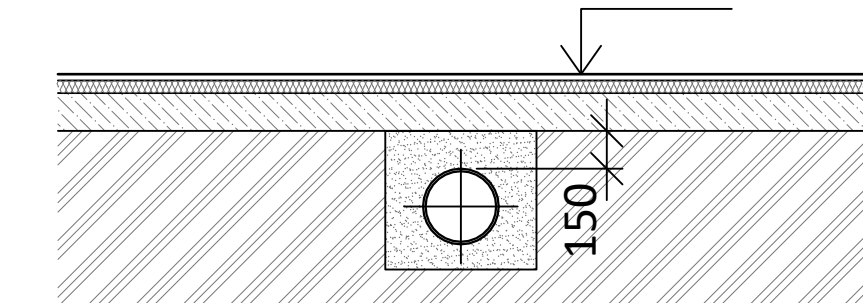

LEGENDA POTRUBÍ


- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SVODNÉ–SPLAŠKOVÉ – PVC–U (KG) SN8
- SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
(POZICE STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÉ PŘÍPOJKY BYLA DODÁNA INVESTOREM
– PŘED REALIZACÍ JE NUTNO HLOUBKU A JEJÍ POZICI PŘESNĚ ZAMĚŘIT)
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ODPADNÍ–SPLAŠKOVÉ – PP(HT)

POZNÁMKA

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE ZNAČENO JMENOVITÝM VNĚJŠÍM ROZMĚREM
- VNĚJŠÍ ROZVODY ULOŽENY V NEZAMRZNÉ HLOUBCE POD ÚROVŇ TERÉNU
- SVODNÁ POTRUBÍ JE MOŽNO SPOJOVAT JEN JEDNODUCHÝMI ODBOČKAMI S BOČNÍM ÚHLEM PŘÍPOJENÍ 45° AŽ 60°
- PŘECHOD ODPADNÍHO POTRUBÍ NA SVODNÉ BUDE PROVEDEN:
 - A) POMOCÍ PATKOVÉHO KOLENA S ÚHLEM 87°, NEBO DVĚMA KOLENY S ÚHLEM 45° A ZVĚTŠENÍM JMENOVITÉ SVĚTLOSTI ODPADNÍHO POTRUBÍ TĚSNĚ NAD NIMI,
 - B) POMOCÍ DVOU KOLEN O ÚHLU 45° S MEZIKUSEM TRUBKY O DÉLCE MIN. 250 mm BEZ ZMĚNY JMENOVITÉ SVĚTLOSTI
- NENÍ ZNÁMA HLOUBKA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY, PŘESNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ A PŘESNÁ TLOUŠŤKA (HLOUBKA) STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU – VEŠKERÉ HLOUBKY, PROSTUPY SKRZ ZÁKLADY, SOUBĚH SE ZÁKLADY A SPÁDY KANALIZACE JE NUTNO KOORDINOVAT PŘÍMO NA STAVBĚ, JE VŠAK NUTNÉ ZACHOVAT MINIMÁLNÍ SPÁD SVODNÉ KANALIZACE 2%

POKUD TO BUDE TECHNICKY MOŽNÉ, VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ PROSTUP SKRZ ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVOU PŘÍPOJKU VLOŽENOU ŠACHTOU DN425 (LITINOVÝ POKLOP B125)
PŘEDEM OVĚŘIT PRŮBĚH STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY



VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ING. VOJTĚCH ŠÍMA TZB PROJEKTY	
ING.VOJTĚCH ŠÍMA	ING.JIŘÍ JUREČKA	TAYLORTEAM s.r.o.		
INVESTOR:	MĚSTO LITOMYŠL, IČ: 00276944		STŘEDNÍ 265/6, SVOBODA, 74728 ŠTĚPÁNKOVICE IČ: 17863538 EMAIL: simo@vs-tzb.cz DS: 4xix95p	
MÍSTO STAVBY:	parc.č. st.2227, k.ú. LITOMYŠL, U Plovárny 1061, 570 01 Litomyšl		STUPEŇ PD	
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ HALY JISKRA – ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		VÝBĚR ZHOTOVITELE	
			DATUM	
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
			2023/005	
OBSAH:	PŮDORYS SVODNÉHO POTRUBÍ		MĚŘÍTKO	
			Č. VÝKRESU	
			1:75	
			D.1.4–02	