

Název rozváděče

RM01

Zákazník

Město Litomyšl

Dodací adresa (staveniště)

Zámecka 496
570 01 Litomyšl-Město

Projekt

STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU ZŠ LITOMYŠL
D.1.4.b17

Poznámka

Vytvořeno	01.06.2022	Objednací číslo		Datum další kontroly	30.05.2022
Číslo výkresu	637896937909047122	Stavební smlouva		Počet stránek	5

Rozváděč je mechanicky zkontrolován


Rozváděč je elektricky zkontrolován

Pozor:
Všechny elektrické zařízení lze použít s max. 80% jmenovitého proudu zařízení dle. IEC61439 (např. : $INC = IN \times 0,8$)

Poznámka :

Pozice

Pozice	Elektrický popis	Poznámky
-FA11	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA12	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA13	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA14	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA15	B/10A/1	
-FA16	B/10A/1	
-FA17	B/10A/1	
-Q1	40A/3	

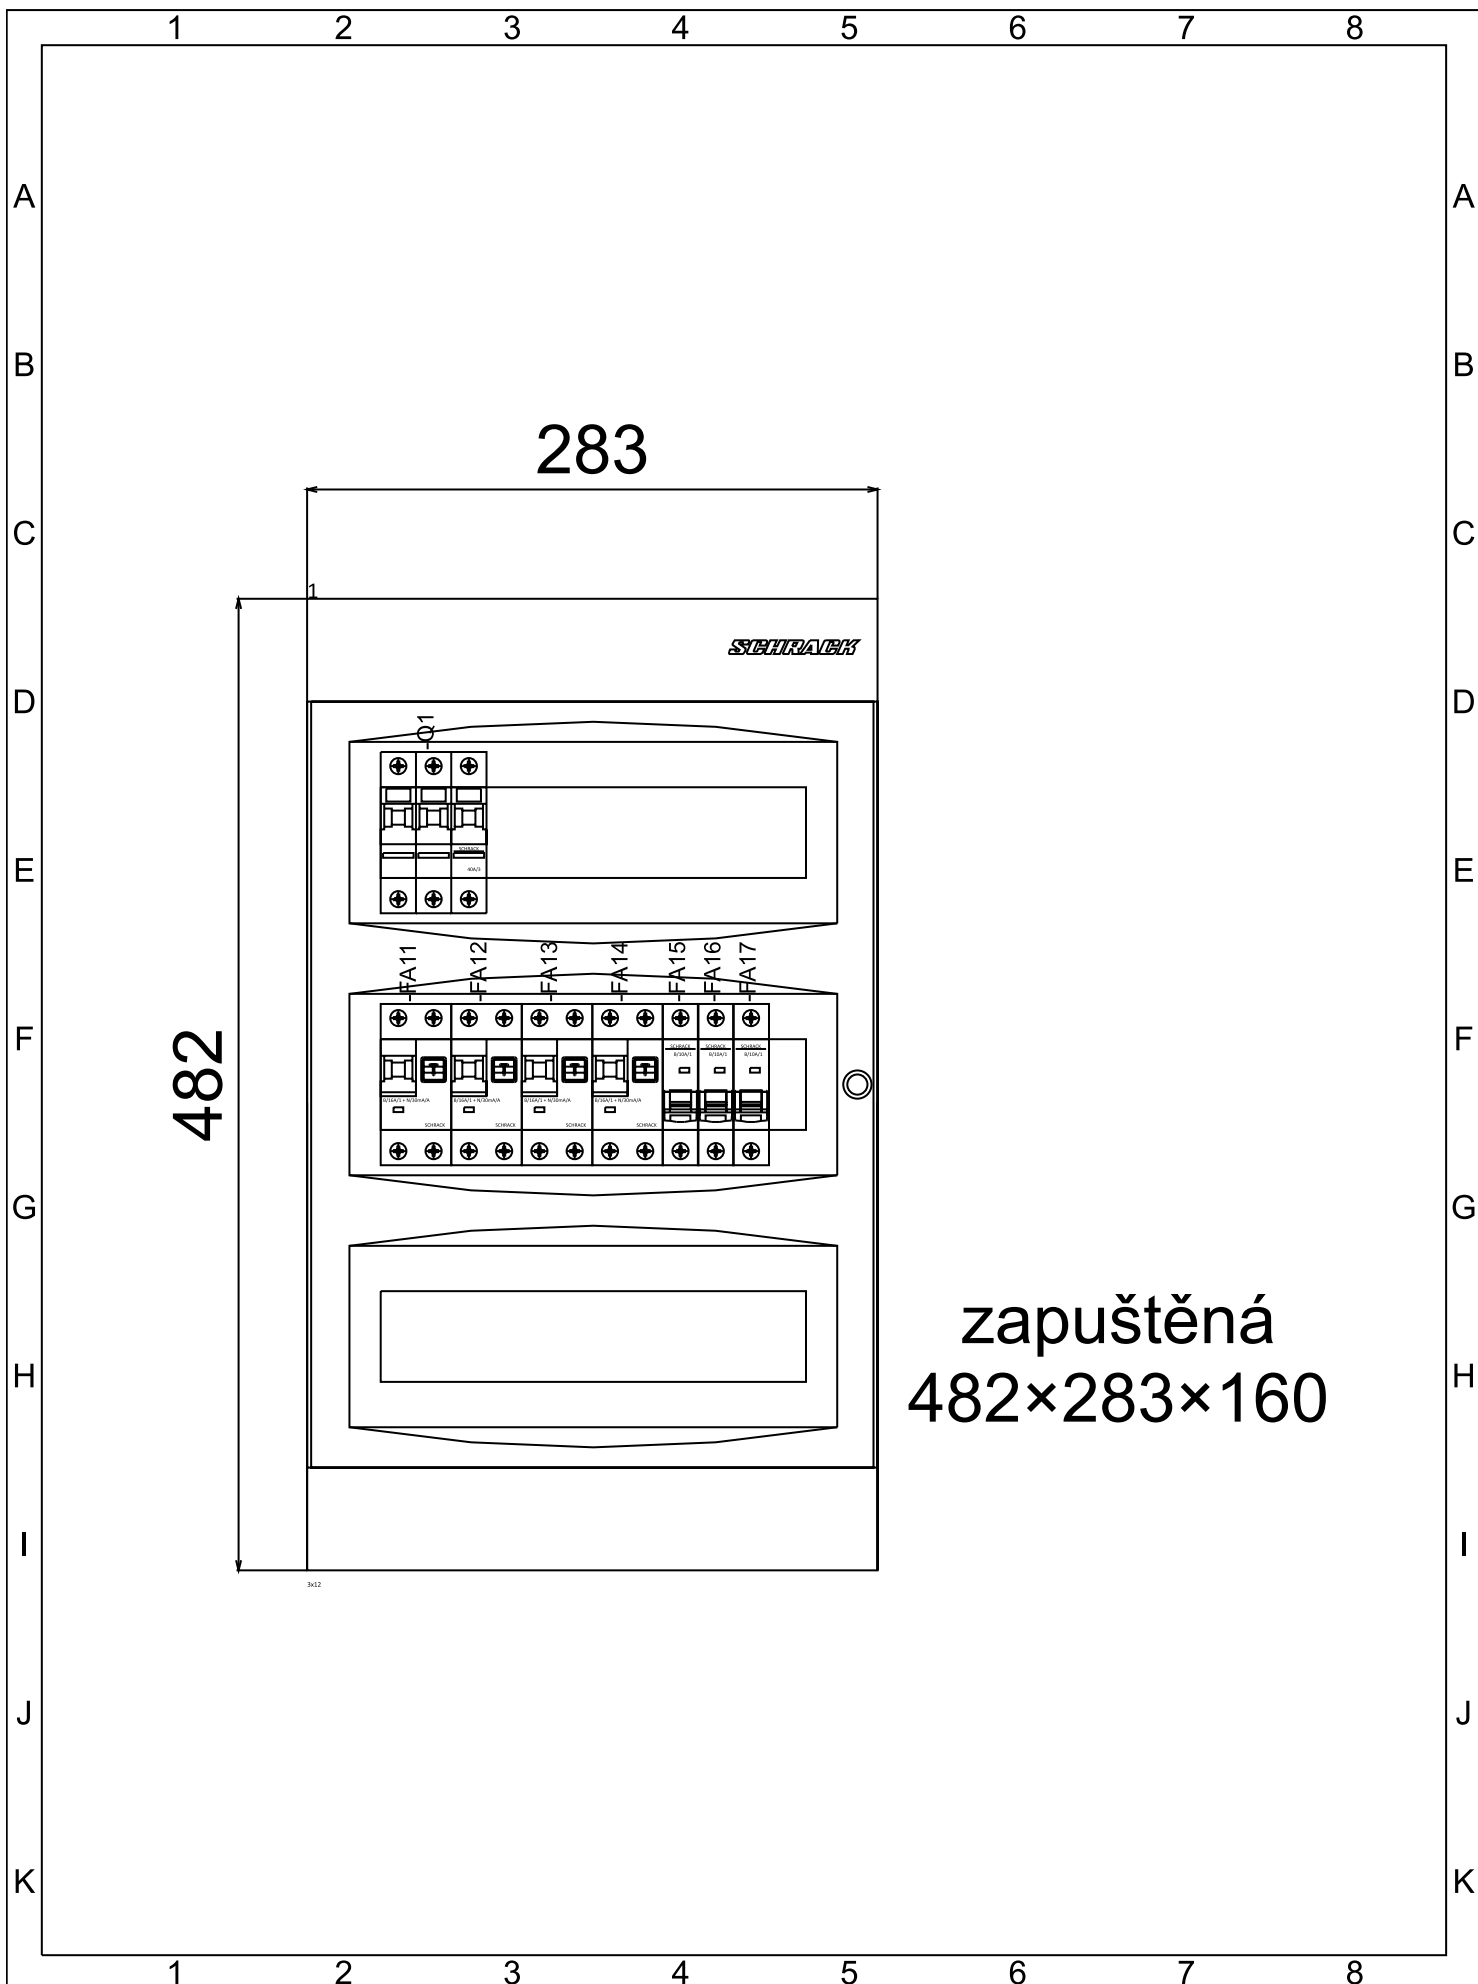

zapuštěná
482×283×160

ALBREKO s.r.o.	STAVEBNÍ ÚPRAVY IN	 elektromontáže SKOLNÍ 278, 747 41 BRANKA U OPAVY TEL./FAX: 553 613 095, www.albreko.cz	Město Litomyšl	Zámecka 496	
Antonín Pavelka	D.1.4.b17			570 01 Litomyšl-	1
	01.06.2022				637896937909047122

