







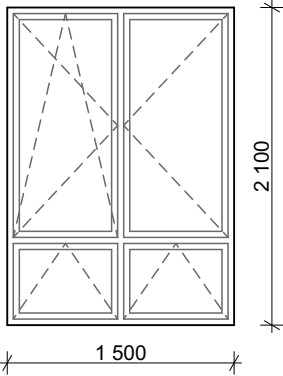
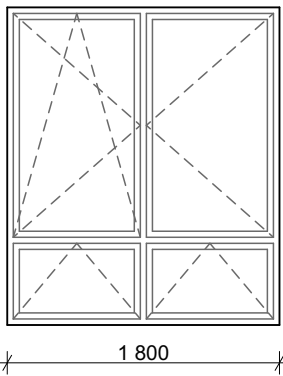
- NOVÉ OTVOROVÉ PRVKY (OKNA A DVEŘE) BUDOU OSAZENY DLE PŮVODNÍ POLOHY VYBOURANÝCH OKEN
(BEZ ZÁSAHU DO VENKOVNÍHO OSTĚNÍ OKEN, DVEŘÍ)

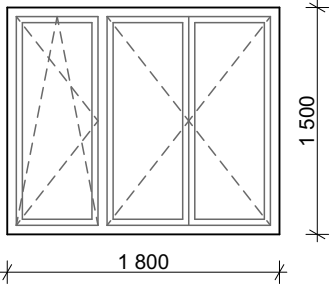
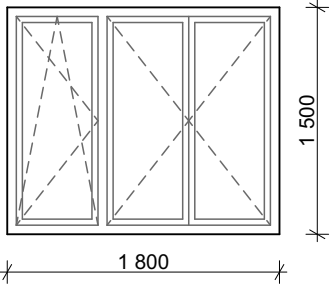
- V RÁMCI REALIZACE STAVBY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE OKEN A DVEŘÍ

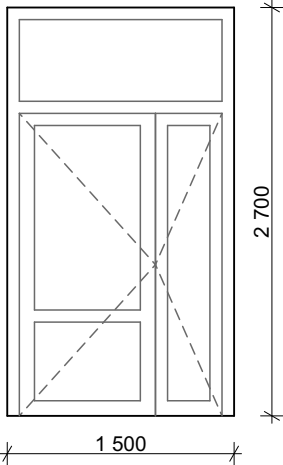
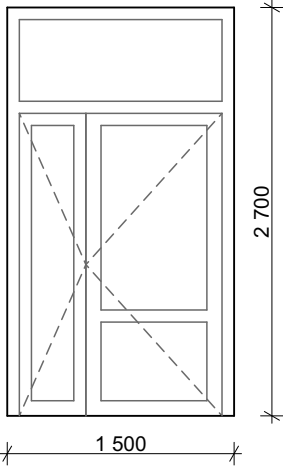
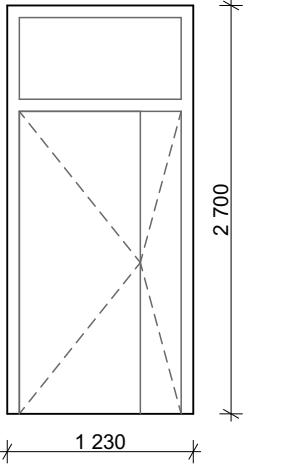
<div></div> <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		<div>VEDOUcí ZAKÁZKY Ing. Pavla Vacková</div> <div>ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavla Vacková</div>	
<div>VYPRACOVAL Ing. Pavla Vacková</div>	<div>MÍSTO STAVBY Litomyšl</div>		<div>DATUM 06/2024</div> <div>ZAK. Č. 3403-61</div> <div>Č.PARÉ</div>
<div>STUPĚŇ Dokumentace pro provádění stavby</div>			
<div>INVESTOR MĚSTO LITOMYŠL, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl</div>			
<div>STAVBA VÝMĚNA OKEN A OPRAVA BALKÓNŮ - BYTOVÝ DŮM J.E. PURKYNĚ 1150, LITOMYŠL</div>			
<div>VÝKRES TABULKY PSV</div>	<div>MĚŘÍTKO 1:50</div>	<div>PROFESE STAVEBNÍ</div>	<div>Č.VÝKR. D.1.1.9</div>

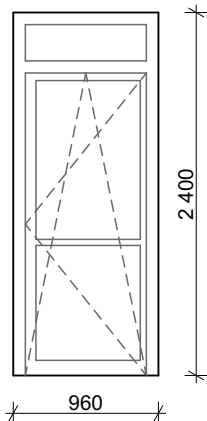
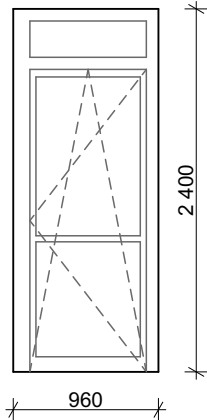

OZN	ROZMĚRY	SCHÉMA	POPIS	KS					
				1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELK.
02	1500/1500		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - U (okna vč. rámu) = 0,90 W/m²K - ČLENENÍ OKNA DLE SCHÉMATU, OTEVÍRÁNÍ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - SOUČÁSTÍ JE OPRAVA A ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKEN PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN. OSTĚNÍ OKEN BUDE Z VNITŘNÍ STRANY DLE POTŘEBY OTLUČENO, POTÉ BUDE PROVEDENO VYSRAVENÍ OSTĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU VČETNĚ PLASTOVÝCH ROHOVÝCH LIŠT - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSTĚNÍ ZACHOVÁNO A DLE POTŘEBY ZEDNICKY ZAPRAVENO - BARVA OKNA SVĚTLÝ DUB, UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSAZENA OKAPOVÁ PARAPETNÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA (POZINK PLECH + NÁTĚR) - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA BUDE PONECHÁNO, PŘEBROUŠENO, VYSRAVENO A OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM, OBDOBNÉHO ODSŤÍNU JAKO PŮVODNÍ NÁTĚR - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNITŘNÍ KOMŮRKOVÝ PARAPET S BOČNÍMI KRYTKAMI - PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU JE TŘEBA OMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ 	1	4	4	4	4	17
03	1200/1200		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - U (okna vč. rámu) = 0,90 W/m²K - ČLENENÍ OKNA DLE SCHÉMATU, OTEVÍRÁNÍ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - SOUČÁSTÍ JE OPRAVA A ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKEN PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN. OSTĚNÍ OKEN BUDE Z VNITŘNÍ STRANY DLE POTŘEBY OTLUČENO, POTÉ BUDE PROVEDENO VYSRAVENÍ OSTĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU VČETNĚ PLASTOVÝCH ROHOVÝCH LIŠT - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSTĚNÍ ZACHOVÁNO A DLE POTŘEBY ZEDNICKY ZAPRAVENO - BARVA OKNA SVĚTLÝ DUB, UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSAZENA OKAPOVÁ PARAPETNÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA (POZINK PLECH + NÁTĚR) - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA BUDE PONECHÁNO, PŘEBROUŠENO, VYSRAVENO A OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM, OBDOBNÉHO ODSŤÍNU JAKO PŮVODNÍ NÁTĚR - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNITŘNÍ KOMŮRKOVÝ PARAPET S BOČNÍMI KRYTKAMI - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ ŽALUZIE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE SÍŤ PROTI HMYZU - PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU JE TŘEBA OMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ 	12					12
04	900/900		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - U (okna vč. rámu) = 0,90 W/m²K - ČLENENÍ OKNA DLE SCHÉMATU, OTEVÍRÁNÍ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - SOUČÁSTÍ JE OPRAVA A ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKEN PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN. OSTĚNÍ OKEN BUDE Z VNITŘNÍ STRANY DLE POTŘEBY OTLUČENO, POTÉ BUDE PROVEDENO VYSRAVENÍ OSTĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU VČETNĚ PLASTOVÝCH ROHOVÝCH LIŠT - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSTĚNÍ ZACHOVÁNO A DLE POTŘEBY ZEDNICKY ZAPRAVENO - BARVA OKNA SVĚTLÝ DUB, UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSAZENA OKAPOVÁ PARAPETNÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA (POZINK PLECH + NÁTĚR) - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA BUDE PONECHÁNO, PŘEBROUŠENO, VYSRAVENO A OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM, OBDOBNÉHO ODSŤÍNU JAKO PŮVODNÍ NÁTĚR - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNITŘNÍ KOMŮRKOVÝ PARAPET - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ ŽALUZIE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE SÍŤ PROTI HMYZU - OKNA BUDOU OPATŘENA PÁKOVÝM MECHANISMEN NA OTEVÍRÁNÍ OKEN Z PODLAHY - PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU JE TŘEBA OMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ 	4					4
VÝMĚNA OKEN A OPRAVA BALKÓNŮ - BYTOVÝ DŮM J.E. PURKYNĚ 1150, LITOMYŠL									

OZN	ROZMĚRY	SCHÉMA	POPIS	KS					
				1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELK.
05	1200/900		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - U (okna vč. rámu) = 0,90 W/m²K - ČLENENÍ OKNA DLE SCHÉMATU, OTEVÍRÁNÍ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - SOUČÁSTÍ JE OPRAVA A ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKEN PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN. OSTĚNÍ OKEN BUDE Z VNITŘNÍ STRANY DLE POTŘEBY OTLUČENO, POTÉ BUDE PROVEDENO VYSRAVENÍ OSTĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU VČETNĚ PLASTOVÝCH ROHOVÝCH LIŠT - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSTĚNÍ ZACHOVÁNO A DLE POTŘEBY ZEDNICKY ZAPRAVENO - BARVA OKNA SVĚTLÝ DUB, UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSAZENA OKAPOVÁ PARAPETNÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA (POZINK PLECH + NÁTĚR) - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA BUDE PONECHÁNO, PŘEBROUŠENO, VYSRAVENO A OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM, OBDOBNÉHO ODSÍŇU JAKO PŮVODNÍ NÁTĚR - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNITŘNÍ KOMŮRKOVÝ PARAPET S BOČNÍMI KRYTKAMI - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ ŽALUZIE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE SÍŤ PROTI HMYZU - OKNA BUDOU OPATŘENA PÁKOVÝM MECHANISMEN NA OTEVÍRÁNÍ OKEN Z PODLAHY - PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU JE TŘEBA OMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ 	5					5
06			<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - U (okna vč. rámu) = 0,90 W/m²K - ČLENENÍ OKNA DLE SCHÉMATU, OTEVÍRÁNÍ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - SOUČÁSTÍ JE OPRAVA A ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKEN PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN. OSTĚNÍ OKEN BUDE Z VNITŘNÍ STRANY DLE POTŘEBY OTLUČENO, POTÉ BUDE PROVEDENO VYSRAVENÍ OSTĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU VČETNĚ PLASTOVÝCH ROHOVÝCH LIŠT - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSTĚNÍ ZACHOVÁNO A DLE POTŘEBY ZEDNICKY ZAPRAVENO - BARVA OKNA SVĚTLÝ DUB, UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSAZENA OKAPOVÁ PARAPETNÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA (POZINK PLECH + NÁTĚR) - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA BUDE PONECHÁNO, PŘEBROUŠENO, VYSRAVENO A OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM, OBDOBNÉHO ODSÍŇU JAKO PŮVODNÍ NÁTĚR - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNITŘNÍ KOMŮRKOVÝ PARAPET S BOČNÍMI KRYTKAMI - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ ŽALUZIE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE SÍŤ PROTI HMYZU - PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU JE TŘEBA OMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ 	12	12	12	12	12	48

OZN	ROZMĚRY	SCHÉMA	POPIS	KS					
				1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELK.
07	1500/2100		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - U (okna vč. rámu) = 0,90 W/m²K - ČLENENÍ OKNA DLE SCHÉMATU, OTEVÍRÁNÍ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - SOUČÁSTÍ JE OPRAVA A ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKEN PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN. OSTĚNÍ OKEN BUDE Z VNITŘNÍ STRANY DLE POTŘEBY OTLUČENO, POTÉ BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ OSTĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU VČETNĚ PLASTOVÝCH ROHOVÝCH LIŠT - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSTĚNÍ ZACHOVÁNO A DLE POTŘEBY ZEDNICKY ZAPRAVENO - BARVA OKNA SVĚTLÝ DUB, UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSAZENA OKAPOVÁ PARAPETNÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA (POZINK PLECH + NÁTĚR) - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA BUDE PONECHÁNO, PŘEBROUŠENO, VYSPRAVENO A OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM, OBDOBNÉHO ODSÍŇU JAKO PŮVODNÍ NÁTĚR - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNITŘNÍ KOMŮRKOVÝ PARAPET S BOČNÍMI KRYTKAMI - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ ŽALUZIE - PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU JE TŘEBA OMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ 	1					1
08	1800/2100		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - U (okna vč. rámu) = 0,90 W/m²K - ČLENENÍ OKNA DLE SCHÉMATU, OTEVÍRÁNÍ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - SOUČÁSTÍ JE OPRAVA A ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKEN PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN. OSTĚNÍ OKEN BUDE Z VNITŘNÍ STRANY DLE POTŘEBY OTLUČENO, POTÉ BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ OSTĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU VČETNĚ PLASTOVÝCH ROHOVÝCH LIŠT - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSTĚNÍ ZACHOVÁNO A DLE POTŘEBY ZEDNICKY ZAPRAVENO - BARVA OKNA SVĚTLÝ DUB, UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSAZENA OKAPOVÁ PARAPETNÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA (POZINK PLECH + NÁTĚR) - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA BUDE PONECHÁNO, PŘEBROUŠENO, VYSPRAVENO A OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM, OBDOBNÉHO ODSÍŇU JAKO PŮVODNÍ NÁTĚR - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNITŘNÍ KOMŮRKOVÝ PARAPET S BOČNÍMI KRYTKAMI - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ ŽALUZIE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE SÍŤ PROTI HMYZU - PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU JE TŘEBA OMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ 	2					2




OZN	ROZMĚRY	SCHÉMA	POPIS	KS					
				1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELK.
09	1800/1500		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - U (okna vč. rámu) = 0,90 W/m²K - ČLENENÍ OKNA DLE SCHÉMATU, OTEVÍRÁNÍ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - SOUČÁSTÍ JE OPRAVA A ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKEN PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN. OSTĚNÍ OKEN BUDE Z VNITŘNÍ STRANY DLE POTŘEBY OTLUČENO, POTÉ BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ OSTĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU VČETNĚ PLASTOVÝCH ROHOVÝCH LIŠT - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSTĚNÍ ZACHOVÁNO A DLE POTŘEBY ZEDNICKY ZAPRAVENO - BARVA OKNA SVĚTLÝ DUB, UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSAZENA OKAPOVÁ PARAPETNÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA (POZINK PLECH + NÁTĚR) - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA BUDE PONECHÁNO, PŘEBROUŠENO, VYSPRAVENO A OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM, OBDOBNÉHO ODSÍŇU JAKO PŮVODNÍ NÁTĚR - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNITŘNÍ KOMŮRKOVÝ PARAPET S BOČNÍMI KRYTKAMI - PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU JE TŘEBA OMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ 		2	2	2	2	8
09a	1800/1500		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ OKNO, ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - U (okna vč. rámu) = 0,90 W/m²K - ČLENENÍ OKNA DLE SCHÉMATU, OTEVÍRÁNÍ UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - SOUČÁSTÍ JE OPRAVA A ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKEN PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN. OSTĚNÍ OKEN BUDE Z VNITŘNÍ STRANY DLE POTŘEBY OTLUČENO, POTÉ BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ OSTĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU VČETNĚ PLASTOVÝCH ROHOVÝCH LIŠT - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSTĚNÍ ZACHOVÁNO A DLE POTŘEBY ZEDNICKY ZAPRAVENO - BARVA OKNA SVĚTLÝ DUB, UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSAZENA OKAPOVÁ PARAPETNÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA (POZINK PLECH + NÁTĚR) - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA BUDE PONECHÁNO, PŘEBROUŠENO, VYSPRAVENO A OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM, OBDOBNÉHO ODSÍŇU JAKO PŮVODNÍ NÁTĚR - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE VNITŘNÍ KOMŮRKOVÝ PARAPET S BOČNÍMI KRYTKAMI - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ ŽALUZIE - PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU JE TŘEBA OMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ 	1					1


OZN	ROZMĚRY	SCHÉMA	POPIS	KS					
				1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELK.
10	STAVEBNÍ OTVOR 1500/2700 HLAVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 900 mm LEVÉ		<ul style="list-style-type: none"> - VENKOVNÍ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE (ROZMĚRU cca 900+470/2100 mm), OTEVÍRAVÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM (cca 1500/600 mm) VČETNĚ NOVÉ ZÁRUBNĚ - PROSKLENÉ (OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ SKLO) - U_d (dveří vč. rámu) = 1,20 W/m²K, ZA DODRŽENÍ HODNOTY U_d - NÍZKÝ OKOP Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, - DVEŘE OPATŘENY PANIKOVOU KLIKOU, BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM, PODROBNĚJI SPECIFIKOVÁNO ZÁSTUPCEM MAJITELE NEMOVITOSTI - BARVA DVEŘÍ SVĚTLÝ DUB, BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI - SOUČÁSTÍ JE OPRAVA A ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ DVEŘÍ PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ. OSTĚNÍ DVEŘÍ BUDE Z VNITŘNÍ STRANY OTLUČENO. POTÉ BUDE PROVEDENO VYSRAVENÍ OSTĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU VČETNĚ PLASTOVÝCH ROHOVÝCH LIŠT - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSTĚNÍ ZACHOVÁNO A DLE POTŘEBY ZEDNICKY ZAPRAVENO, PROVEDENA POTŘEBNÁ ÚPRAVA V MÍSTĚ PRAHU - PROPORCE CELÉHO STAVEBNÍHO OTVORU DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ - PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU JE TŘEBA OMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ 	1L					1L
11	STAVEBNÍ OTVOR 1500/2700 HLAVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 900 mm PRAVÉ		<ul style="list-style-type: none"> - VENKOVNÍ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE (ROZMĚRU cca 900+470/2100 mm), OTEVÍRAVÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM (cca 1500/600 mm) VČETNĚ NOVÉ ZÁRUBNĚ - PROSKLENÉ (OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ SKLO) - U_d (dveří vč. rámu) = 1,20 W/m²K, ZA DODRŽENÍ HODNOTY U_d - NÍZKÝ OKOP Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, - DVEŘE OPATŘENY PANIKOVOU KLIKOU, BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM, PODROBNĚJI SPECIFIKOVÁNO ZÁSTUPCEM MAJITELE NEMOVITOSTI - BARVA DVEŘÍ SVĚTLÝ DUB, BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI - SOUČÁSTÍ JE OPRAVA A ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ DVEŘÍ PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ. OSTĚNÍ DVEŘÍ BUDE Z VNITŘNÍ STRANY OTLUČENO. POTÉ BUDE PROVEDENO VYSRAVENÍ OSTĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU VČETNĚ PLASTOVÝCH ROHOVÝCH LIŠT - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSTĚNÍ ZACHOVÁNO A DLE POTŘEBY ZEDNICKY ZAPRAVENO, PROVEDENA POTŘEBNÁ ÚPRAVA V MÍSTĚ PRAHU - PROPORCE CELÉHO STAVEBNÍHO OTVORU DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ - PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU JE TŘEBA OMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ 	1P					1P
12	STAVEBNÍ OTVOR 1230/2700 HLAVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 750 mm LEVÉ		<ul style="list-style-type: none"> - VENKOVNÍ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ DVEŘE (ROZMĚRU cca 750+350/1970 mm), OTEVÍRAVÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM VČETNĚ NOVÉ ZÁRUBNĚ, DVEŘE PLNÉ, NADSVĚTLÍK PEVNÉ ZASKLENÍ - U_d (dveří vč. rámu) = 1,20 W/m²K, ZA DODRŽENÍ HODNOTY U_d - DVEŘE OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM - BARVA DVEŘÍ SVĚTLÝ DUB, BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI - SOUČÁSTÍ JE OPRAVA A ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ DVEŘÍ PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ. OSTĚNÍ DVEŘÍ BUDE Z VNITŘNÍ STRANY OTLUČENO. POTÉ BUDE PROVEDENO VYSRAVENÍ OSTĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU VČETNĚ PLASTOVÝCH ROHOVÝCH LIŠT - Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSTĚNÍ ZACHOVÁNO A DLE POTŘEBY ZEDNICKY ZAPRAVENO, PROVEDENA POTŘEBNÁ ÚPRAVA V MÍSTĚ PRAHU - PROPORCE CELÉHO STAVEBNÍHO OTVORU DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ - PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU JE TŘEBA OMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ 	1L					1L

OZN	ROZMĚRY	SCHÉMA	POPIS	KS						
				1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELK.	
14	STAVEBNÍ OTVOR 960/2400		<ul style="list-style-type: none">- BALKÓNOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ PLASTOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM (PEVNÉ ZASKLENÍ)- ZASKLENY IZOLAČNÍM TROJSKLEM- U_d (dveří vč. rámu) = 0,90 W/m²K- ROZMĚR KŘÍDLA 800/1970 mm- BARVA DVEŘÍ SVĚTLÝ DUB, BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI- SOUČÁSTÍ JE OPRAVA A ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ DVEŘÍ PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ. OSTĚNÍ DVEŘÍ BUDE Z VNITŘNÍ STRANY OTLUČENO. POTÉ BUDE PROVEDENO VYSRAVENÍ OSTĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU VČETNĚ PLASTOVÝCH ROHOVÝCH LIŠT- Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSTĚNÍ ZACHOVÁNO A DLE POTŘEBY ZEDNICKY ZAPRAVENO- PROVEDENA POTŘEBNÁ ÚPRAVA V MÍSTĚ PRAHU Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ BUDE TEPELNĚIZOLAČNÍ PURENITOVÝ PROFIL (PŘESNÉ ROZMĚRY OMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ PODLAHY A STÁVAJÍCÍCH BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ)- PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU JE TŘEBA OMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		3L 3P	3L 3P	3L 3P	3L 3P	12L 12P	
15	STAVEBNÍ OTVOR 960/2400		<ul style="list-style-type: none">- BALKÓNOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ PLASTOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM (PEVNÉ ZASKLENÍ)- ZASKLENY IZOLAČNÍM TROJSKLEM- U_d (dveří vč. rámu) = 0,90 W/m²K- ROZMĚR KŘÍDLA cca 770/1970 mm, DVEŘE BUDOU OPATŘENY ROZŠÍŘUJÍCÍM PROFILEM, Z DŮVODU MOŽNÉHO ZATEPLENÍ ZDIVA V BUDOUCNU (PŘESNÉ DOMLUVENO PŘI REALIZACI)- BARVA DVEŘÍ SVĚTLÝ DUB, BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI- SOUČÁSTÍ JE OPRAVA A ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ DVEŘÍ PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ. OSTĚNÍ DVEŘÍ BUDE Z VNITŘNÍ STRANY OTLUČENO. POTÉ BUDE PROVEDENO VYSRAVENÍ OSTĚNÍ JÁDROVOU OMÍTKOU VČETNĚ PLASTOVÝCH ROHOVÝCH LIŠT- Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSTĚNÍ ZACHOVÁNO A DLE POTŘEBY ZEDNICKY ZAPRAVENO- PROVEDENA POTŘEBNÁ ÚPRAVA V MÍSTĚ PRAHU Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ BUDE TEPELNĚIZOLAČNÍ PURENITOVÝ PROFIL (PŘESNÉ ROZMĚRY OMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ PODLAHY A STÁVAJÍCÍCH BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ)- PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU JE TŘEBA OMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	2L 1P	2L 1P	2L 2P	2L 2P	8L 6P		
16	STAVEBNÍ OTVOR 960/2120		- STÁVAJÍCÍ DVEŘE BEZE ZMĚN	1						1
17	STAVEBNÍ OTVOR Ø1400		<ul style="list-style-type: none">- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OKNO BUDE PŘEBROUŠENO, VYSRAVENO A OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM, OBDOBNÉHO ODSTÍNU JAKO STÁVAJÍCÍ OKNA POPŘ. JAKO NOVÉ OSAZENÁ PLASTOVÁ OKNA- STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA BUDE PONECHÁNO, PŘEBROUŠENO, VYSRAVENO A OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM, OBDOBNÉHO ODSTÍNU JAKO PŮVODNÍ NÁTĚR- DLE POTŘEBY BUDE STÁVAJÍCÍ KRUHOVÉ OKNO DOPLNĚNO JEDNOTLIVÝMI KLIČKAMI A STÁVAJÍCÍ RAZBITÉ ZASKLENÍ VYMĚNĚNO ZA NOVÉ	1	2	2	2	1	8	

VÝMĚNA OKEN A OPRAVA BALKÓNŮ - BYTOVÝ DŮM J.E. PURKYNĚ 1150, LITOMYŠL

str. 6

OZN	ROZMĚRY	SCHÉMA	POPIS	KS
19			ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ZABRADLÍ BALKONŮ (DLE POTŘEBY VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO NAKOTVENÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ DO STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE - PŘEBROUŠENÍ CELÉ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ A OPATŘENÍ NOVÝM NÁTĚREM - OBDOBNÉHO ODSTÍNU JAKO BYL NÁTĚR PŮVODNÍ.	8
20				12
33			- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DĚLÍCÍCH PŘÍČEK NA BALKONECH, PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV BALKONU (NOVÉ PODLAHY BALKONU A VYSPRAVENÍ PODHLEDU STROPNÍ KONSTRUKCE) - DĚLÍCÍ PŘÍČKA BUDE DLE POTŘEBY OPRÁVENA, OSAZENA DO PŮVODNÍ POLOHY VČETNĚ NOVÉHO NAKOTVENÍ (DLE POTŘEBY)	12 ks
VÝMĚNA OKEN A OPRAVA BALKÓNŮ - BYTOVÝ DŮM J.E. PURKYNĚ 1150, LITOMYŠL				

OZN	ROZMĚRY	SCHÉMA	POPIS	MNOŽ.
K1			- STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA BUDE PONECHÁNO, PŘEBROUŠENO, VYSPRAVENO A OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM OBDOBNÉHO ODSTÍNU JAKO PŮVODNÍ NÁTĚR - NA VŠECHNA NOVĚ OSAZENÁ OKNA BUDE Z VNĚJŠÍ STRANY OSAZENA OKAPOVÁ PARAPETNÍ PŘECHODOVÁ LIŠTA (POZINK PLECH + NÁTĚR)	
K2	RŠ 330 mm		DLE POTŘEBY PROVEDENO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN - POZINKOVANÝ PLECH + NÁTĚR - BAREVNÝ NÁTĚR (OBDOBNÉHO ODSTÍNU JAKO PŮVODNÍ NÁTĚR), UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI	30,0 m
K3			OKAPOVÁ LIŠTA UKONČUJÍCÍ LEMOVÁNÍ PODLAHY BALKONU (POZNIK. PLECH + NÁTĚR) BARVA UÚŘESNĚNA PŘI REALIZACI - OPECHOVÁNÍ RESPEKTUJE OBLOUKOVÝ TVAR BALKONU, DÉLKA ŘEŠENÍ ČÁSTI OBLOUKU 3,9 m - 12 ks	
K4			OKAPOVÁ LIŠTA UKONČUJÍCÍ LEMOVÁNÍ PODLAHY BALKONU (POZNIK. PLECH + NÁTĚR) BARVA UÚŘESNĚNA PŘI REALIZACI - OPECHOVÁNÍ RESPEKTUJE OBLOUKOVÝ TVAR BALKONU, DÉLKA ŘEŠENÍ ČÁSTI OBLOUKU 3,5 m - 8 ks	
VÝMĚNA OKEN A OPRAVA BALKÓNŮ - BYTOVÝ DŮM J.E. PURKYNĚ 1150, LITOMYŠL				