





ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
Z PE100, RC AQUALINE ROBUST, 90x5,4 SDR17
V MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACI

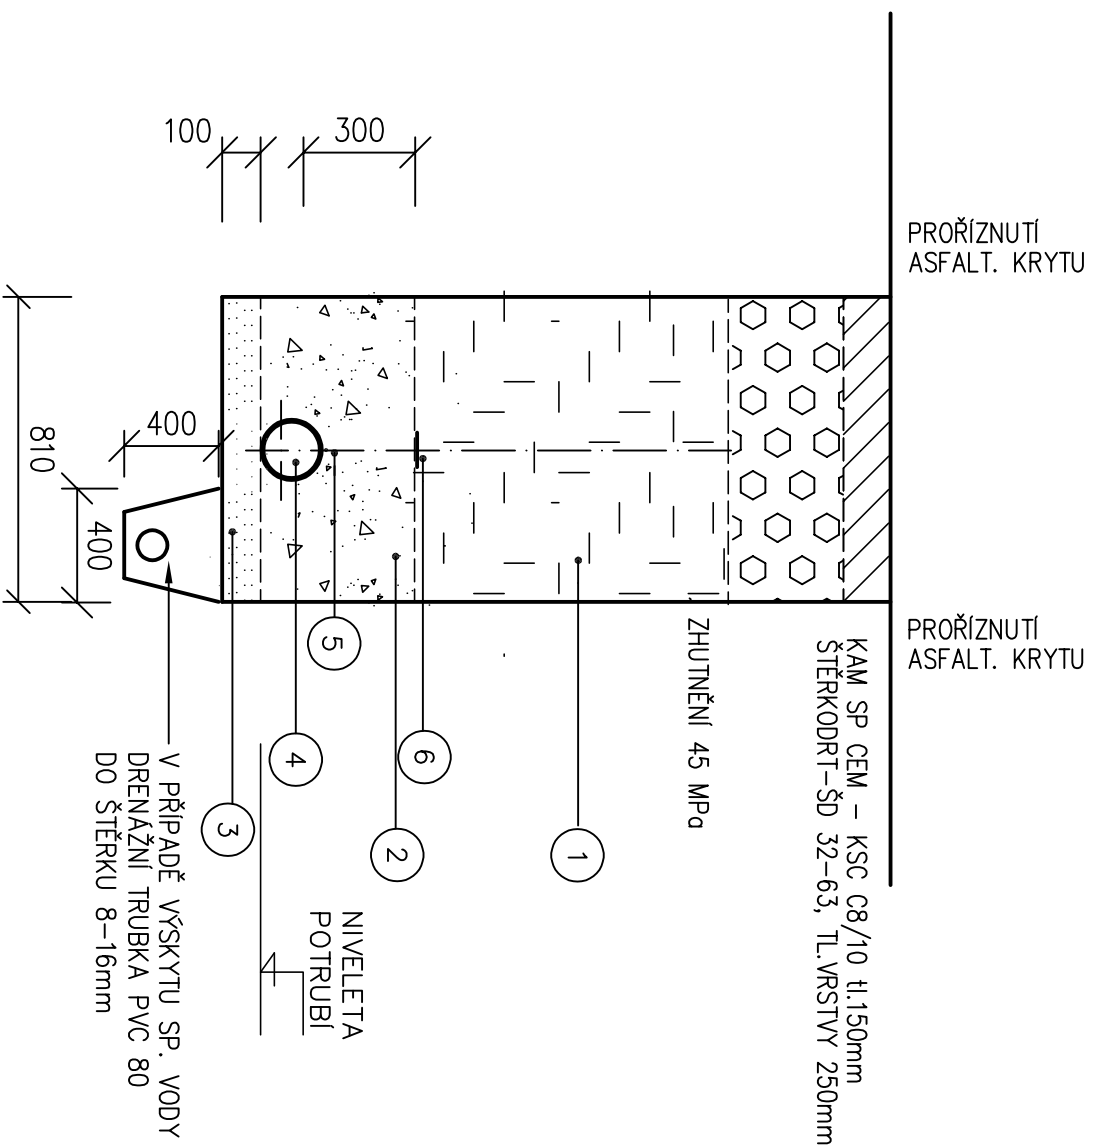

- ## LEGENDA:
- 1 – HUTNĚNÝ ZÁSYP NETŘÍDĚNÝ ŠTP
 - 2 – HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP
DO VEL. ZRN 4mm
 - 3 – HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE
DO VEL. ZRN 4mm
 - 4 – PE VODOVOD. POTRUBÍ – PN 10
 - 5 – VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 6mm2
 - 6 – VÝSTRAŽNÁ FOLIE

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM																														
<table border="1"><tr><td>Zodpov. projektant</td><td>Vypracoval</td><td>Kontrola</td></tr><tr><td>Ing. Pravec František <i>Franta</i></td><td>Ing. Kopecký Josef <i>Kopecký</i></td><td>Ing. Pravec František <i>Franta</i></td></tr><tr><td>Obec Litomyšl</td><td>Kraj Pardubický</td><td></td></tr><tr><td>Investor</td><td>Město Litomyšl, Brí Štastných 1000, Litomyšl 570 01</td><td></td></tr></table>			Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola	Ing. Pravec František <i>Franta</i>	Ing. Kopecký Josef <i>Kopecký</i>	Ing. Pravec František <i>Franta</i>	Obec Litomyšl	Kraj Pardubický		Investor	Město Litomyšl, Brí Štastných 1000, Litomyšl 570 01																			
Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola																														
Ing. Pravec František <i>Franta</i>	Ing. Kopecký Josef <i>Kopecký</i>	Ing. Pravec František <i>Franta</i>																														
Obec Litomyšl	Kraj Pardubický																															
Investor	Město Litomyšl, Brí Štastných 1000, Litomyšl 570 01																															
<table border="1"><tr><td colspan="3">OBNOVA VODOVODU V UL. LOMENÁ, LITOMYŠL</td></tr><tr><td colspan="3">ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22 tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz</td></tr><tr><td>Číslo zakázky</td><td colspan="2">12012025</td></tr><tr><td>Druh projektu</td><td colspan="2">DPS</td></tr><tr><td>Datum</td><td colspan="2">03./2025</td></tr><tr><td>Formát A4</td><td colspan="2">2xA4</td></tr><tr><td>Měřítko</td><td colspan="2">Číslo přílohy</td></tr><tr><td>1:20</td><td colspan="2">D.5</td></tr></table>			OBNOVA VODOVODU V UL. LOMENÁ, LITOMYŠL			ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ						570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22 tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz			Číslo zakázky	12012025		Druh projektu	DPS		Datum	03./2025		Formát A4	2xA4		Měřítko	Číslo přílohy		1:20	D.5	
OBNOVA VODOVODU V UL. LOMENÁ, LITOMYŠL																																
ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ																																
																																
570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22 tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz																																
Číslo zakázky	12012025																															
Druh projektu	DPS																															
Datum	03./2025																															
Formát A4	2xA4																															
Měřítko	Číslo přílohy																															
1:20	D.5																															