


PŮDORYS 1.NP VODOVOD

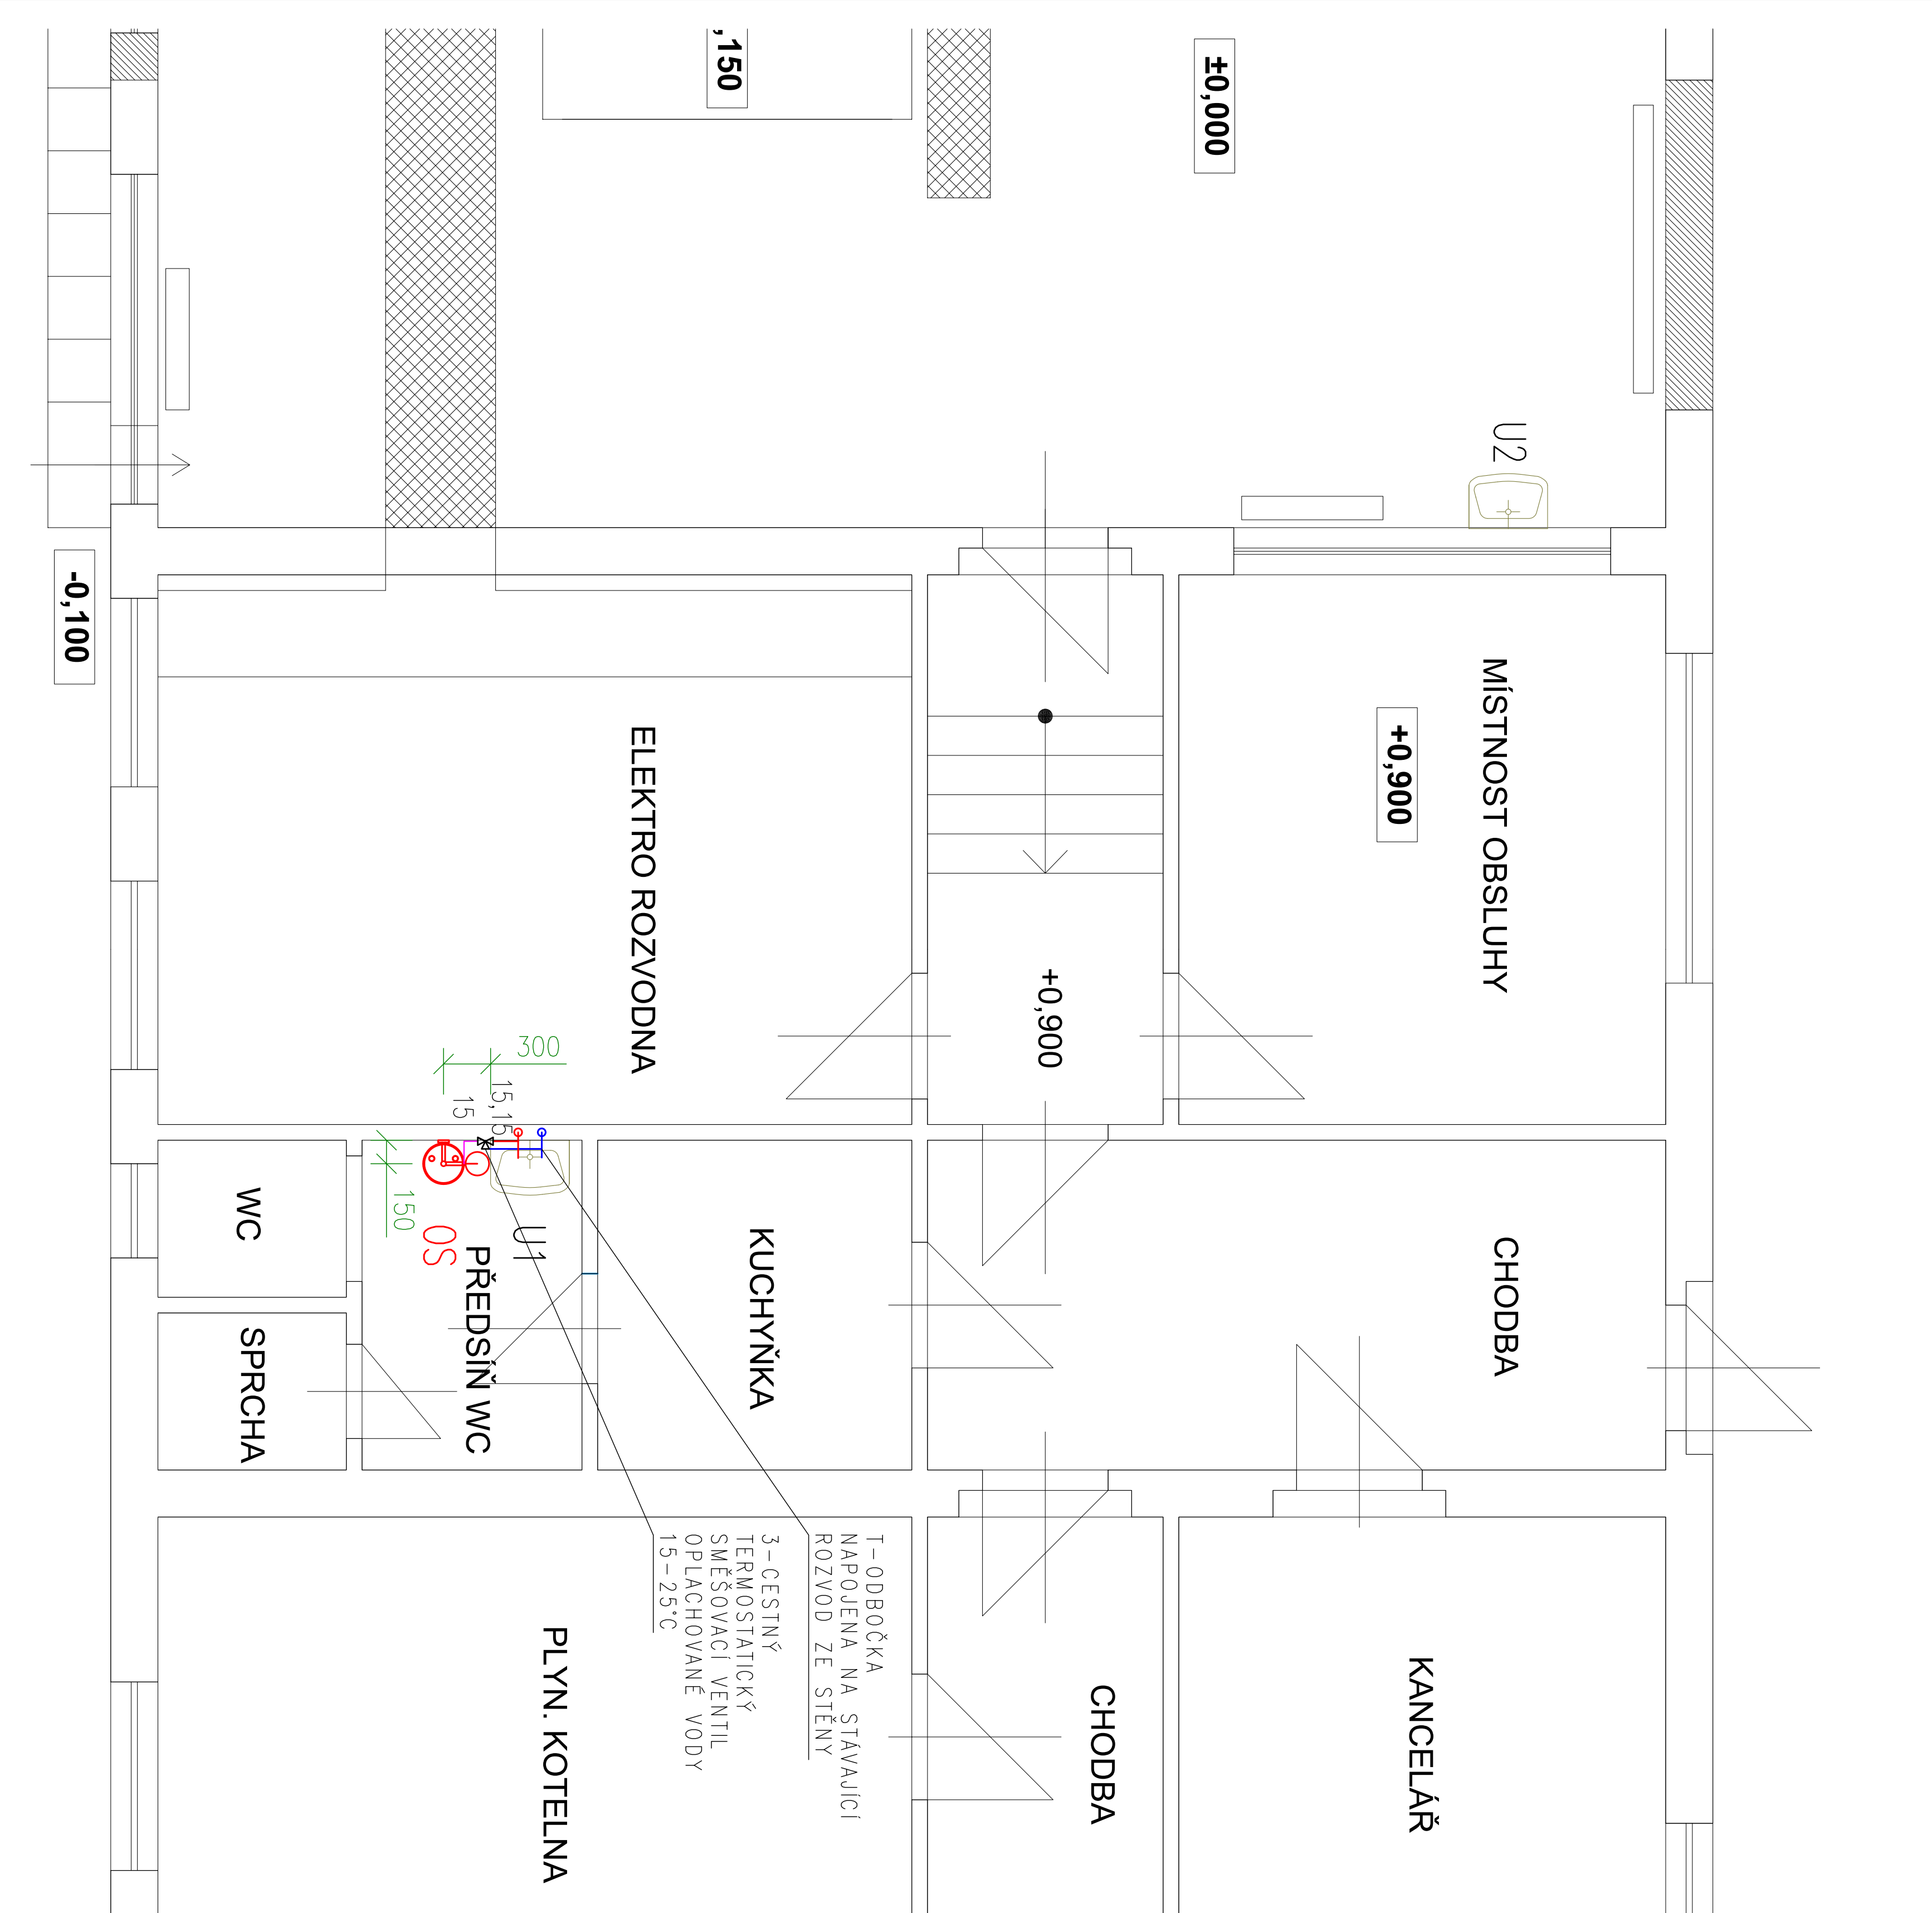

LEGENDA

ROZVODY POTRUBÍ

- POTRUBÍ TEPLÁ VODA
- POTRUBÍ STUDENÁ VODA
- POTRUBÍ OPLACHOVANÉ VODY 15–25°C

MATERIÁL Z POLYPROPYLENOVÝCH TRUB PP–R PN16 SPOJOVANÝCH POLYFUZNÍM SVAŘOVÁNÍM
MONTÁŽ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
BUDE PROVEDENA DLE MONTÁŽNÍCH POKYŇŮ DODAVATELE

IZOLACE BUDE PROVEDENA NAVLEKOVOU IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO PE
TEPLÁ VODA TL. 20mm
STUDENÁ VODA TL. 10mm

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY


- U1 STÁVAJÍCÍ UMÝVADLO
NOVÁ PLAST. ZAPACH. UZÁVĚRKA DN40
S NÁPOJENÍM PRO OČNÍ SPRCHU
STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
PŘEDSAZENÁ O T–ODBOČKU PRO OČNÍ SPRCHU
OTÁČIVÉ OŠTÍ UPRAVIT DLE DISPOZICE
2x RV–15

- OS STĚNOVÁ OČNÍ SPRCHA S VANIČKOU
NÁPOJENA HADICÍ DN32
DO ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY UMÝVADLA U1
OSÁZEN 3–CESTNÝ SMĚŠOVACÍ TERMOSTATICKÝM VENTILEM
POŽADOVANÁ TEPLOTA OPLACHOVANÉ VODY 15–25°C
MONTÁŽNÍ VÝŠKA 850–1150mm OD PODLAHY

- U2 STÁVAJÍCÍ UMÝVADLO

- SIF NOVÁ SIFONOVÁ UZÁVĚRKA
PRO PŘELIV Z CHLADICÍ NADOBY

IZOMETRIE VODOVODU



IPM s.r.o. TOULOVCOVO NÁM. 156, 570 01 LITOMYŠL	VEDOUcí ZKÁZKY : ING. M. PÍCHAL		
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ZODP. PROJEKTANT : ING. F. MAJER		
INVESTOR : MĚSTO LITOMYŠL, Bř. ŠTÁSTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL	VYPRACOVAL : ING. L. KRŠKA		
STAVBA : REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU V LITOMYŠLI ZA ÚČELEM SNIŽENÍ MNOŽSTVÍ CHLADIVA R 717	MÍSTO : LITOMYŠL		
D.1.4.2 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - ZTI	PROFESSE : ZTI	ZAK.Č. : 301–16	DATUM : 02/2017
VÝKRES : PŮDORYS 1.NP VODOVOD	MĚŘÍTKO : 1:50	Č. VÝKRS : D.1.4.2.3	