


V UZÁVĚROVÉM POKLOPU

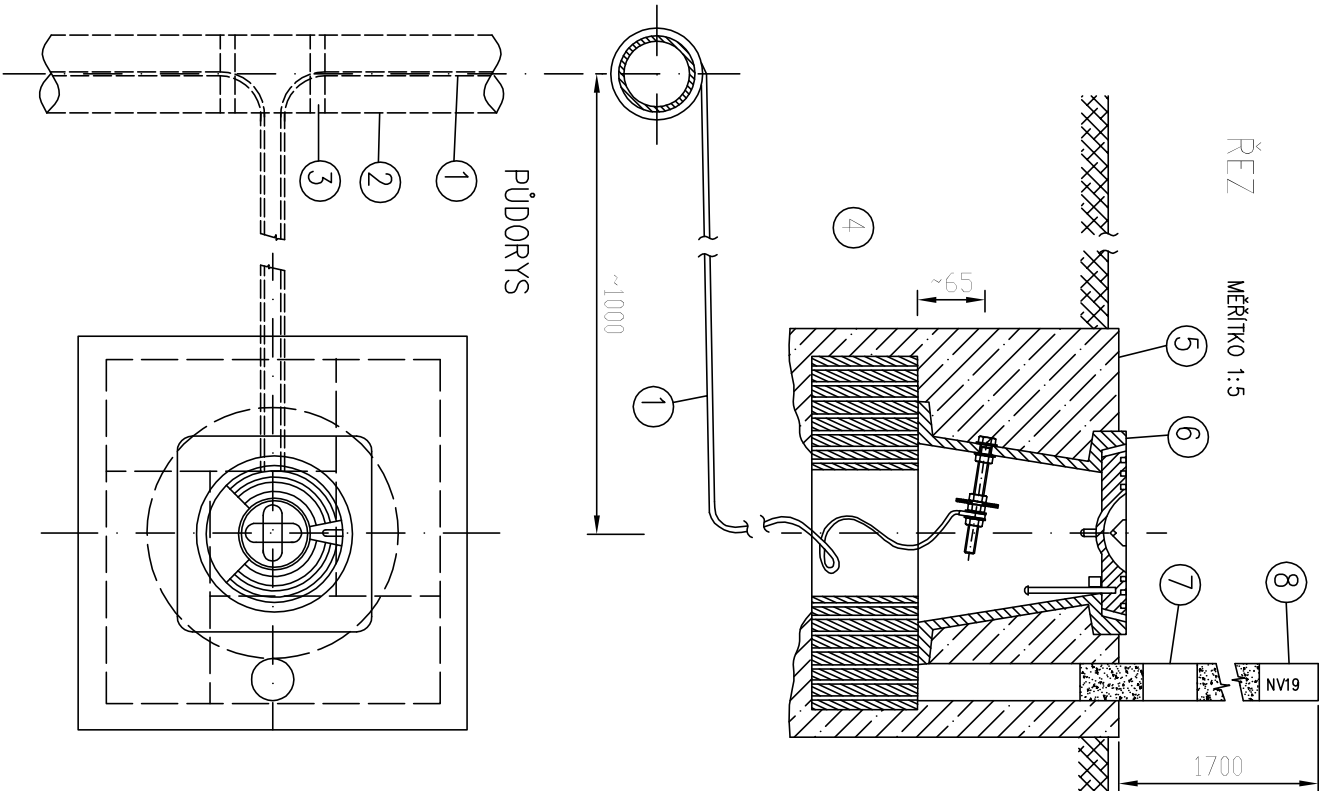


LEGENDA

OZN.	NÁZEV	ČSN	ks
1.	VODIČ CÍKÝ 6mm ²		
2.	ROUŘA Z PVC NEBO PE		
3.	SAMOLEPIJÍ PÁSKA		
4.	CHLA PŘÍKŇĚ DĚROVANÁ	72 2611	4
5.	BETONOVÁ PATKA 40x40x35cm		
6.	UZÁVĚROVÝ POKLOP	13 6581	
7.	OCELOVÁ ROUŘA ø38x2,5–1900mm	42 5715	
8.	OZNAČENÍ NAPŮJOVACÍHO BODU		


NAPÁJECÍ VÝVOD A KABEL PRO ZJIŠŤOVÁNÍ
POTRUBÍ–UMÍSTĚNÍ VÝVODU


V ARMATURNÍCH ŠACHTÁCH

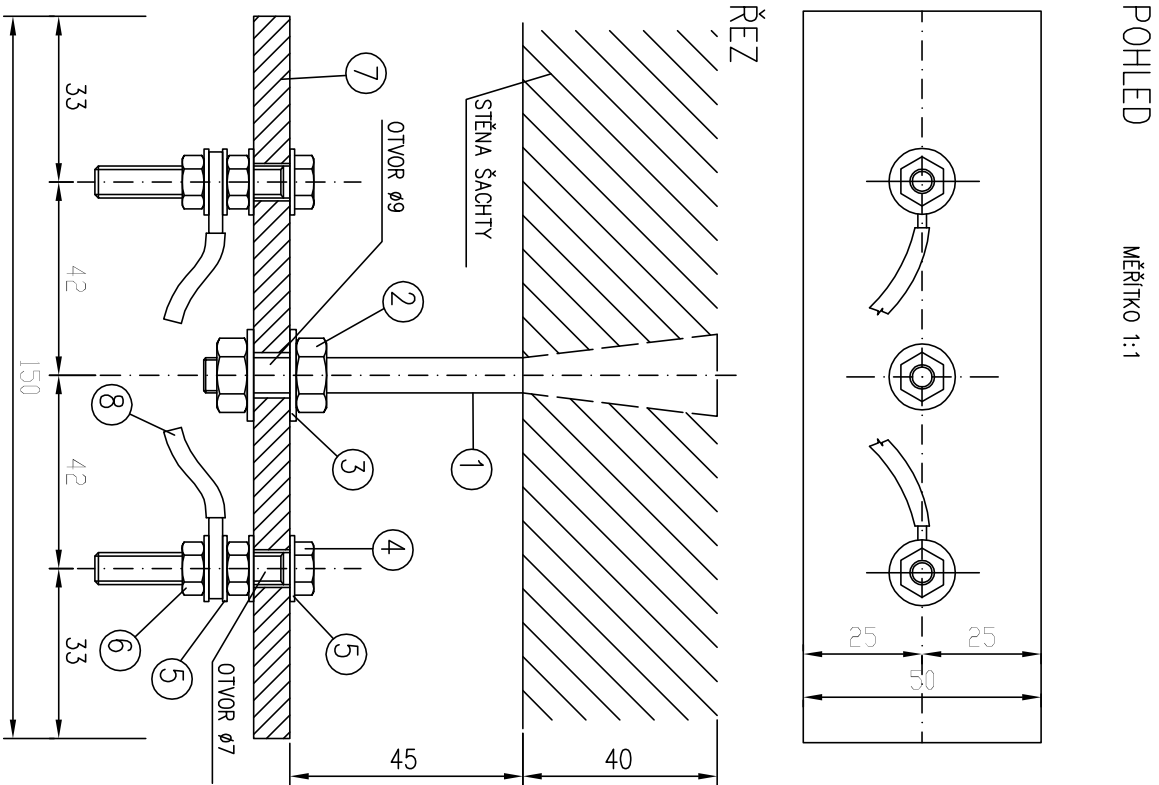

LEGENDA

OZN.	NÁZEV	ČSN	ks
1.	ŠROUB DO ZDIVA M8x100	02 1391	1
2.	MOSAŽNÁ MATICE M8	02 1401	2
3.	MOSAŽNÁ PODLOŽKA M8	02 1701	2
4.	MOSAŽNÝ ŠROUB M6x40	02 1103	2
5.	MOSAŽNÁ PODLOŽKA M6	02 1701	8
6.	MOSAŽNÁ MATICE M6	02 1401	4
7.	IZOLAČNÍ DESKA (TEXGUMOID 150x50x8)		
8.	VODIČ CÍKÝ 2x4mm		
9.	SAMOLEPIJÍ PÁSKA		

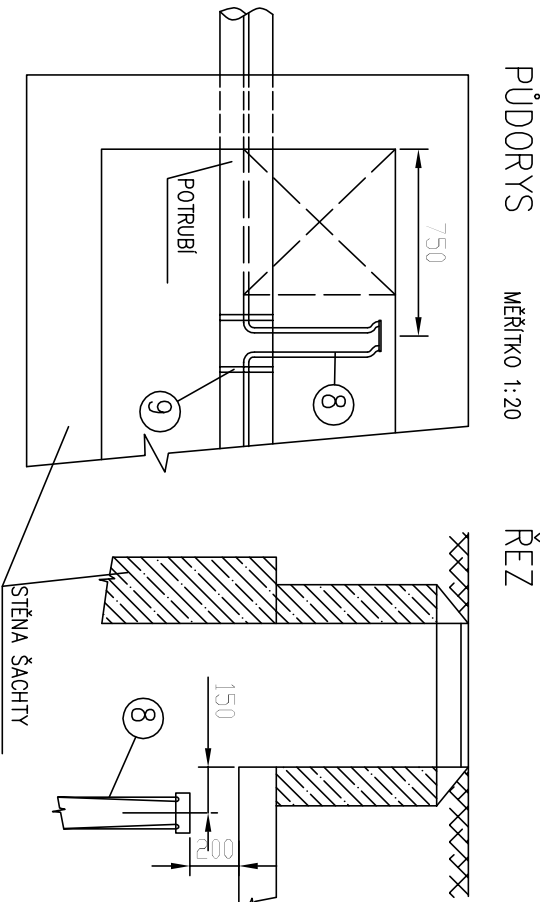

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE				DATUM
Zodpov. projektant	Vypracoval		Kontrola		
Ing. Pravec František <i>František</i>	Ing. Kopecký Josef <i>Kopecký</i>		Ing. Pravec František		
Obec	Litomyšl, Benátky	Kraj	Pardubický		
Investor	Vodovody spol. s r.o., Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl				
OPRAVA VÝTLAKU Z BT1, 2 DO VDJ BENÁTKY					
<div><div><div><div><div><div>PC</div><div>PROJEKT</div></div></div><div><div><div></div><div>projektční kancelář</div></div></div><div><div>570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22</div><div>tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz</div></div></div></div></div>					
Číslo zakázky	14052020				
Druh projektu	DPS				
Datum	06/2020				
Formát A4	3xA4				
Měřítko	Číslo přílohy				
1:20	D.5				