



ve volném terénu

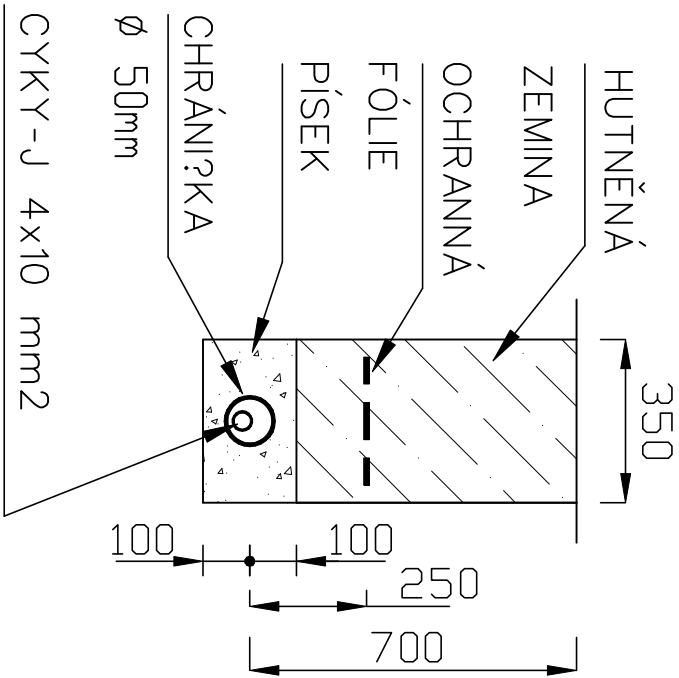


pod zpevněnými plochami (komunikacemi)

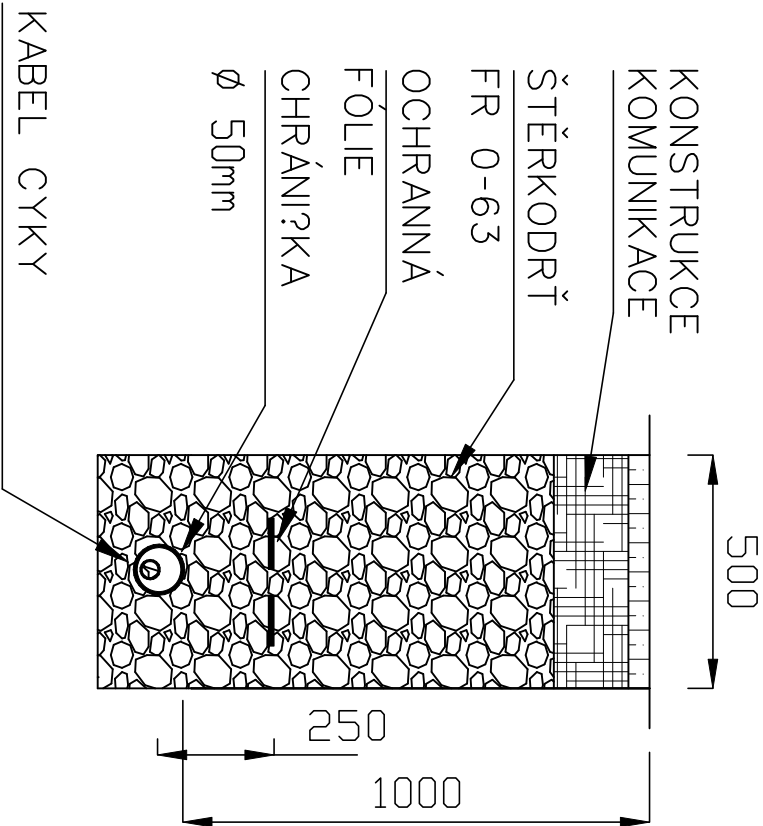

Napěťová soustava: 3+PEN AC 400/230V 50Hz TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: AUTOMATICKÝM  
ODPOJENÍM OD SÍTĚ dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. PAVLÍK Zdeněk		Ing. PASENÝHRÁ Petr	
KRAJ: PARDUBICKÝ		MÍSTO: LITOMYŠL	
INVESTOR: Město Litomyšl, Brf Štastných 1000, 570 20 Litomyšl			
AKCE			
NAVÝŠENÍ KAPACIT SBĚRNÉHO DVORA V LITOMYŠLI			
Část		IO 04 – KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN	
Obsah		ULOŽENÍ KABELU	

 BETA PROJEKT s.r.o. Zodni 402/1a 568 02 SVITAVY tel: +420461540810-2 betaprojekt@email.cz	
ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2020/DPS
ARCH. ČÍSLO	
STUP. DOKUM.	PROVÁDĚNÍ STAVBY
DATUM	zdr 2020
MĚŘITKO	–
ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ
1004-D.1.1b-02	