



STOŽÁR - ZÁKLAD

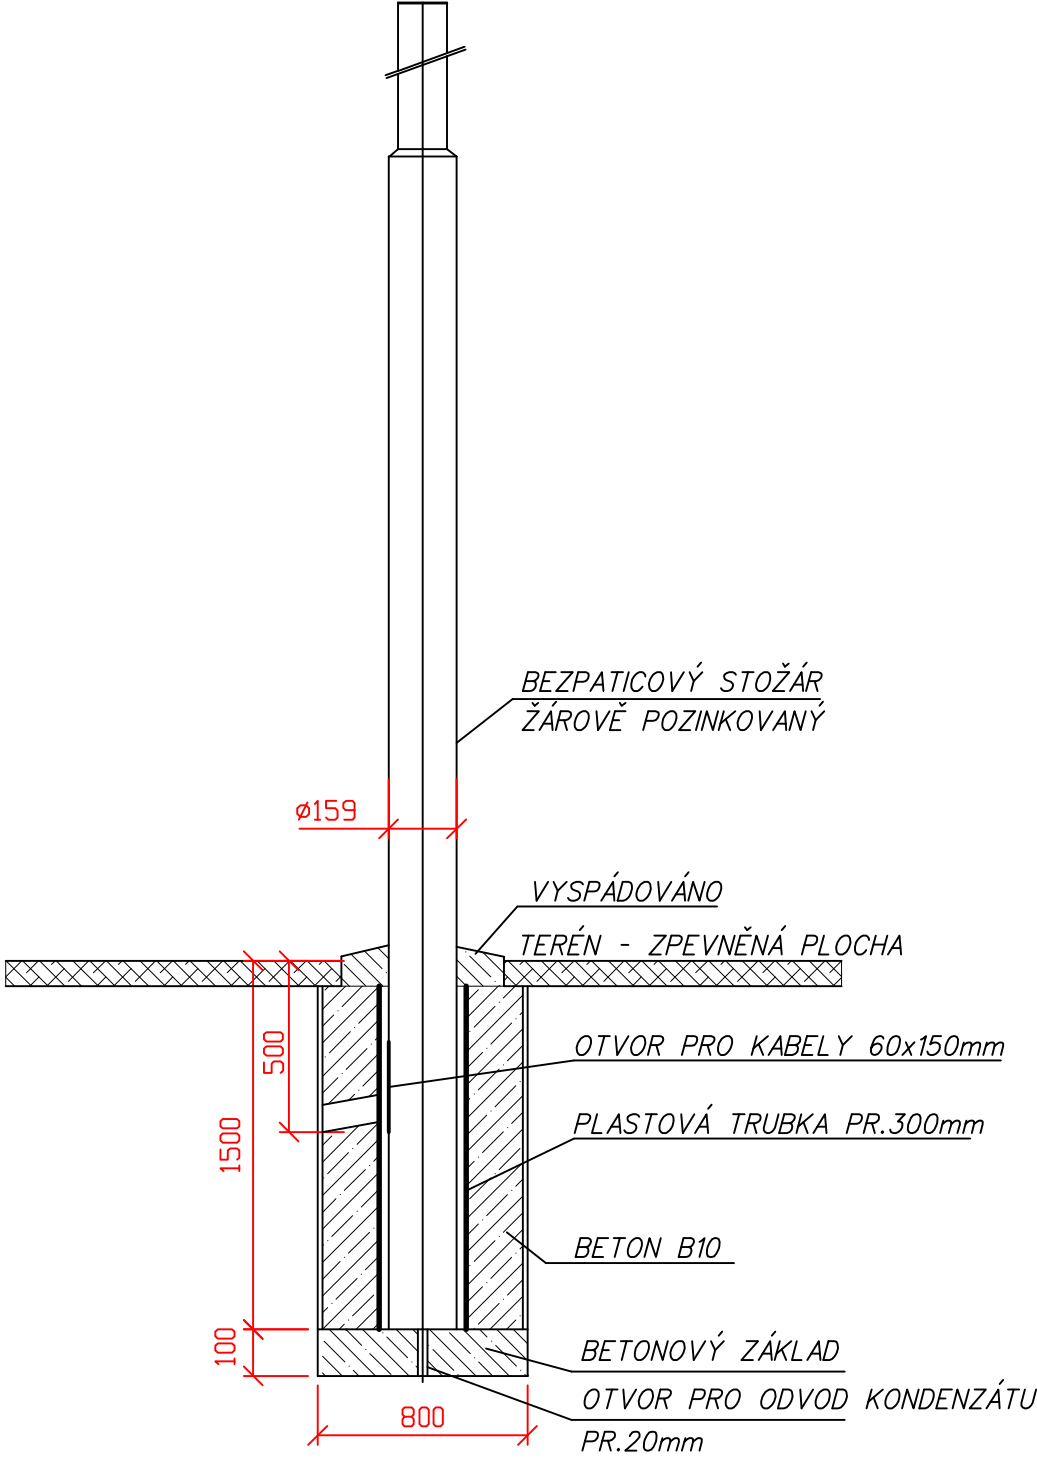

ULOŽENÍ KABELŮ

pod zpevněnými plochami (komunikacemi)

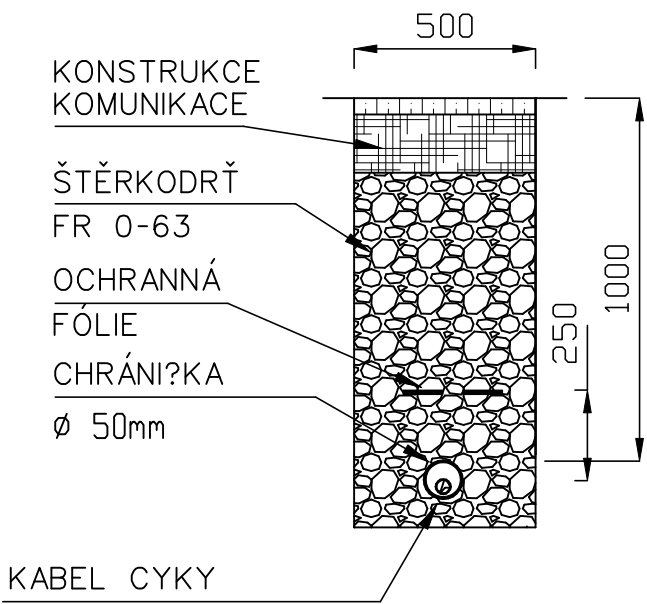

Napěťová soustava: 3+PEN AC 400/230V 50Hz TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD SÍTĚ dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 <div>BETA PROJEKT s.r.o Zadní 402/1a 568 02 SVITAVY tel: +420461540810-2 betaprojekt@gmail.cz</div>	
Ing. PAVLÍK Zdeněk	Ing. HASENOHRL Petr		
KRAJ: PARDUBICKÝ	MÍSTO: LITOMYŠL	<div>ČÍSLO ZAKÁZKY04/2020/DPS</div> <div>ARCH. ČÍSLO</div> <div>STUP. DOKUM. PROVÁDĚNÍ STAVBY</div> <div>DATUMzáří 2020</div> <div>MĚŘITKO-</div> <div>ČÍSLO PŘÍLOHY</div> <div>PARÉ</div>	
INVESTOR: Město Litomyšl, Brí Štastných 1000, 570 20 Litomyšl			
AKCE		<div>NAVÝŠENÍ KAPACIT SBĚRNÉHO DVORA V LITOMYŠLI</div>	
ČÁST SO 05 – AREÁLOVÉ ROZVODY NN, OSVĚTLENÍ AREÁLU			
OBSAH STOŽÁR – ZÁKLAD, ULOŽENÍ KABELU		S005-D.1.1b-02	