



SCHÉMA ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PVC, PE HD, PP

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

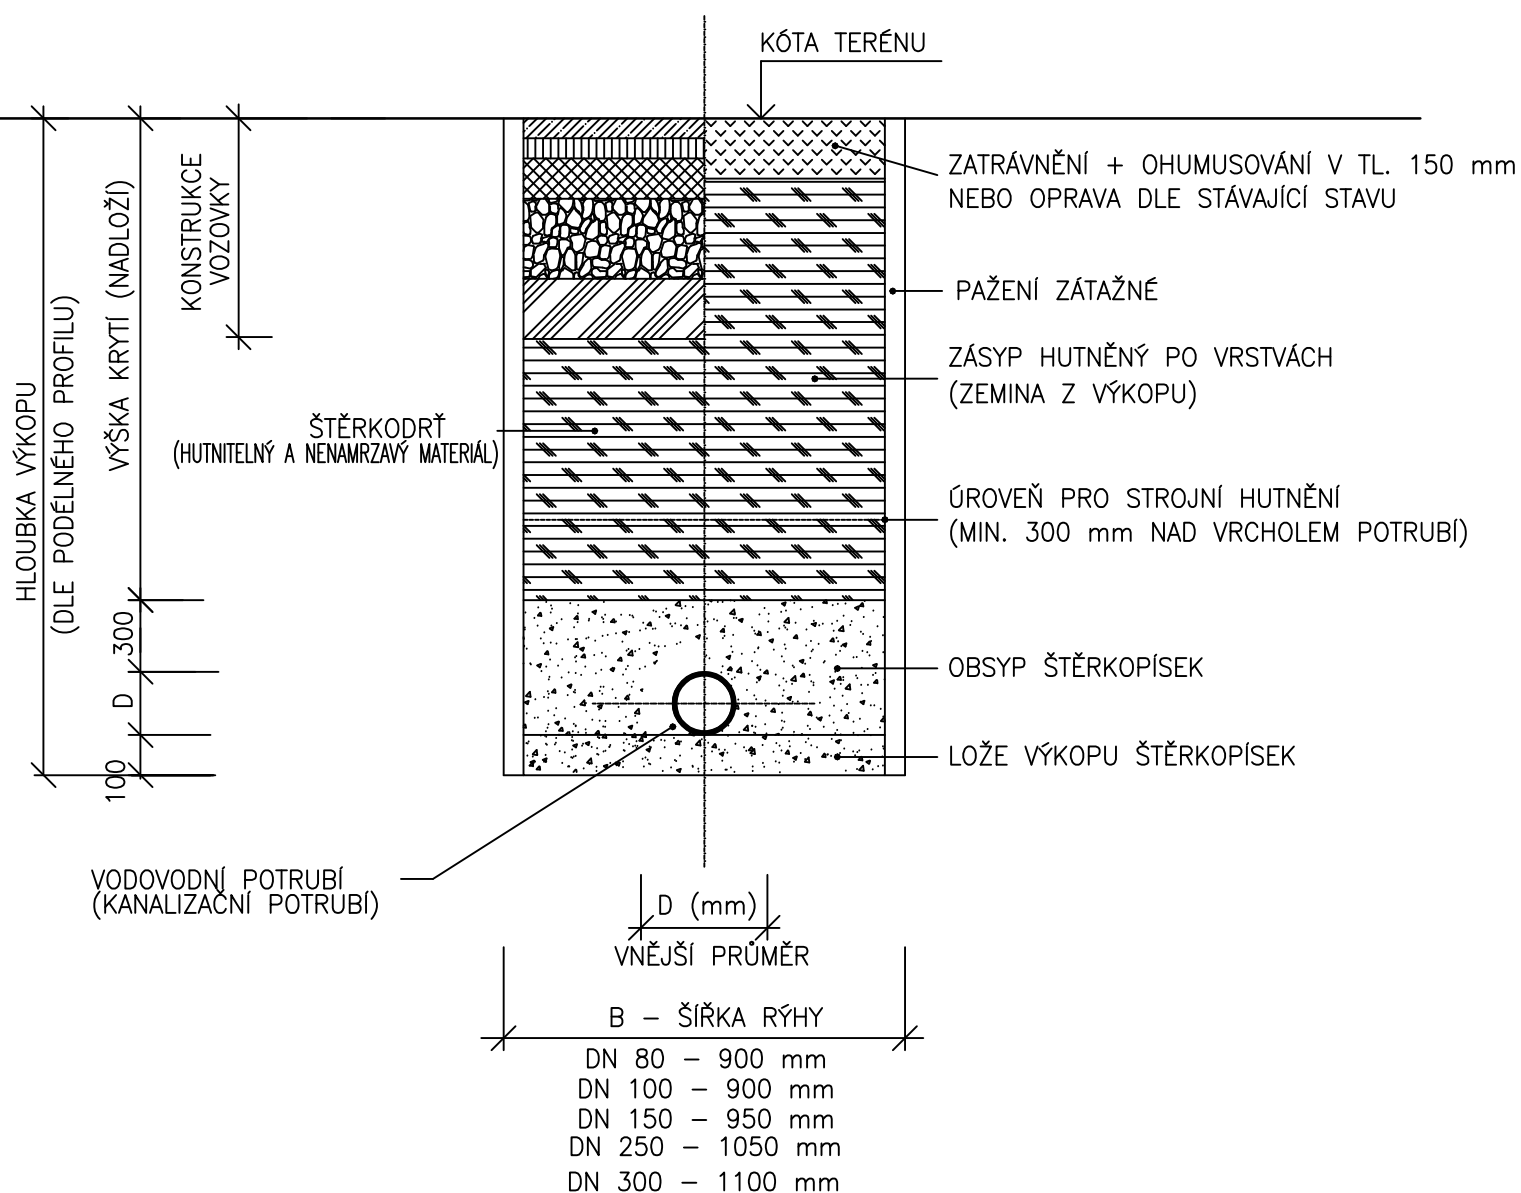

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 <div>BETA PROJEKT s.r.o Zadní 402/1a 568 02 SVITAVY tel: +420461540810-2 betaprojekt@gmail.cz</div>	
Ing. PAVLÍK Zdeněk	Ing. PAVLÍK Zdeněk		
KRAJ: PARDUBICKÝ	MÍSTO: LITOMYŠL		
INVESTOR: Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl			
AKCE		ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2020/DPS
NAVÝŠENÍ KAPACIT SBĚRNÉHO DVORA V LITOMYŠLI		ARCH. ČÍSLO	
		STUP. DOKUM.	PROVÁDĚNÍ STAVBY
		DATUM	září 2020
		MĚŘÍTKO	
ČÁST		ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ
IO 01 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		1001-D.1.1b-03	
OBSAH			
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			