


sítová vedení VO
A1Fe1form2

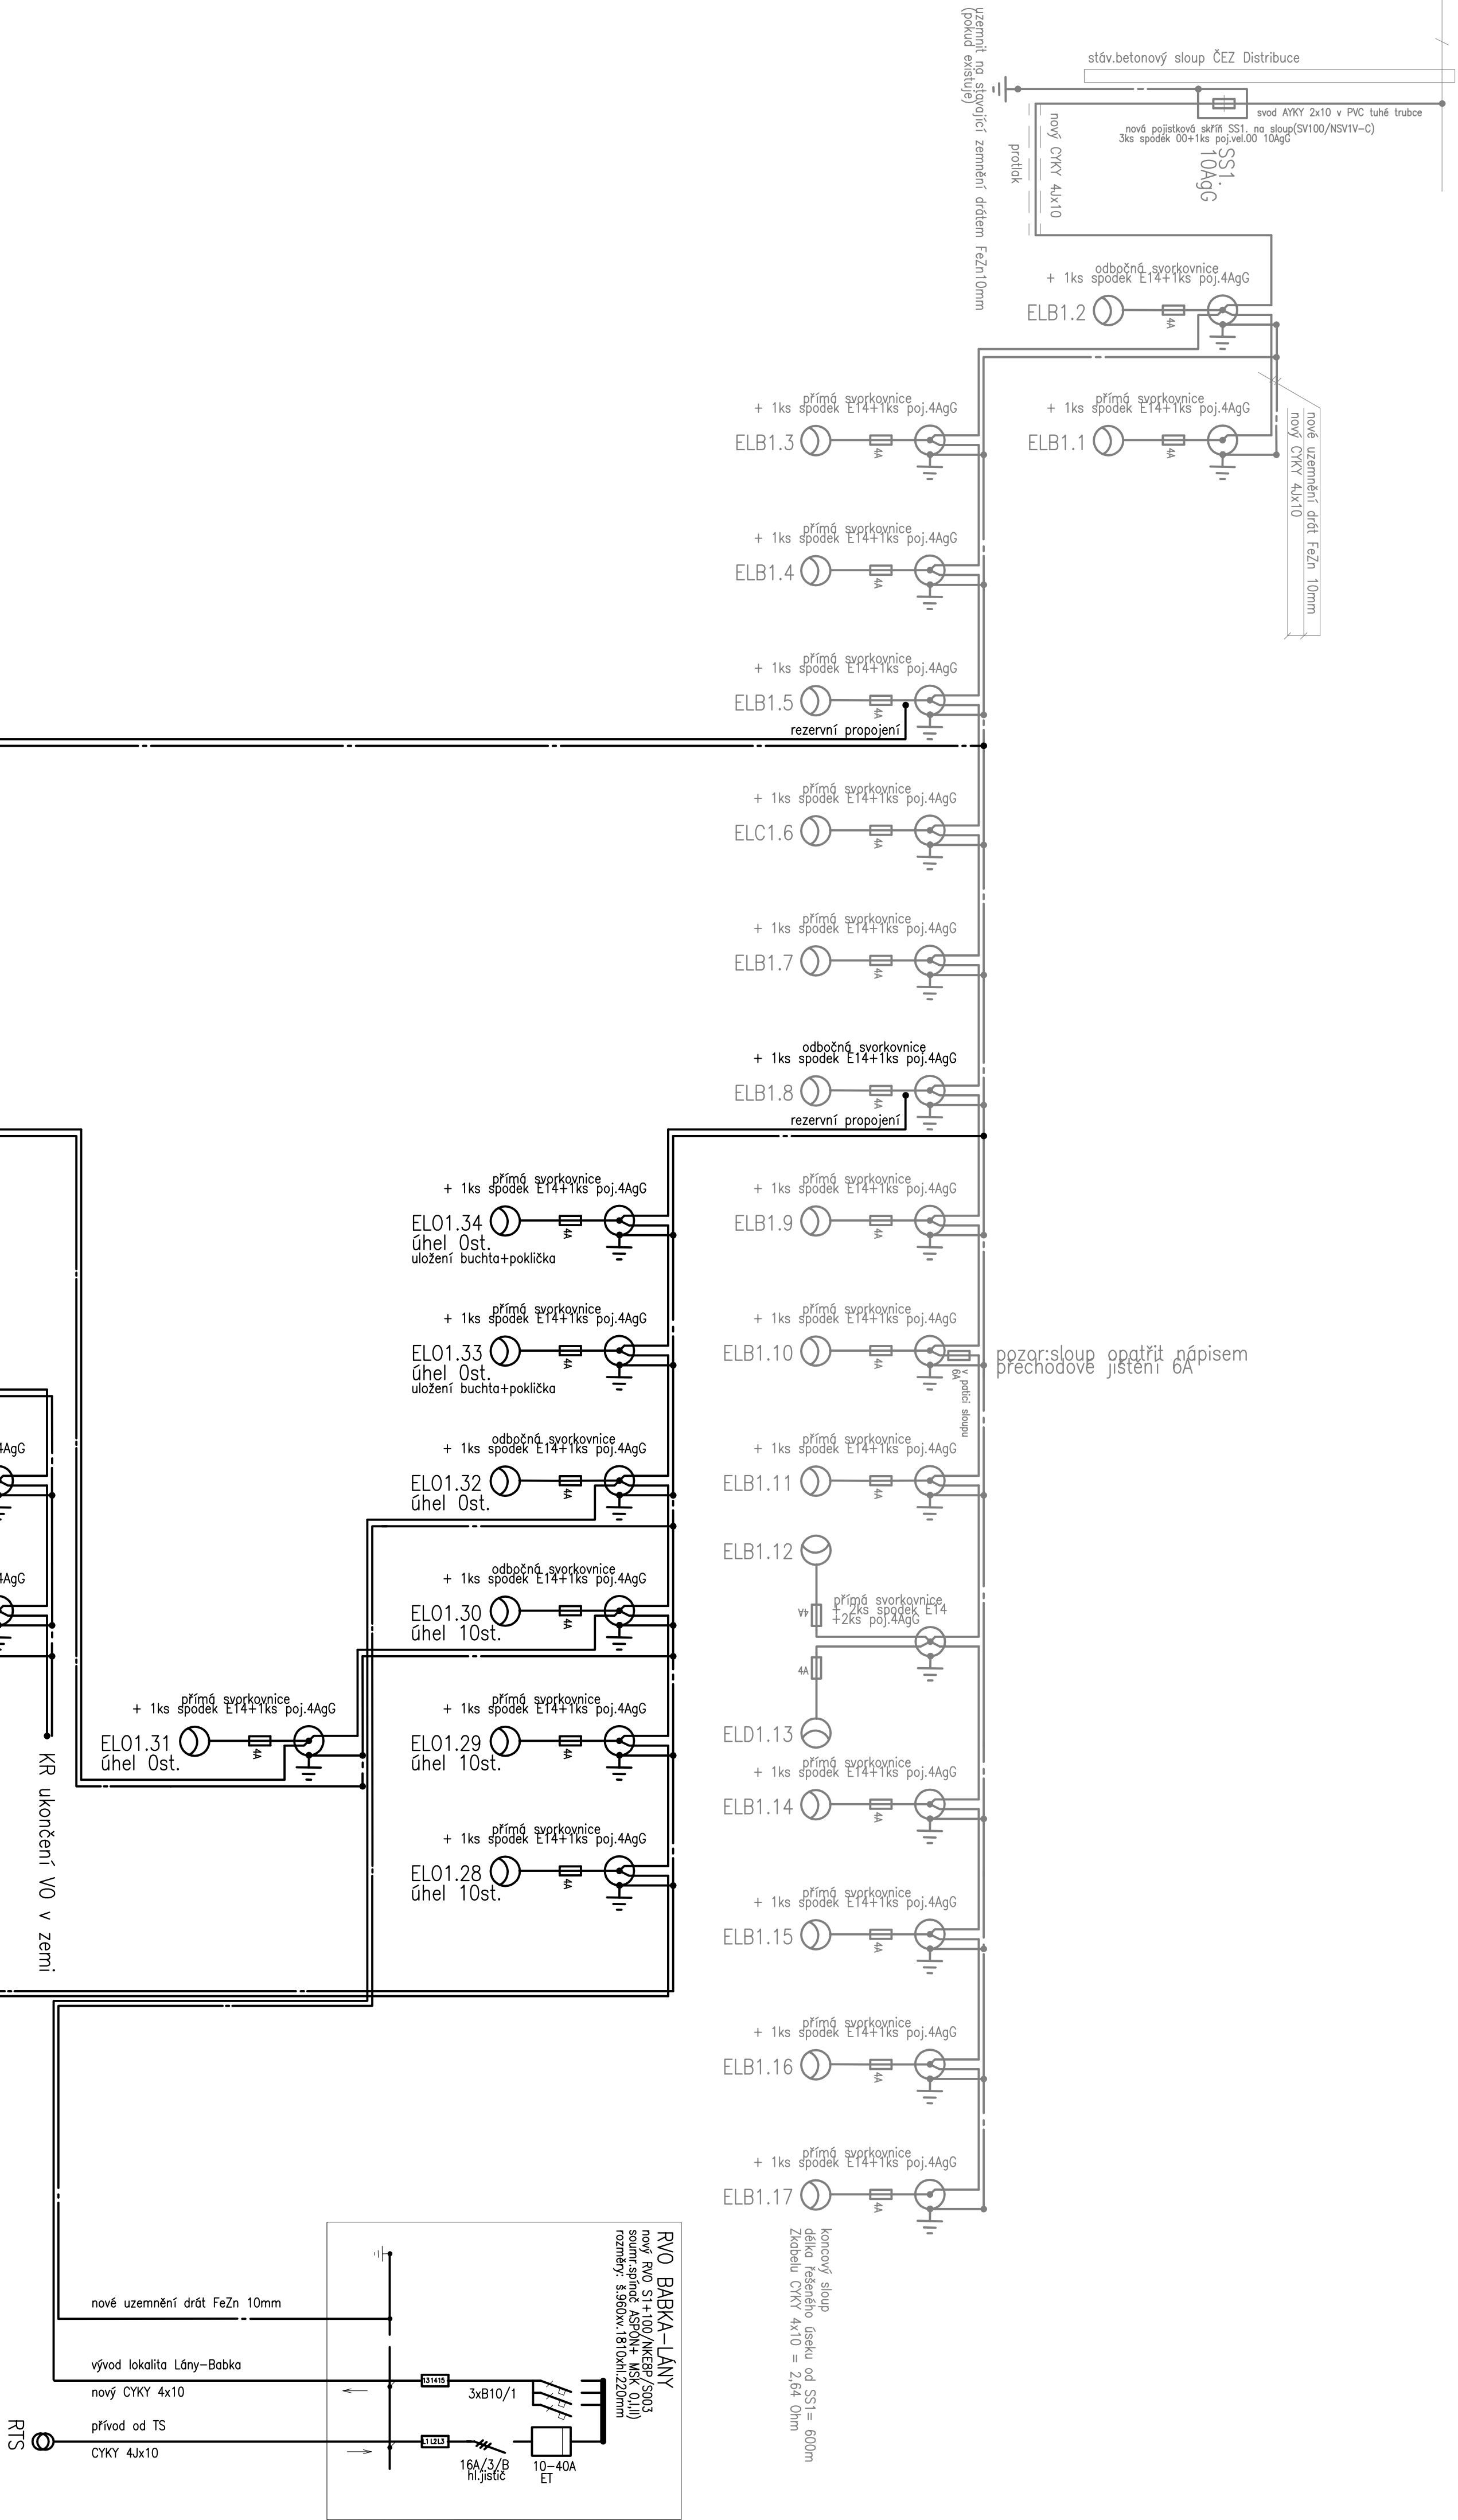


LEGENDA

1. (obědě) umístění sloupů musí respektovat prostorové uspořádání s ostatními sítmi dle ČSN 736005
o místní podmínky po výšce sítí v terénu


Sloup+světíldo silniční ELO

výška: 11,8m
BGP003, 4000mm, DN10, 4000K, CLO,
úhel výhledu 0st., nebo 10st. (viz výřez sloupce)
38,5W

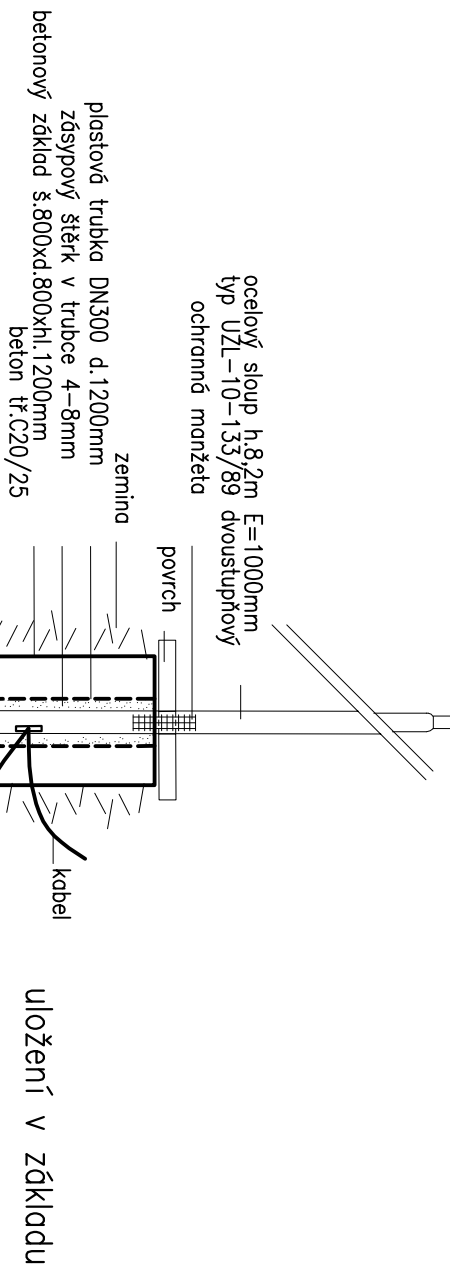


Sloup+světíldo silniční ELP

výška: 11,8m
BGP003, 4000mm, DN10, 4000K, CLO,
úhel výhledu 0st., nebo 10st. (viz výřez sloupce)
31W

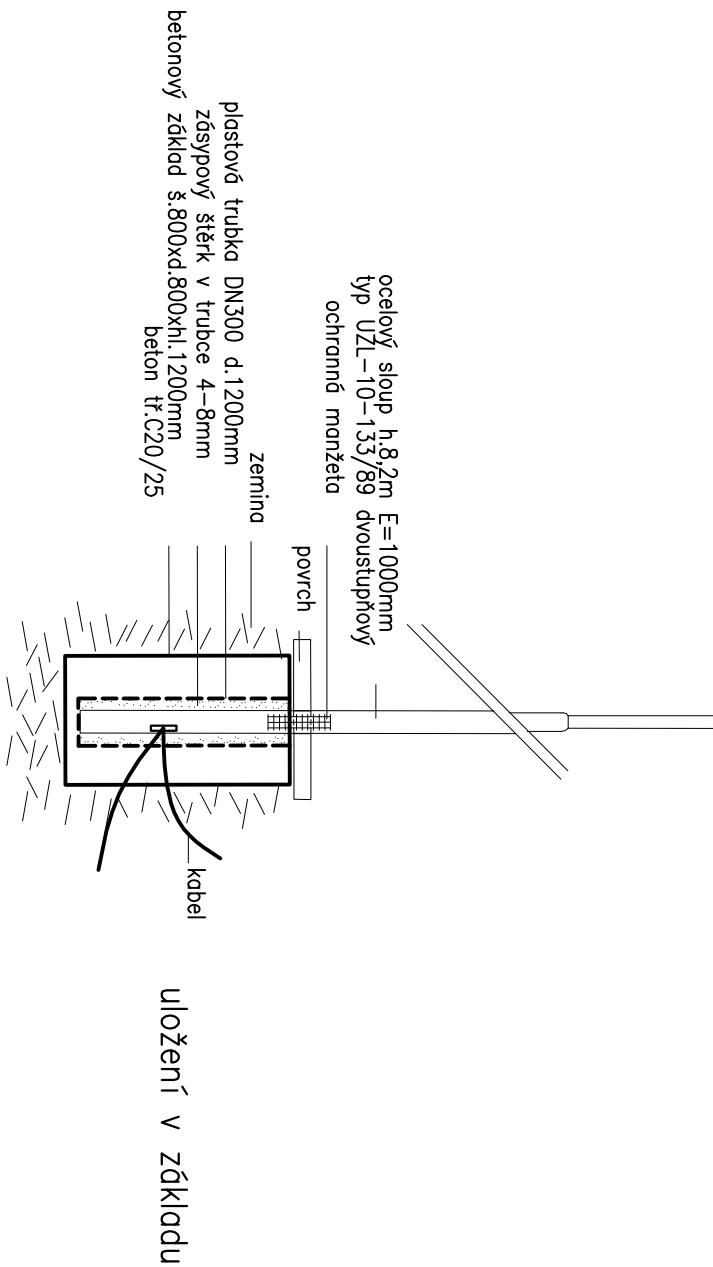


Sloup+světíldo silniční ELO 1.34, 1.33, 1.18, 1.19 v stávkách plotů

výška: 11,8m
BGP003, 4000mm, DN10, 4000K, CLO,
úhel výhledu 0st., nebo 10st. (viz výřez sloupce)
38,5W

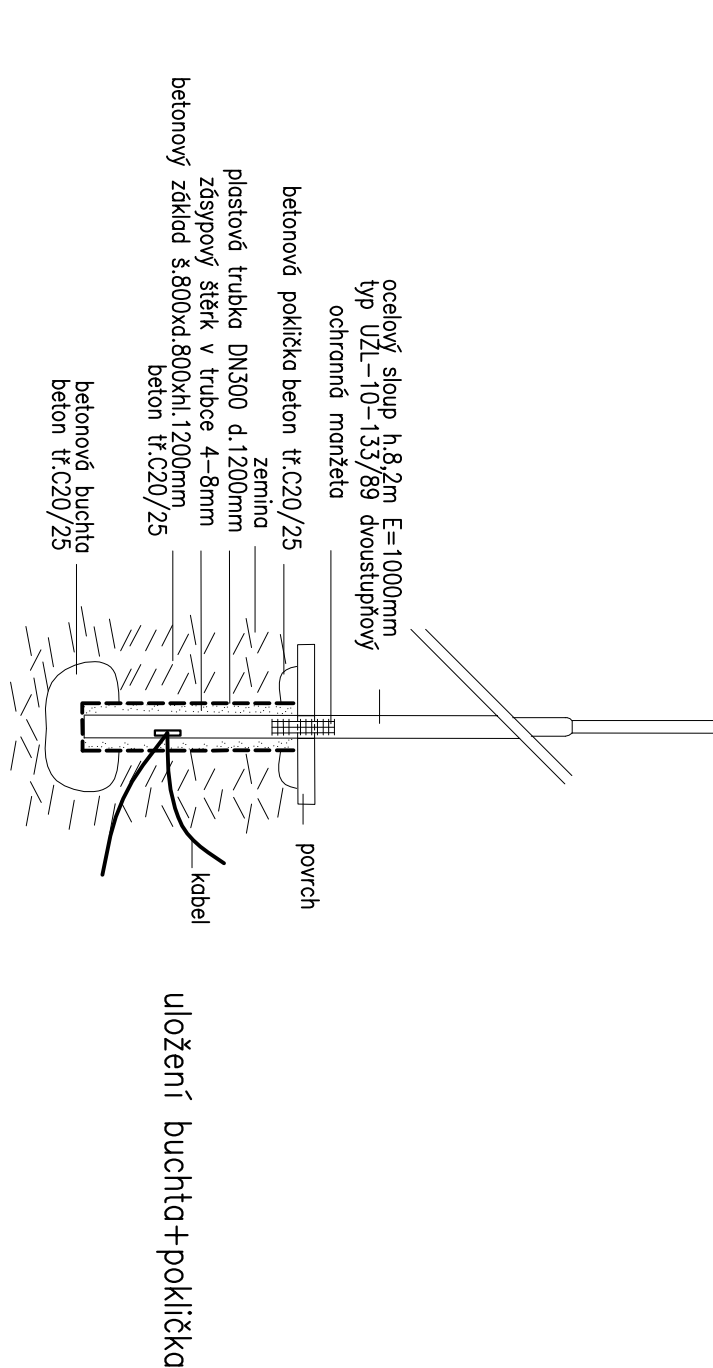

Pozn.: Skutečné nasměrování světlidel a výklonění výložníků
může být na stavbě upraveno podle místních podmínek

Vzorové řezu uložení dle ČSN 33 20 00-5-52

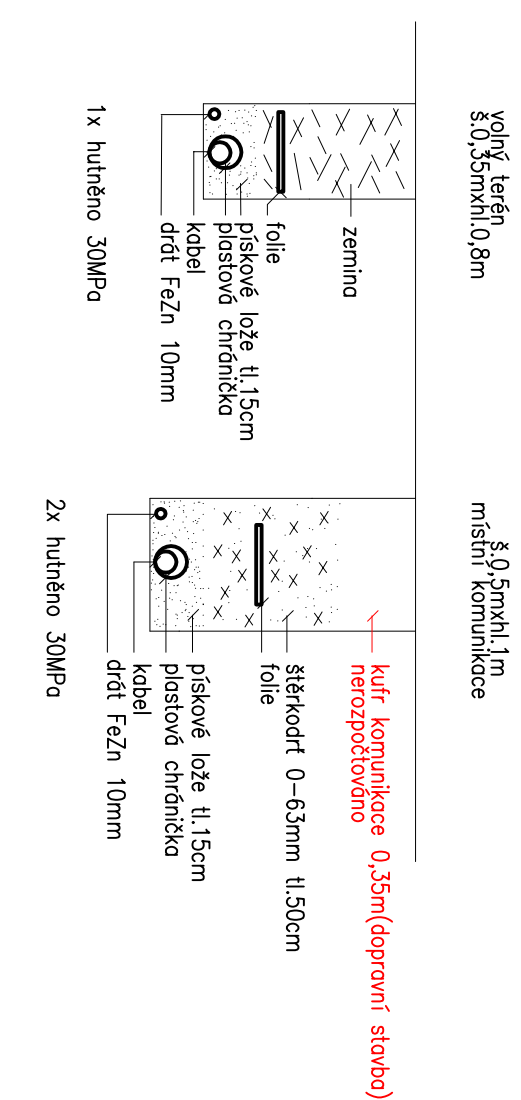

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL		Ing. Pavla Vachová	
INŽENYRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST		ZODP. PROJEKTANT	
TOULOVCOVO NÁM. 196, 570 01 LITOMYŠL		Pavel Bardiš	
STAVBA		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Město Litomyšl, Bř. Štepaných 1000, 57001 Litomyšl		Zak. č.	
SO 401 - Veřejné osvětlení		3108-84	
Zařízení uložení pro RD v lokalitě Babka Litomyšl		Číslo	
SO 401 - Veřejné osvětlení		D.1.4.3.3	