SCHODIŠTĚ SchP2

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS
1 : 50

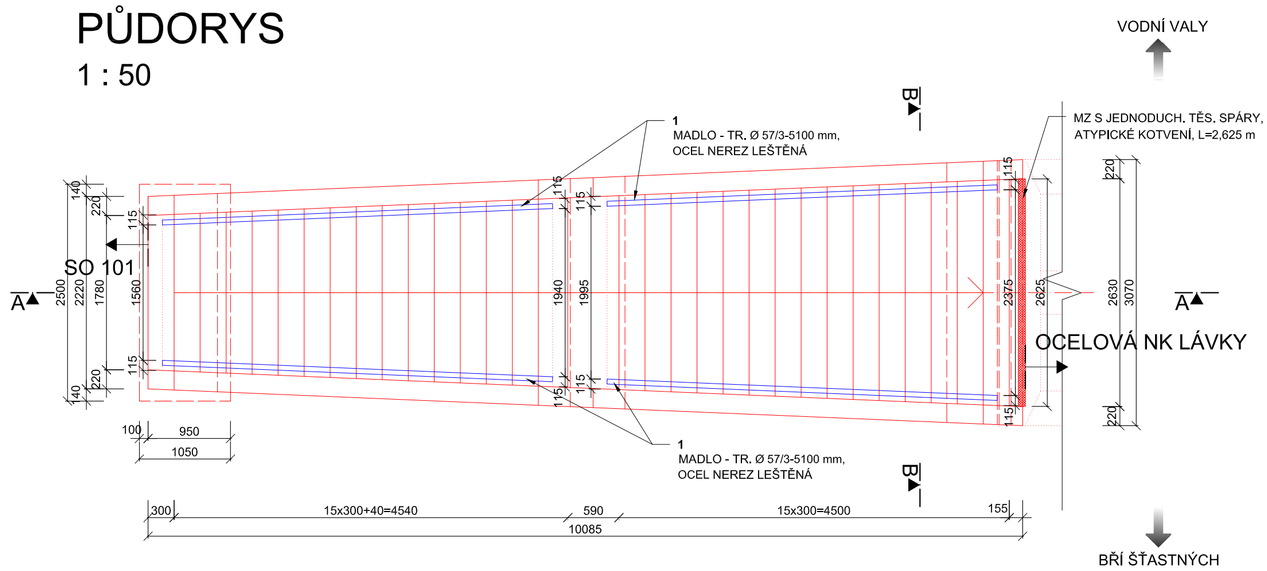

ŘEZ B - B
1 : 50

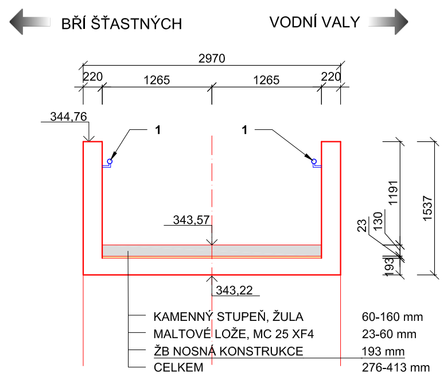

ŘEZ A - A
1 : 50

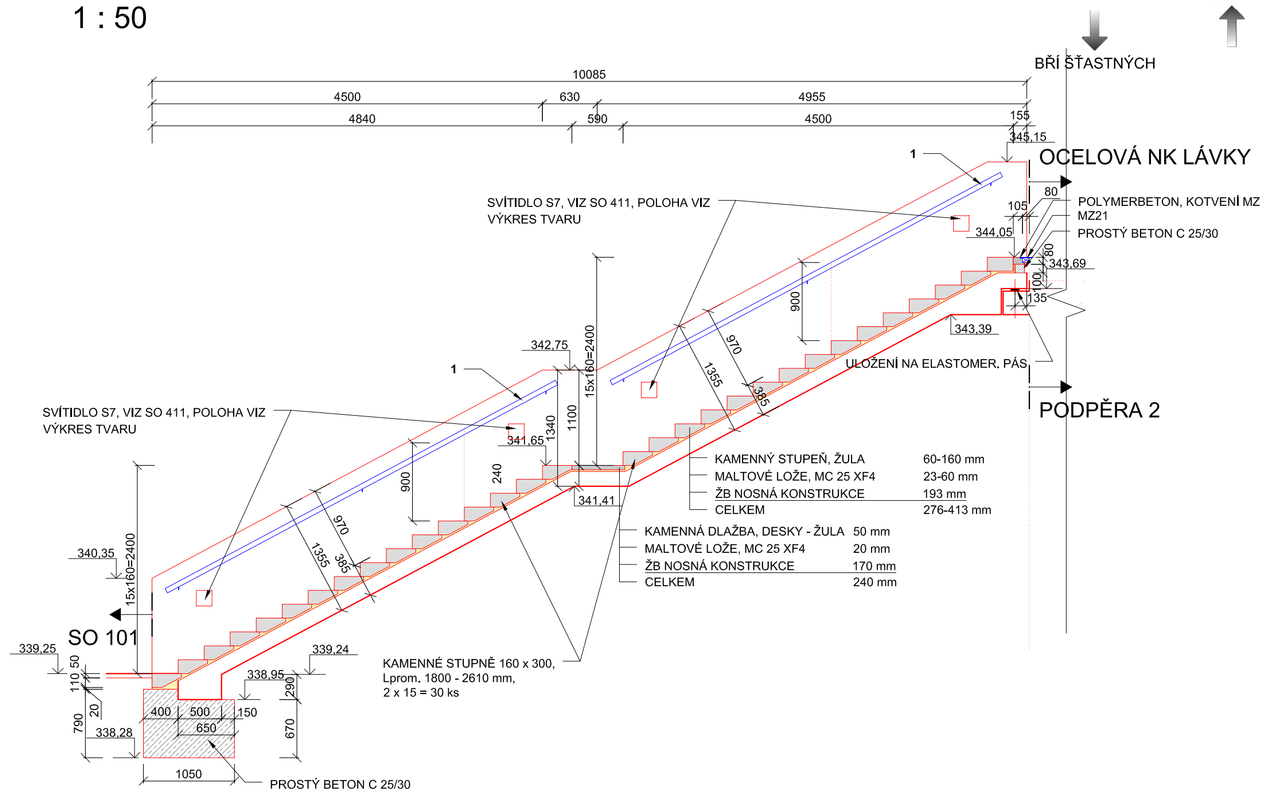

VÝKAZ MATERIÁLU - KOROZIVZDORNÁ OCEL
SCHODIŠTĚ U PODPĚRY 2

POL. Č.	POČET	PRŮŘEZ	DÉLKA	HMOTNOST 1 ks	HMOTNOST CELK.	POZN.
	[ks]	[mm]	[m]	[kg]	[kg]	
1	4	TR57x3	5,10	20,76	83,04	1.4541/AISI 321/A3
	KPL	Konzoly, kotev. plechy, víčka (odhad 5%)			4,15	1.4301/AISI 304/A2
CELKEM					87,19	

SCHODIŠTĚ SchO1

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS
1 : 50

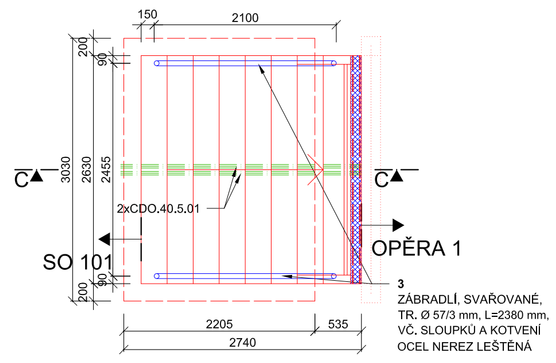

ŘEZ C - C
1 : 50

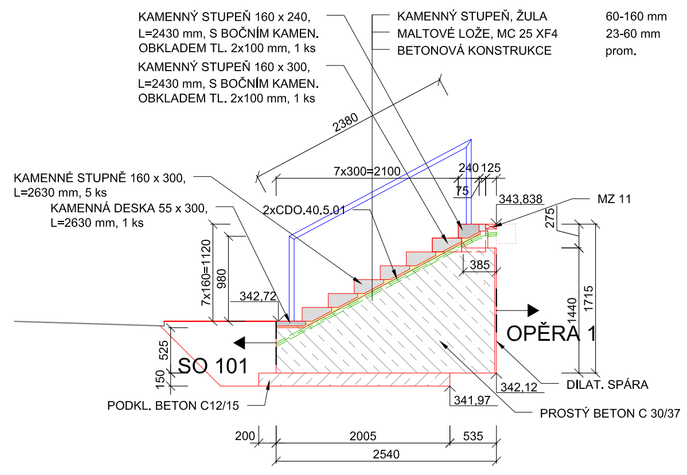

VÝKAZ MATERIÁLU - KOROZIVZDORNÁ OCEL
SCHODIŠTĚ U OPĚRY 1

POL. Č.	POČET	PRŮŘEZ	DÉLKA	HMOTNOST 1 ks	HMOTNOST CELK.	POZN.
	[ks]	[mm]	[m]	[kg]	[kg]	
3	2	TR57x3	6,70	27,42	54,84	1.4541/AISI 321/A3
	KPL	Kotev. plechy, víčka (odhad 5%)			2,74	1.4301/AISI 304/A2
CELKEM					57,58	

VÝKAZ KABELOVÝCH CHRÁNIČEK
SCHODIŠTĚ U OPĚRY 1

POL. Č.	POČET	DÉLKA	MIN. R	POZN.
	[ks]	[m]	[mm]	
CDO.40.5.01	2	3,00	600	Dilatační spojka v napojení na trubky v NK

KÓD ZNAČENÍ:

CDX.yy.z.n

X	O	- Chráničky optických kabelů, HDPE, vněj. povrch hladký, vnitřní povrch drážky, vč. spojek, těsnění apod.
	E	- Chránička kabelů ohebná dvouplášťová korugovaná, HDPE, vnitřní povrch hladký, vč. spojek, těsnění apod.
yy		- Jmenovitý průměr chráničky v mm
z		- Umístění chráničky (č. podpory, konstr. dílu)
n		- pořadové číslo

LEGENDA

NOVÉ KONSTRUKCE (MIMO KOVOVÝCH)
NOVÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE
CHRÁNIČKY ELEKTROINSTALACÍ (PLAST)

MATERIÁLY

BETONY KONSTRUKČNÍ, MONOLITICKÉ

ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404 a TKP SPK kap. 18

PODKLADNÍ A VYROVN. BETONY	C 12/15 - X0
PROSTÝ BETON SCHODIŠTĚ SchO1	C 30/37 - XC4, XD3, XF4

MALTY

TKP SPK kap. 18, Tab. 18-2N

MALTY PRO VYROVNÁNÍ SVISLÝCH POVRCHŮ, ODLÁŽDĚNÍ, OSAZ. SCHOD. STUPŇŮ	MC 25 - XF4

KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

DLE TKP SPK 18, PŘÍLOHA 10, POHLEDOVÝ BETON DLE TP 03 (ČBS 2018)

NEVIDITELNÉ BEDNĚNÉ POVRCHY:

ZÁKLAD. PATKA - **Aa**

NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ. POVRCH S DROBNÝMI VADAMI. PO ODBEDNĚNÍ JSOU ODSTRANĚNY DROBNÉ ODŠTĚPKY A PŘETOKY, AVŠAK NENÍ ZESLABENA KRYCÍ VRSTVA BETONU. VĚTŠÍ PROHLUBNĚ, OTVORY A NEROVNOSTI JSOU REPROFILOVÁNY SPECIÁLNÍMI VHODNÝMI HMOTAMI. ODCHYLKY BARVY, ODSTÍNU A STRUKTURY BETONU NEJSOU NA ZÁVADU. PLOCHY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PRO PODKLAD PRO IZOLACI DLE ČSN 73 6242, ČSN P 73 0600 A TKP SPK kap. 21.

VIDITELNÉ BEDNĚNÉ POVRCHY VNĚJŠÍ:

SCHODIŠTĚ SchO1 - **POHLEDOVÝ BETON DLE TP 03: PB2-C1-H2-S1-U1-Z0-B2-T1**

POHLEDOVÝ BETON S VYŠŠÍMI POŽADAVKY NA VZHLED. BARVA BETONU, KTERÁ VYPLYNE Z POUŽITÉ BETONOVÉ SMĚSI (NEBARVENÉ) A DRUHU CEMENTU. OSTRÁ HRANA. SPÍNACÍ MÍSTO BEZ ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ, PODLE SYSTÉMU BEDNĚNÍ. DISTANČNÍ TRUBKY, KÓNUSY A ZÁSLEPKY OTVORŮ OBVYKLÉ NA TRHU NEBO UZÁVĚR MALTOU ZAHLOUBENÝ A TMELENÝ PODLE VOLBY ZHOTOVITELE. BEZ ZÁVĚSNÝCH MÍST. SYSTÉMOVÉ NOSNÍKOVÉ BEDNĚNÍ: VZHLED BETONU BEZ OTISKU RÁMU, SPÍNACÍ MÍSTA A PLÁŠŤ BEDNĚNÍ LZE DO JISTÉ MÍRY VOLIT. TEXTURA BETONU PODLE ZVOLENÉHO BEDNÍCÍHO SYSTÉMU ZHOTOVITELE.

HORNÍ NEBEDNĚNÉ POVRCHY:

ZÁKLAD. PATKA - **Ab**

KONEČNÉ UROVNÁNÍ POVRCHU ČERSTVÉHO BETONU DŘEVĚNÝM HLADÍTKEM BEZ POUŽITÍ PŘÍDAVNÉ VODY S MAX. PŘÍPUSTNÝMI LOKÁLNÍMI NEROVNOSTMI 2 mm. POVRCH S DROBNÝMI VADAMI, NENÍ ZESLABENA KRYCÍ VRSTVA BETONU, VĚTŠÍ PROHLUBNĚ A NEROVNOSTI JSOU REPROFILOVÁNY SPECIÁLNÍMI VHODNÝMI HMOTAMI. ODCHYLKY BARVY, ODSTÍNU A STRUKTURY BETONU NEJSOU NA ZÁVADU PLOCHY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PRO PODKLAD PRO IZOLACI DLE ČSN 73 6242, ČSN P 73 0600 A TKP SPK kap. 21.

POZNÁMKY:

1. ROZMĚRY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ (ODBORNÝM ODHADEM) A NEMUSÍ SOUHLASIT SE SKUTEČNOSTÍ.
2. STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BYLY ZAKRESLENY DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ A ODPOVÍDAJÍ JEHO PODROBNOSTI A PŘESNOSTI. PŘED ZPRACOVÁNÍM RDS JE TŘEBA PODROBNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY A VŠECHNY ROZMĚRY ZPŘESNIT..
3. ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI PŘESNÉ VYTÝČENÍ.
4. VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, SVÍRAJÍCÍ ÚHEL MENŠÍ NEŽ 60°, BUDOU ZKOSENY 15/15 mm, POKUD VE VÝKRESU NENÍ UVEDENO JINAK.
5. MONTÁŽNÍ POUZDRA PRO SVÍTIDLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY SO 411, BUDOU OSAZENY DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ.

REVIZE		
0	2021/09	PRVNÍ VYDÁNÍ
1		

NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA)

SO 201	**LÁVKA**
PŘÍLOHA	**PŘÍSTUPOVÁ SCHODIŠTĚ NA LÁVKU STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**
INVESTOR	MĚSTO LITOMYŠL Bří Šťastných 1000 570 20 Litomyšl Radomil Kašpar, starosta města tel. 461 653 333
ZPRACOVATEL	EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o. Ing. arch. Lukáš Ehl Ing. arch. Tomáš Koumar Na Šafránce 25 101 00 Praha 10 ehl-koumar@iol.cz tel. 271 730 312
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Ing. Ladislav Dvořák Černého 516/11 182 00 Praha 8 Ing. Ladislav Šašek, CSc. Havlovického 318/19 147 00 Praha 4
VYPRACOVAL	Ing. Ladislav Dvořák
KONTROLOVAL	Ing. Ladislav Šašek, CSc.
STUPEŇ	PDPS
DATUM ZPRACOVÁNÍ	2021/09
MĚŘÍTKO	1 : 50
ČÁST	D.1.2 Mostní objekty a zdi
ČÍSLO PŘÍLOHY	1.17

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI

Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, kopírování a rozmnožování pouze po předchozím souhlasu EHL & KOUMAR ARCHITEKTI