OPĚRNÉ ZDI, ŘÍMSY A PARAPETNÍ ZDI

PŘÍČNÉ ŘEZY M 1:50

ŘEZ A-A

M 0,000 - ÚSEK I

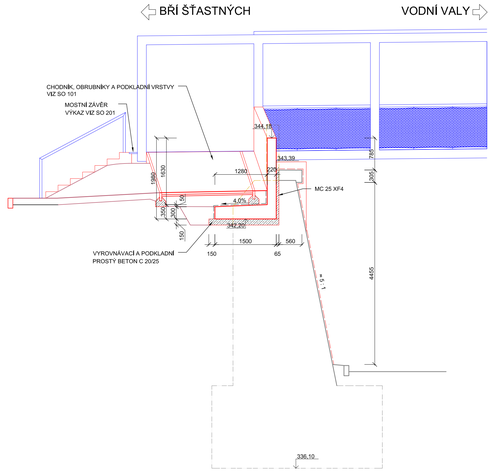

ŘEZ B-B

M 9,755 - ÚSEK II

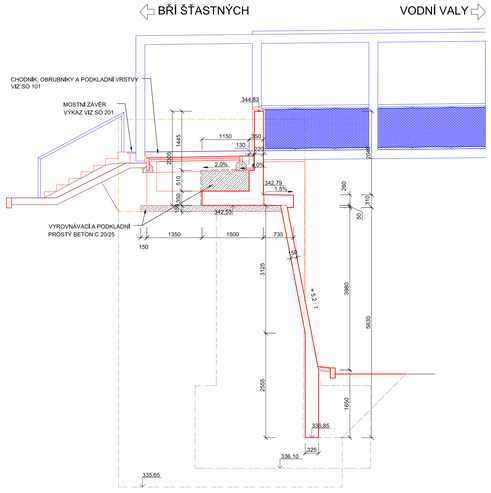

ŘEZ C-C

M 11,375 - ÚSEK II

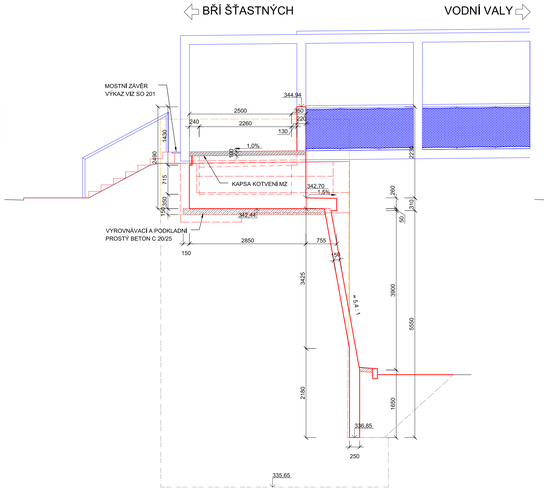

ŘEZ D-D

M 13,055 - ÚSEK III (SOUČÁST SO 201)

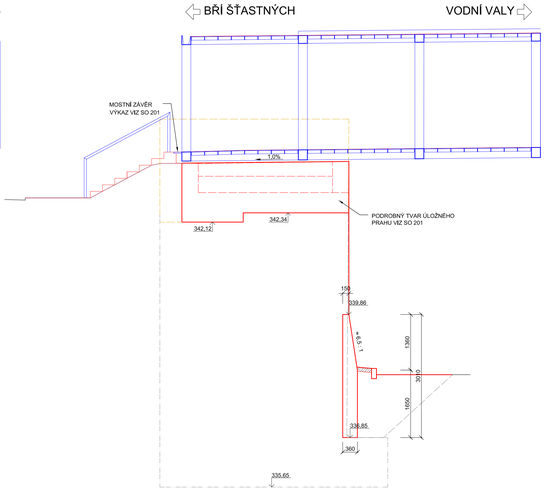

LEGENDA

- NOVÝ STAV (MIMO OCELOVÉ KONSTRUKCE)
- NOVÝ STAV (OCELOVÉ KONSTRUKCE)
- NOVÝ STAV - TERÉN
- STÁVAJÍCÍ STAV
- STÁVAJÍCÍ STAV NEOVĚŘENÝ (ODBORNÝ ODHAD)
- BOURANÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DILATAČNÍ SPÁRA, PROVEDENÍ PODLE V.4.402.21
- SMĚŠŤOVACÍ SPÁRA, PROVEDENÍ PODLE V.4.402.23, ALT. 1
- SANACE POVRCHU (VIZ TZ)
- ODLAZNÍK

MATERIÁLY

BETONÁRSKÁ VÝZTUŽ

ČSN 42 0139

B500B

BETONY KONSTRUKČNÍ, MONOLITICKÉ

ČSN EN EN 206+A1, ČSN P 73 2404 a TKP SPK kap. 18

PODKLADNÍ A VYROVN. BETONY	C 25/30 - XC2, XF1
DOBETONOVANÉ KONSTRUKCE DŘÍKŮ OZ	C 30/37 - XC4, XF4, XD3
ŘÍMSY	C 30/37 - XC4, XF4, XD3
ÚKLIDOVÉ PARAPETNÍ ZDI	C 30/37 - XC4, XF4, XD3

BETONY PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ

ČSN EN EN 206+A1, ČSN P 73 2404 a TKP SPK kap. 18

ŽLABOVKY ODVODNĚNÍ	C 30/37 - XD3, XF4
OBRUBNÍKY	C 30/37 - XF4

BETONY NEKONSTRUKČNÍ, MONOLITICKÉ

TKP SPK kap. 18, Tab. 18-2N

PODKLAD, BETONY POD ODLÁZDĚNÉ ODVOD. SKLUZY, LOŽE PRO OBRUBNÍKY	C 20/25h - XF3

MALTY

TKP SPK kap. 18, Tab. 18-2N

MALTY PRO VYROVNÁNÍ SVISLÝCH POVRCHŮ, ODLÁZDĚNÍ, SPÁROVÁNÍ	MC 25 - XF4

KRYTÍ VÝZTUŽE

	cmin [mm]
POVRCHY V KONTAKTU S PODKL. BETONEM	40
POVRCHY V KONTAKTU S JINÝMI KONSTR. ČÁSTMI	40
POVRCHY V KONTAKTU SE VZDUCHEM/ZEMINOU	45

POZNÁMKY:

1. ROZMĚRY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ (ODBORNÝM ODHADEM) A NEMUSÍ SOUHLASIT SE SKUTEČNOSTÍ.
2. STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BYLY ZAKRESLENY DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ A ODPOVÍDAJÍ JEHO PODROBNOSTI A PŘESNOSTI. PŘED ZPRACOVÁNÍM RDS JE TŘEBA PODROBNĚ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY A VŠECHNY ROZMĚRY ZPŘESNIT.
3. ZAKRESLENÉ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI PŘESNÉ VYTÝČENÍ.
4. VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, SVÍRAJÍCÍ ÚHEL MENŠÍ NEŽ 60°, BUDOU ZKOSENY 15/15 mm, POKUD VE VÝKRESU NENÍ UVEDENO JINAK.
5. TVAR ŘÍMS NUTNO PŘIZPŮSOBIT TVARU STÁVAJÍCÍCH ŘÍMS NA OZ, NÁVAZNÍ MUSÍ BÝT PLYNULÉ.
6. VYTÝČENÍ ŘÍMSY VIZ PŘÍLOHA Č. 2.5.

ŘEZ E-E

M 14,735 - ÚSEK IV

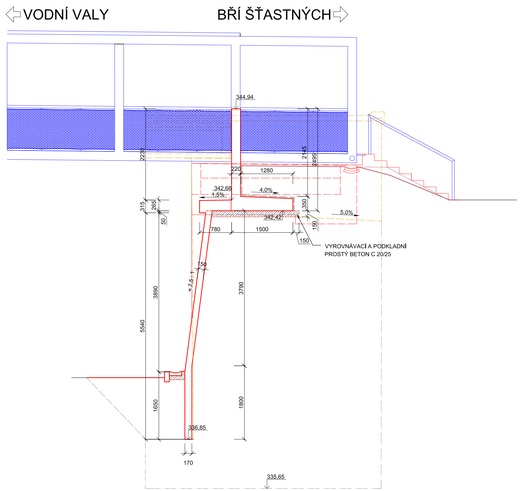

ŘEZ F-F

M 26,145 - ÚSEK V

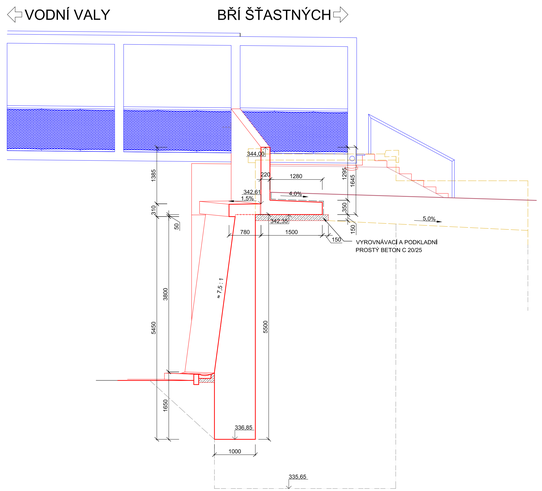

ŘEZ G-G

M 32,800 - POHLED NA ÚSEK V

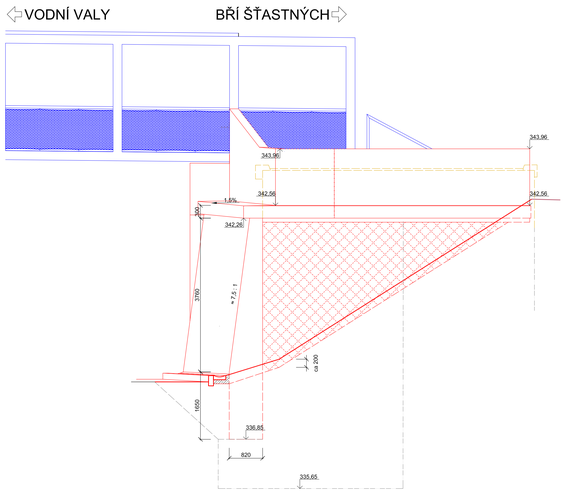

ŘEZ H-H



REVIZE		
0	2021/09	PRVNÍ VYDÁNÍ
1		

NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA)

SO 202	**ÚPRAVY OPĚRNÉ ZDI**
PŘÍLOHA	**PŘÍČNÉ ŘEZY**
INVESTOR	MĚSTO LITOMYŠL Bří Šťastných 1000 570 20 Litomyšl Radomil Kašpar, starosta města tel. 461 653 333
ZPRACOVATEL	EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o. Ing. arch., Lukáš Ehl Ing. arch., Tomáš Koumar Na Šafránce 25 101 00 Praha 10 ehl@koumar.cz tel. 271 730 312
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Ing., Ladislav Dvořák Černého 516/11 182 00 Praha 8 Ing., Ladislav Šašek, CSc. Havlovického 318/19 147 00 Praha 4
VYPRACOVAL	Ing., Ladislav Dvořák
KONTROLOVAL	Ing., Ladislav Šašek, CSc.
STUPEŇ	PDPS
DATUM ZPRACOVÁNÍ	2021/09
MĚŘÍTKO	1 : 50
ČÁST	D.1.2 Mostní objekty a zdi
ČÍSLO PŘÍLOHY	2.4

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI

Dokumentace lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, kopírování a rozmnožování pouze po předchozím souhlasu EHL & KOUMAR ARCHITEKTI