

PČDP s.r.o.  
Trstěnická 532  
57001 Litomyšl

naše značka  
5002196741

vyřizuje  
Eva Strnadová

datum  
04.08.2020

Věc:

**LITOMYŠL, UL. NERUDOVA – obnova krytu komunikace**

K.ú. - p.č.: Litomyšl

Stavebník: Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 57001 Litomyšl

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Podklady pro zpracování projektové dokumentace v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

Poskytnuté podklady nenahrazují stanovisko k projektové dokumentaci.

Toto stanovisko nelze použít pro projednání se stavebním úřadem ani pro realizaci stavby.

V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení a přípojky:

NTL plynovod OCEL DN 150, DN 200, PE d 225 + NTL přípojky  
Zrušené plynovodní potrubí

Upozorňujeme na plánovanou rekonstrukci NTL plynovodu a přípojek v zájmovém území v rámci stavby " REKO MS Litomyšl - Smetanovo nám.3.e. Je nutná koordinace. Investorem stavby je GasNet s.r.o., kont. osoba: Alena Bednářová, projektový manažer, tel. 495563237, E-mail: alena.bednarova@gasnet.cz.

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti. Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ.

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

Pro upřesnění polohy PZ doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší žádosti: <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

Stanovisko NELZE použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002196741 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Eva Strnadová  
Technik externích požadavků-Čechy  
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy  
+420495563562  
[eva.strnadova@gasnet.cz](mailto:eva.strnadova@gasnet.cz)


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

**Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002196741 ze dne 04.08.2020.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl. K.ú.: Litomyšl.

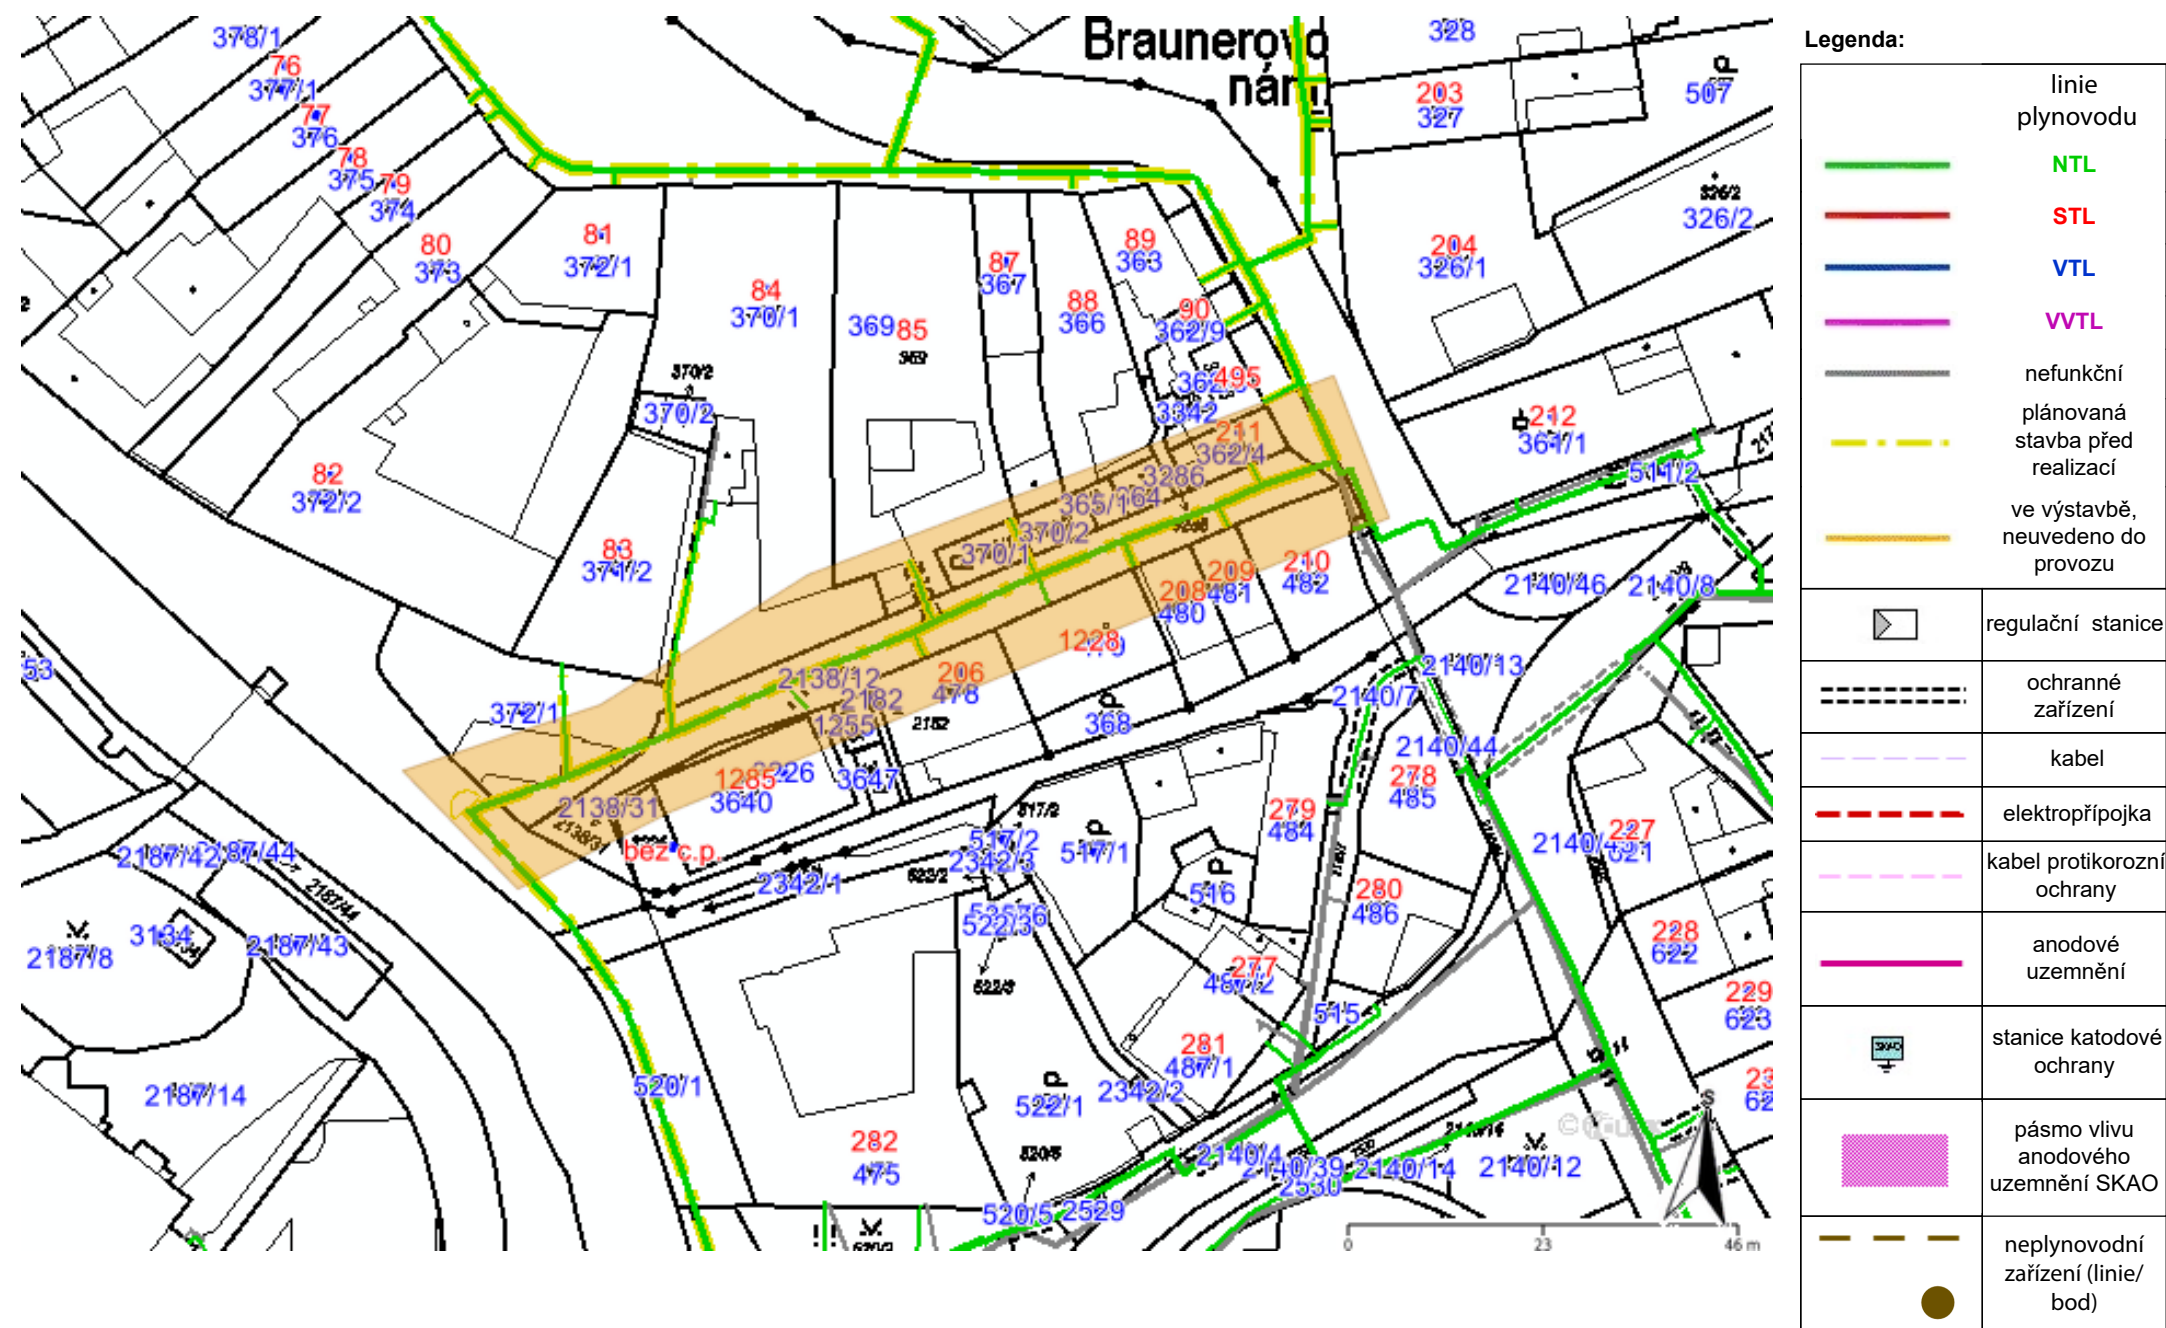



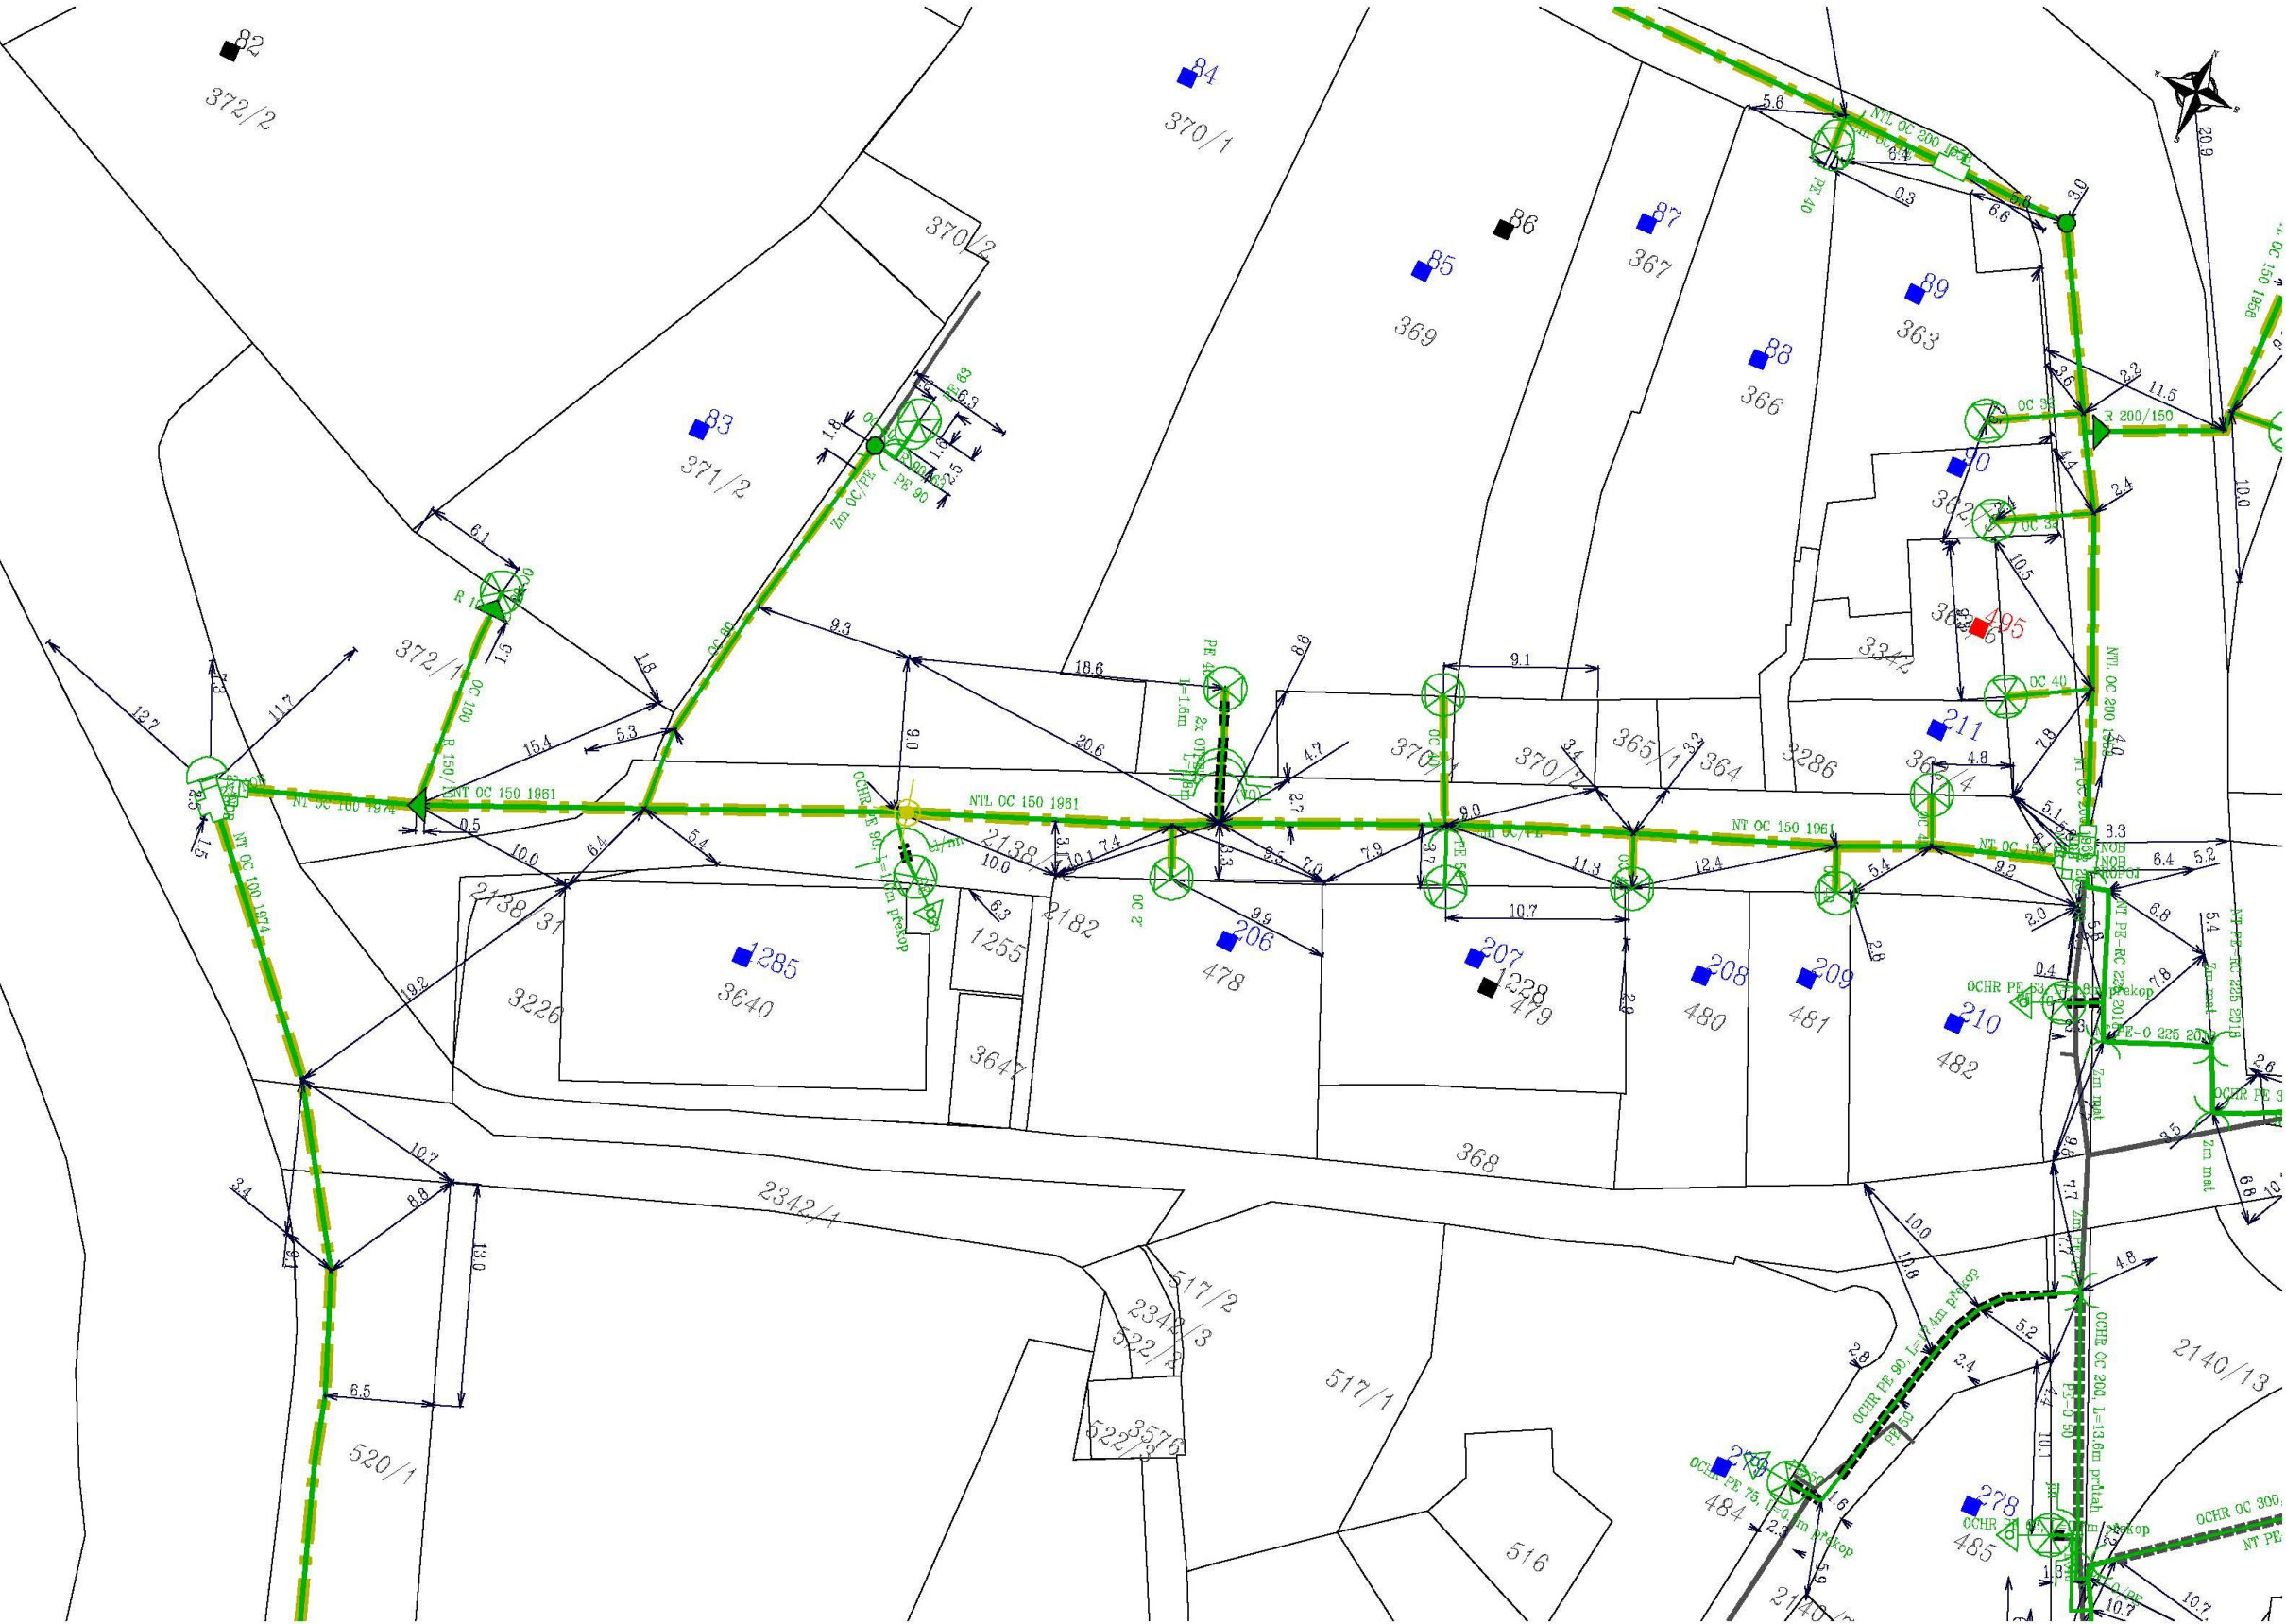


Legenda:

	linie plynovodu
	NLT
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)





LEGENDA



<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</b> PČDP s.r.o. TRSTĚNICKÁ 532 570 01 LITOMYŠL		IČO: 08905738 ID SCHRÁNKY: 9yypxpx PCDP.PROJEKCE@GMAIL.COM		<b>ZPRACOVATEL SO</b> <b>PČDP s.r.o.</b> TRSTĚNICKÁ 532 570 01 LITOMYŠL  IČO: 08905738		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
<b>STAVEBNÍ OBJEKT</b> <b>SO 101 - komunikace</b>							
VYPRACOVAL  Ing. MICHAL STŘEŠTÍK		KONTROLOVAL  Ing. MARTIN DLABÁČ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  Ing. MICHAL STŘEŠTÍK			
TRAŤOVÝ ÚSEK		LITOMYŠL					
OBJEDNATEL		MĚSTO LITOMYŠL					
<b>LITOMYŠL, UL. NERUDOVA - OBNOVA KRYTU KOMUNIKACE</b>						FORMÁT	3 A4
						DATUM	07/2020
						Č. ZAKÁZKY	07/2020
						STUPEŇ  SO 101	
MĚŘÍTKO 1:1000							
PŘÍLOHA Č.							
<b>PŘÍLOHA</b> <b>SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ</b>							