

Název rozváděče

R6

Zákazník

Město Litomyšl

Dodací adresa (staveniště)

Zámecka 496
570 01 Litomyšl - Město

Projekt

STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU ZŠ LITOMYŠL
D.1.4.b12

Poznámka

Vytvořeno	01.06.2022	Objednací číslo		Datum další kontroly	17.05.2022
Číslo výkresu	637896921458224456	Stavební smlouva		Počet stránek	9

Rozváděč je mechanicky zkontrolován


Rozváděč je elektricky zkontrolován

Pozor:
Všechny elektrické zařízení lze použít s max. 80% jmenovitého proudu zařízení dle. IEC61439 (např. : $INC = IN \times 0,8$)

Poznámka :

Pozice

Pozice	Elektrický popis	Poznámky
-FA10	B/16A/3	
-FA11	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA12	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA13	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA14	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA15	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA16	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA17	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA18	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA19	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA20	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA21	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA22	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA23	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA24	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA25	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA26	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA27	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA28	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA29	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA30	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA31	B/10A/1	
-FA32	B/10A/1	
-FA33	B/10A/1	
-FA34	B/10A/1	
-FA35	B/10A/1	
-FA36	B/10A/1	
-FA37	B/10A/1	
-FA38	B/10A/1	
-FA39	B/10A/1	
-FA40	B/10A/1	
-FA41	B/10A/1	
-FA42	B/10A/1	
-FU1	100A	
-K1	16A 1NO	
-Q1	63A/3P	
-V1	20kA/255VAC/T II/C	

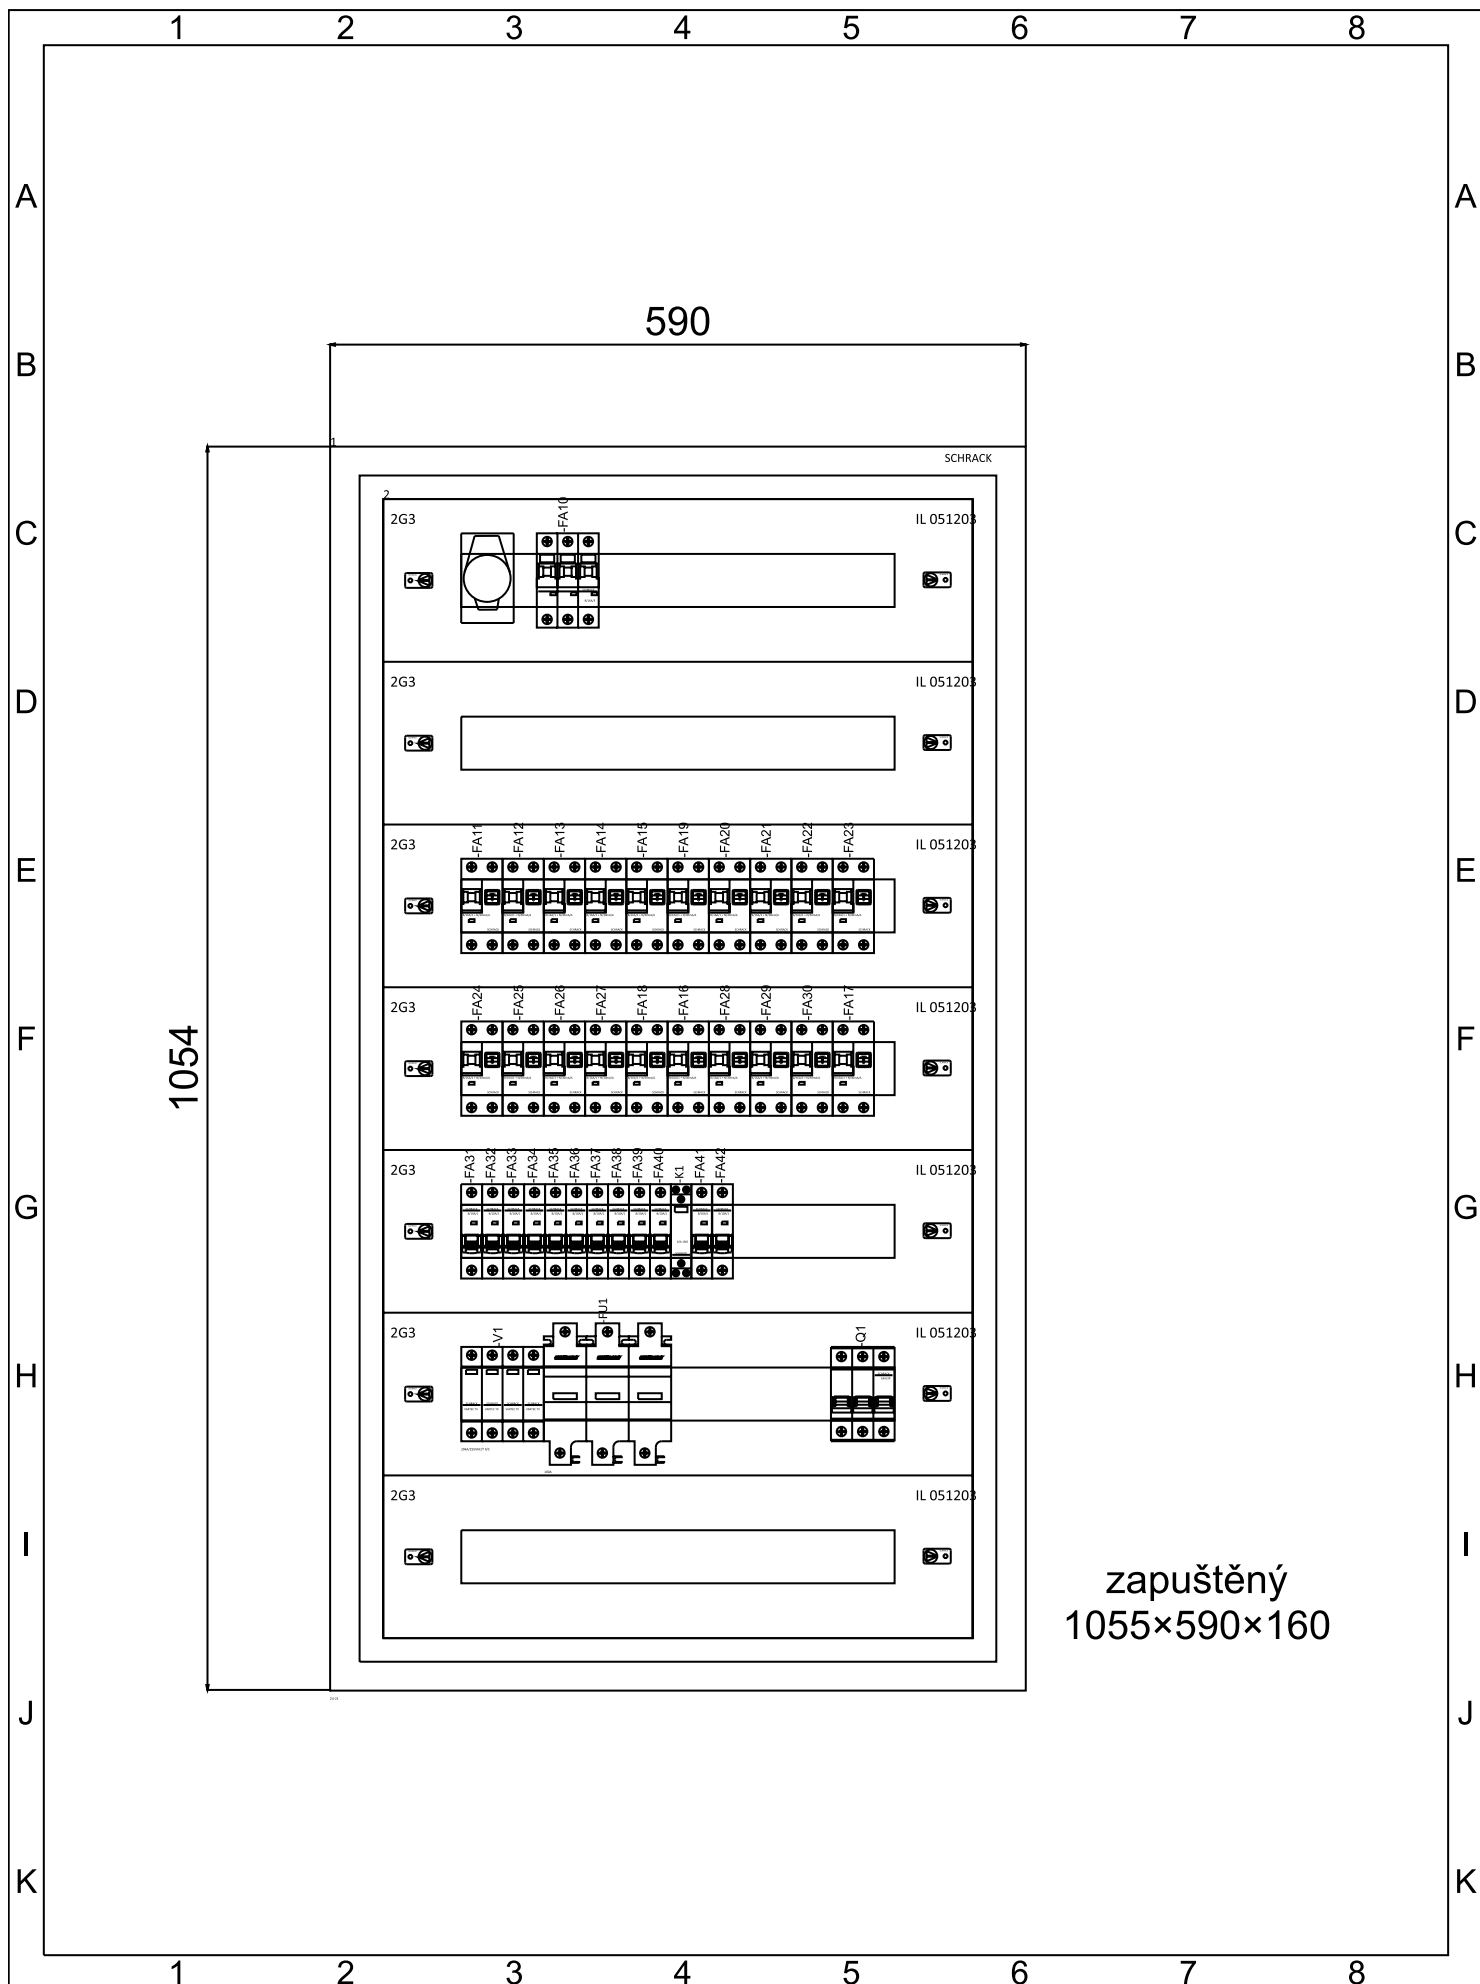

ALBREKO s.r.o.	STAVEBNÍ ÚPRAVY IN	<i>Albreko</i> s.r.o.	Město Litomyšl	Zámecka 496	
Antonín Pavelka	D.1.4.b12	elektromontáže		570 01 Litomyšl	1
	01.06.2022	SKOLNÍ 278, 747 41 BRANKA U OPAVY TEL./FAX: 553 613 095, www.albreko.cz			637896921458224456

