

**Název rozváděče**

R1

**Zákazník**

Město Litomyšl

**Dodací adresa (staveniště)**

Zámecka 496  
570 10 Litomyšl-Město

**Projekt**

STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU ZŠ LITOMYŠL  
D.1.4.b7

**Poznámka**

Vytvořeno	01.06.2022	Objednací číslo		Datum další kontroly	17.05.2022
Číslo výkresu	637896886027349596	Stavební smlouva		Počet stránek	10

Rozváděč je mechanicky zkontrolován


Rozváděč je elektricky zkontrolován

Pozor:  
Všechny elektrické zařízení lze použít s max. 80% jmenovitého proudu zařízení dle. IEC61439 (např. :  $INC = IN \times 0,8$ )

Poznámka :

Pozice

Pozice	Elektrický popis	Poznámky
-FA9	B/16A/1	
-FA10	B/16A/3	
-FA11	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA12	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA13	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA14	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA15	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA16	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA17	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA18	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA19	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA20	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA21	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA22	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA23	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA24	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA25	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA26	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA27	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA28	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA29	B/16A/1 + N/30mA/A	
-FA30	B/10A/N+1/30mA/A	
-FA31	B/10A/1	
-FA32	B/10A/1	
-FA33	B/10A/1	
-FA34	B/10A/1	
-FA35	B/10A/1	
-FA36	B/10A/1	
-FA37	B/10A/1	
-FA38	B/10A/1	
-FA39	B/10A/1	
-FA40	B/10A/1	
-FA41	B/10A/1	
-FA42	B/10A/1	
-FU1	100A	
-K1	16A 1NO	
-Q1	63A/3P	
-V1	20kA/255VAC/T II/C	

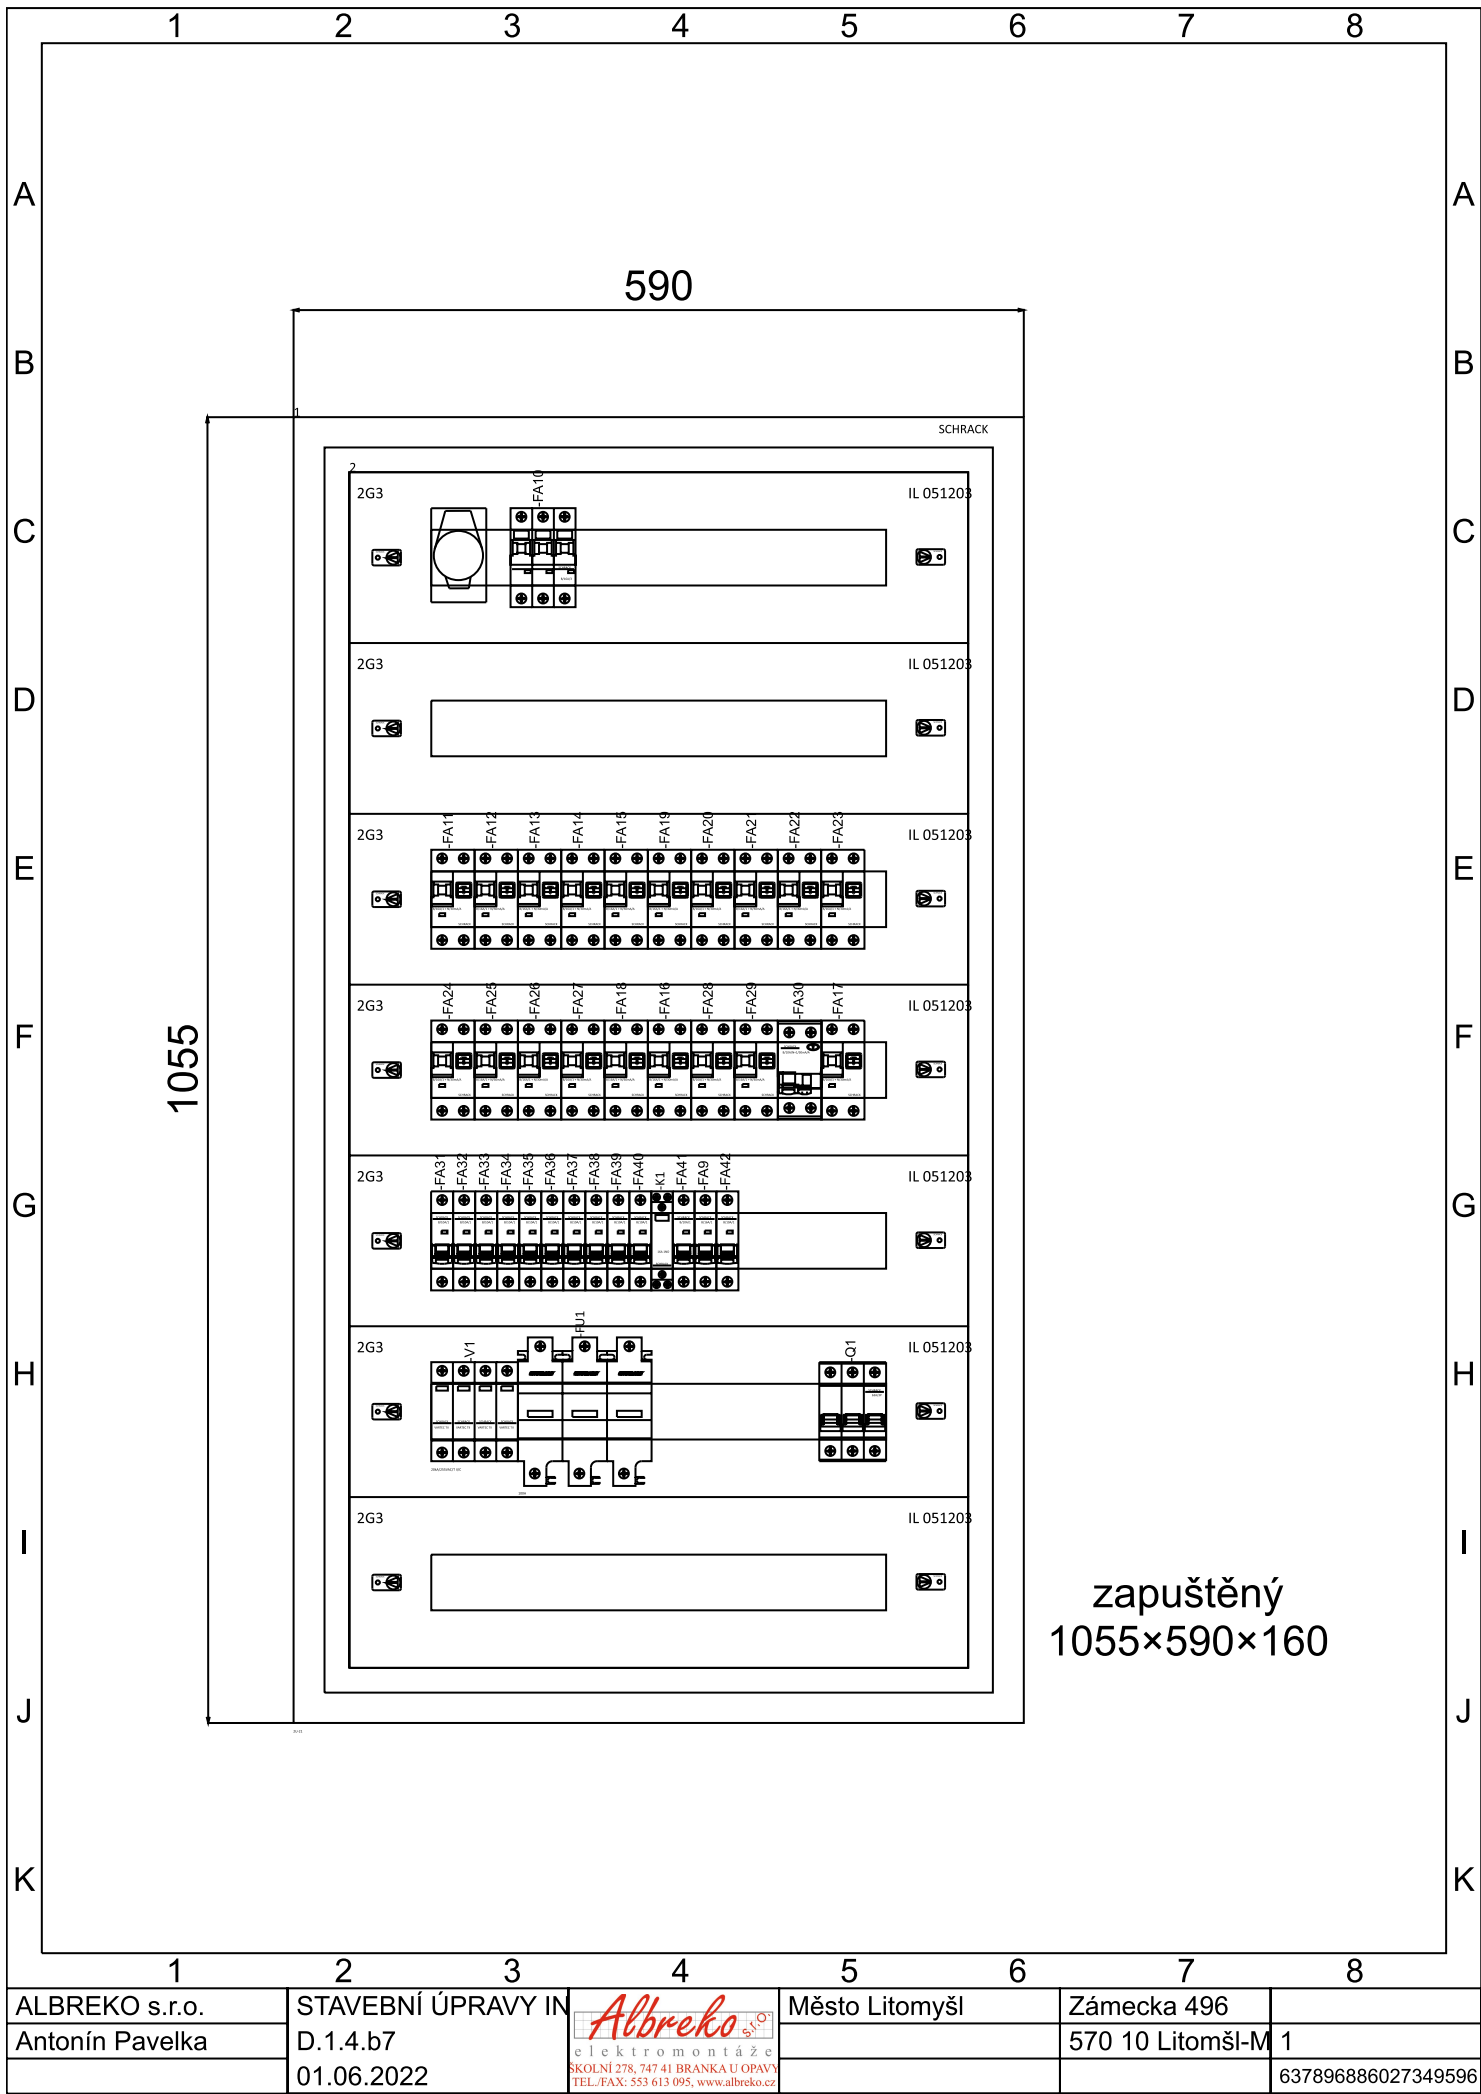

12345678

ALBREKO s.r.o.

Antonín Pavelka

STAVEBNÍ ÚPRAVY IN

D.1.4.b7

01.06.2022

Albreko

elektromontáže

SKOLNÍ 278, 747 41 BRANKA U OPAVY

TEL./FAX: 553 613 095, www.albreko.cz

Město Litomyšl

Zámecka 496

570 10 Litomyšl-M 1

637896886027349596



