

**Název rozváděče**

R-poč

**Zákazník**

Město Litomyšl

**Dodací adresa (staveniště)**

Zámecka 496  
570 01 Litomyšl-Město

**Projekt**

STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU ZŠ LITOMYŠL  
D.1.4.b16

**Poznámka**

Vytvořeno	01.06.2022	Objednací číslo		Datum další kontroly	25.05.2022
Číslo výkresu	637896931116163547	Stavební smlouva		Počet stránek	6

Rozváděč je mechanicky zkontrolován


Rozváděč je elektricky zkontrolován

Pozor:  
Všechny elektrické zařízení lze použít s max. 80% jmenovitého proudu zařízení dle. IEC61439 (např. :  $INC = IN \times 0,8$ )

Poznámka :

Pozice

Pozice	Elektrický popis	Poznámky
-FA2	B/16A/N+1/30mA/A	
-FA3	B/16A/N+1/30mA/A	
-FA4	B/16A/N+1/30mA/A	
-FA5	B/16A/N+1/30mA/A	
-FA6	B/16A/N+1/30mA/A	
-FA7	B/16A/N+1/30mA/A	
-FA8	B/16A/N+1/30mA/A	
-FA9	B/16A/N+1/30mA/A	
-FA10	B/16A/1	
-FA10	B/16A/1	
-FA12	B/10A/1	
-FA13	B/10A/1	
-Q1	32A/3P	

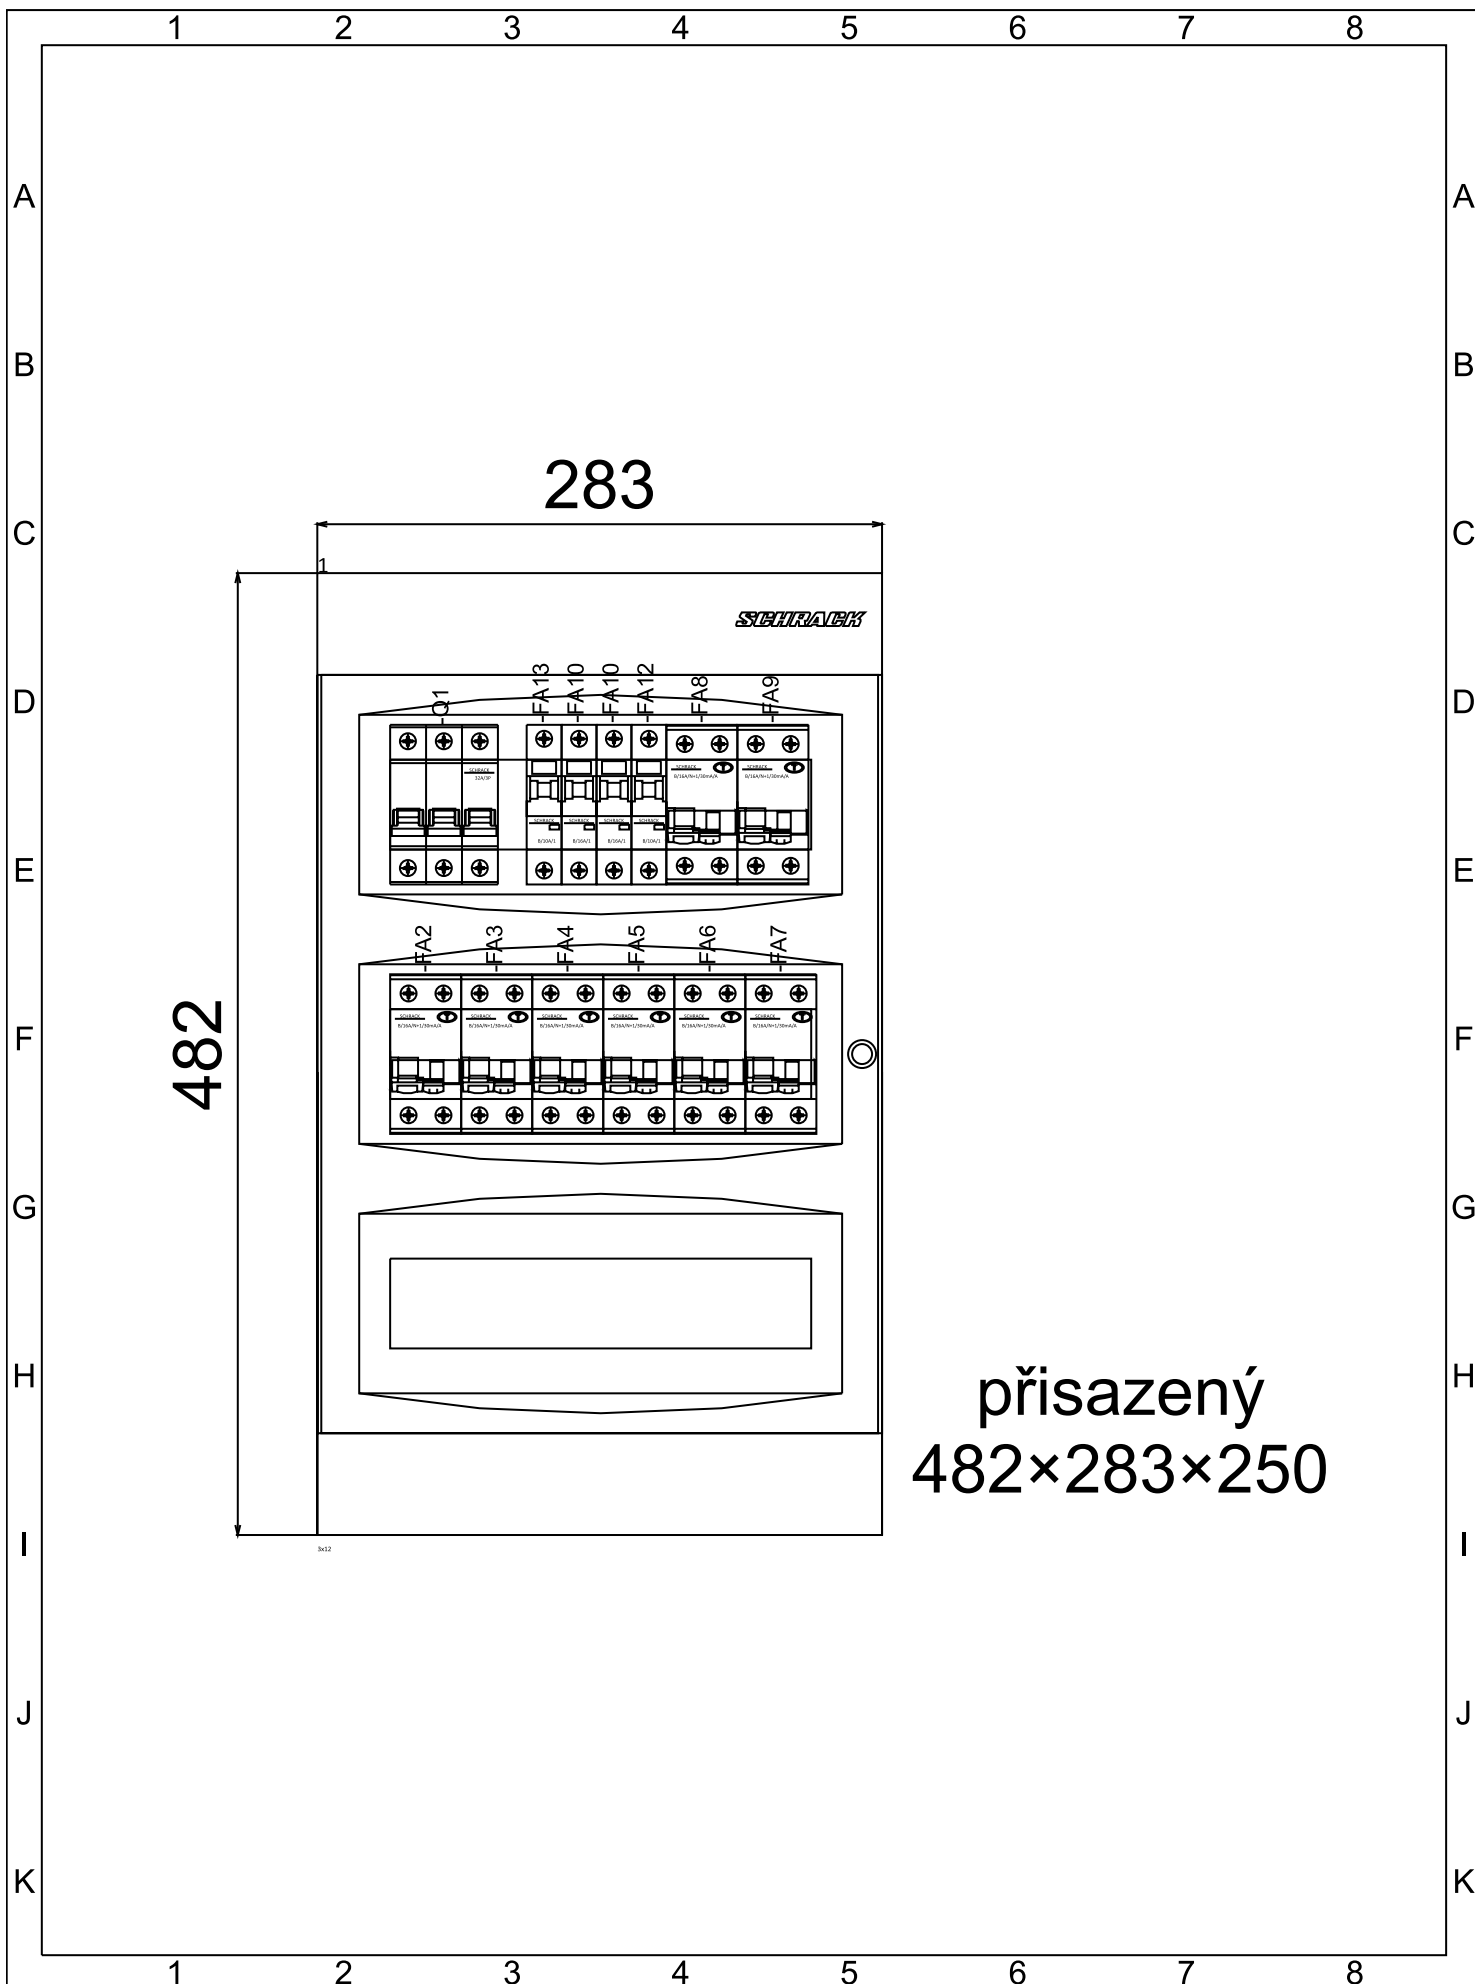

ALBREKO s.r.o.	STAVEBNÍ ÚPRAVY IN	 elektromontáže SKOLNÍ 278, 747 41 BRANKA U OPAVY TEL./FAX: 553 613 095, www.albreko.cz	Město Litomyšl	Zámecka 496	
Antonín Pavelka	D.1.4.b16			570 01 Litomyšl-	1
	01.06.2022				637896931116163547

