


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
Z PE100, RC AQUALINE ROBUST, 110x6,6 SDR17
V MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACI

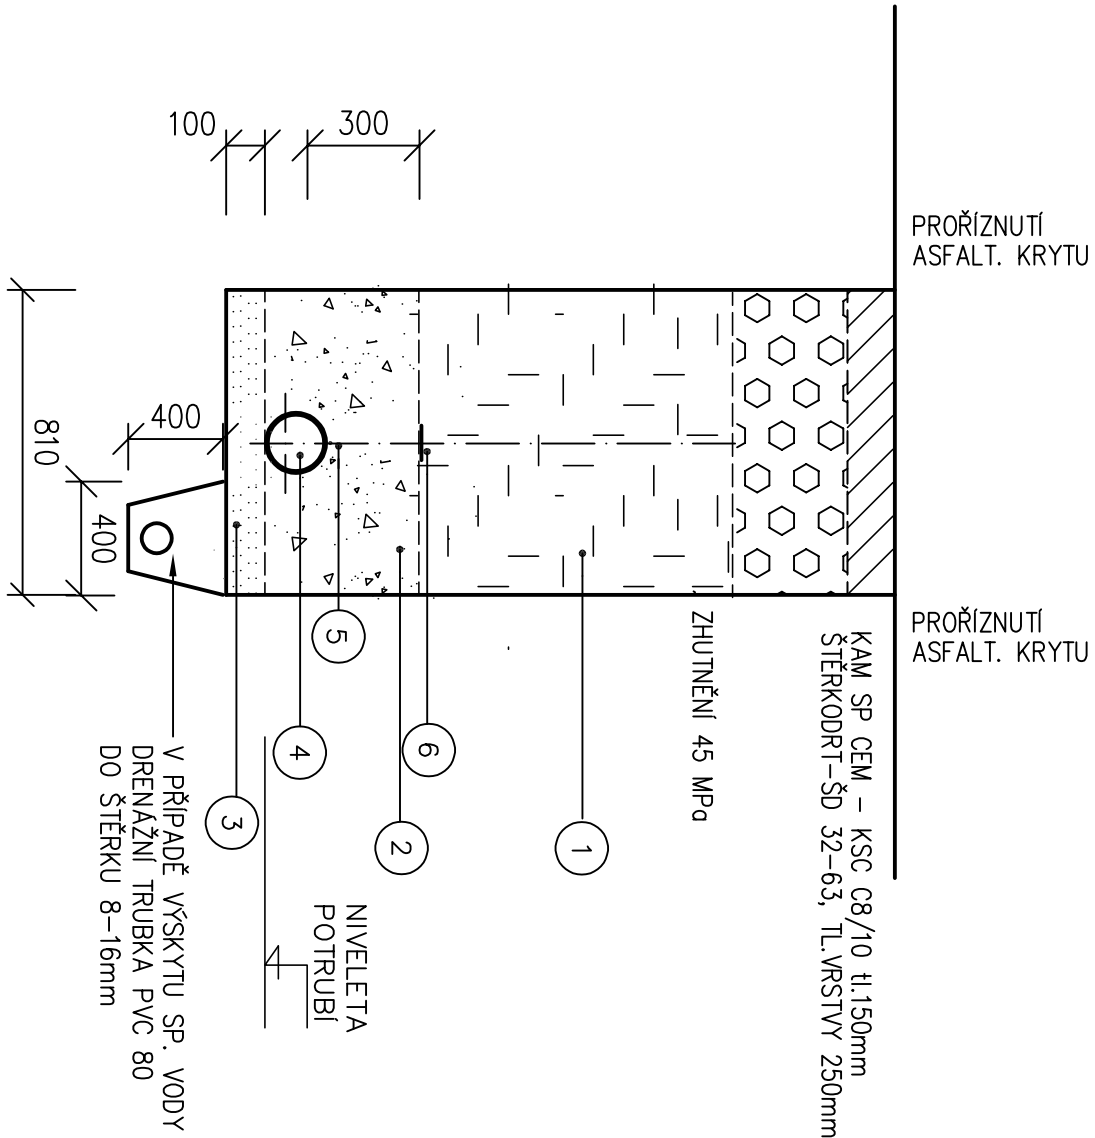

- LEGENDA:**
- 1 – HUTNĚNÝ ZASYP NETŘÍDĚNÝ ŠTĚP
 - 2 – HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP DO VEL. ZRN 4mm
 - 3 – HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE DO VEL. ZRN 4mm
 - 4 – PE VODOVOD. POTRUBÍ – PN 10
 - 5 – VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 6mm²
 - 6 – VÝSTRAŽNÁ FOLIE

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM
Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing.Pravec František	Ing.Kopecký Josef	Ing.Pravec František
Obec Litomyšl	Kraj Pardubický	
Investor	Město Litomyšl, Brí Štastných 1000, Litomyšl 570 01	
OBNOVA VODOVODU V UL. ZA BRANKOU, LITOMYŠL		Číslo zakázky
		9012025
		Druh projektu
		DPS
		Datum
		03/2025
		Formát A4
		2xA4
		Měřítko
		Číslo přílohy
ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ		1:20
		D.5