



ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
Z PE100, RC AQUALINE ROBUST, 110x6,6 SDR17
V MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACI

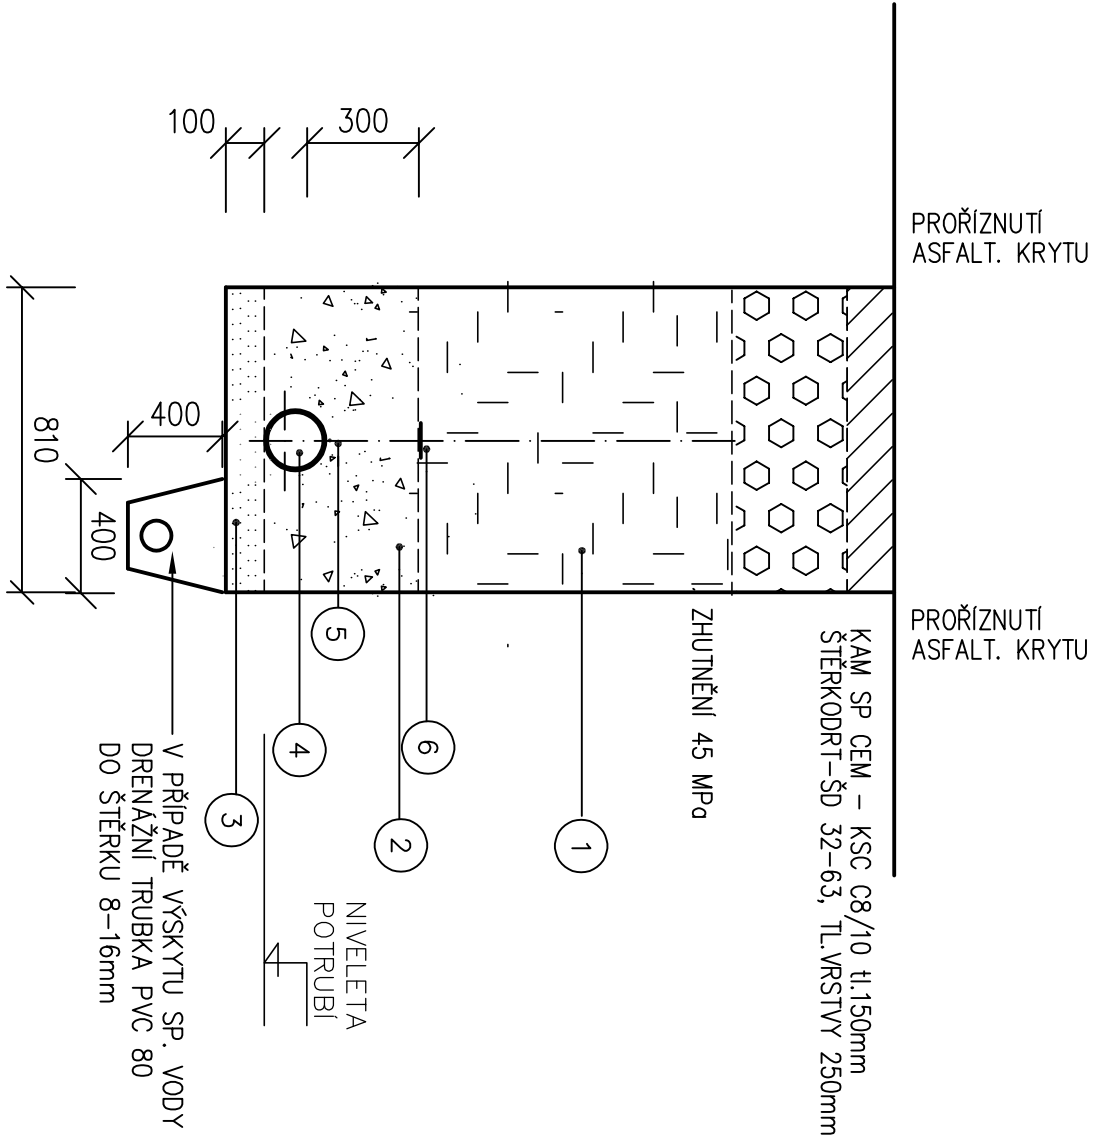

LEGENDA:

- 1 – HUTNĚNÝ ZÁSYP NETŘÍDĚNÝ ŠTP
- 2 – HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP
DO VEL. ZRN 4mm
- 3 – HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE
DO VEL. ZRN 4mm
- 4 – PE VODOVOD. POTRUBÍ – PN 10
- 5 – VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 6mm2
- 6 – VÝSTRAŽNÁ FOLIE

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE		DATUM	
Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola	<div><p>PC PROJEKT projektční kancelář 570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22 tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz</p></div>	
Ing. Pravec František <i>Pravec</i>	Ing. Kopecký Josef <i>Kopecký</i>	Ing. Pravec František <i>Pravec</i>		
Obec Litomyšl	Kraj Pardubický			
Investor	Město Litomyšl, Brí Štastných 1000, Litomyšl 570 01			
OBNOVA VODOVODU V UL. J. METYŠE, LITOMYŠL			Číslo zakázky	8012025
			Druh projektu	DPS
			Datum	03./2025
			Formát A4	2xA4
			Měřítko	Číslo přílohy
ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ			1:20	D.5

PC PROJEKT
projektční kancelář
570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz