


PŮDORYS 1.PP - VYTÁPĚNÍ 1:50

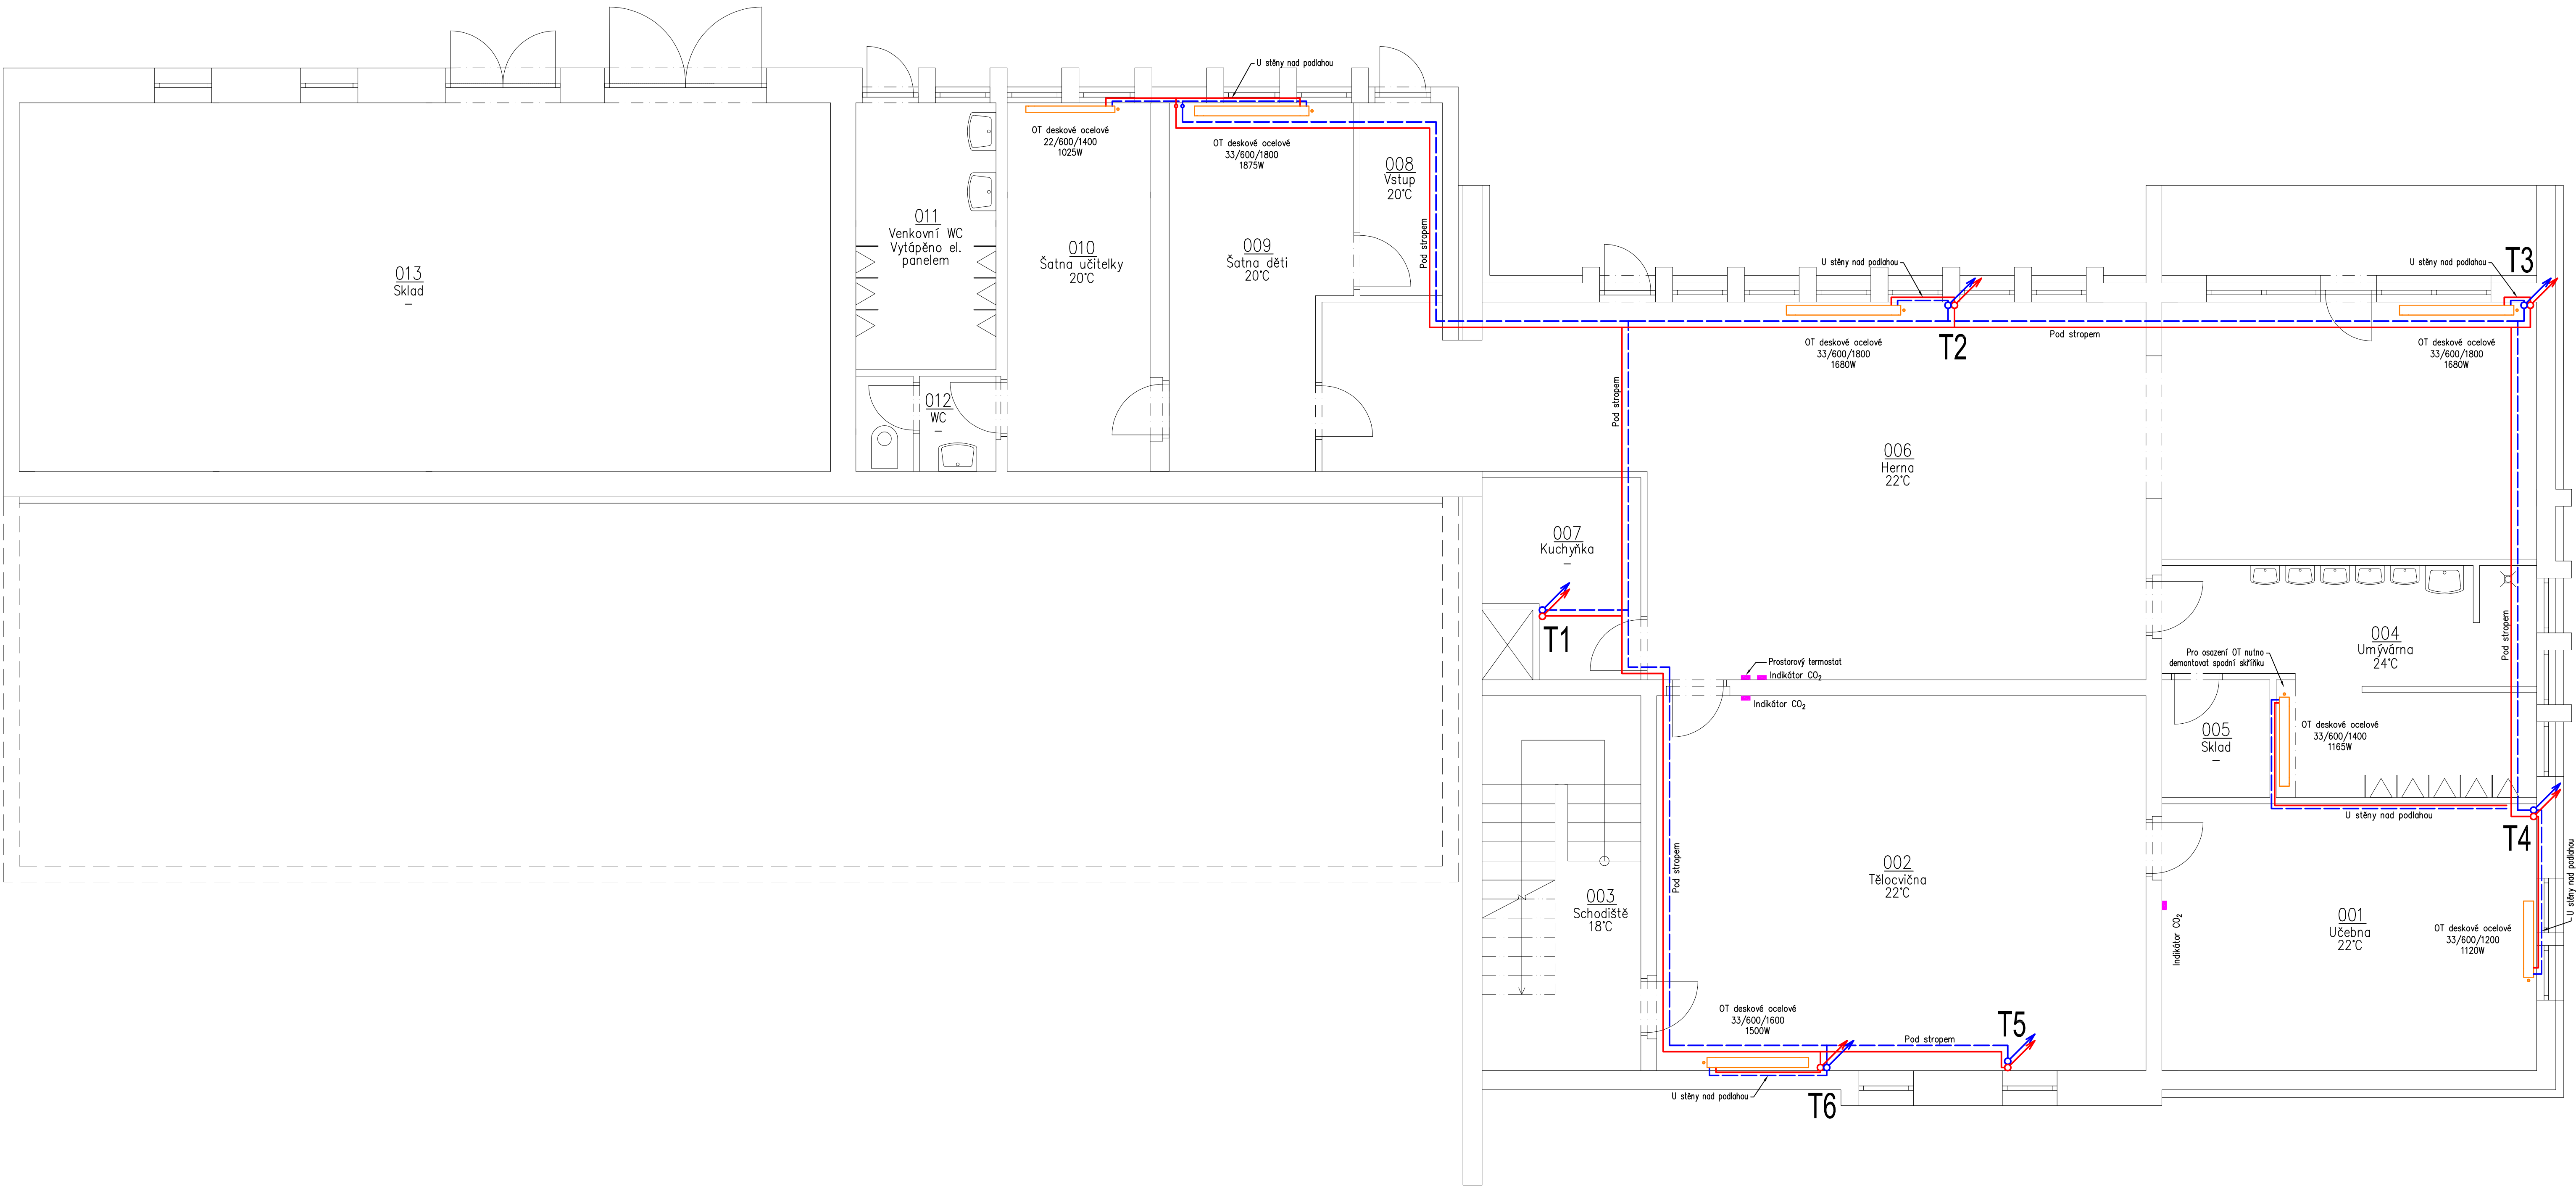

Legenda:

- Potrubí:
- přívodní potrubí topné vody
 - vratné potrubí topné vody
 - otopné těleso deskové
- OT deskové ocelové 22/600/900 800W
- popis tělesa
typ tělesa (typ/výška/délka)
výkon tělesa

VED.PROJEKTANT MILOSLAV KOMÁREK	VYPRACOVAL ING. ŠTĚPÁN STRAKA	KONTROLOVAL MILOSLAV KOMÁREK		
OBEC: Litomyšl		KRAJ: PARDUBICKÝ		
INVESTOR: Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 01 Litomyšl				www.kmont.cz
STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI MŠ v Líbáňkách, Lidická 1056, Litomyšl		FORMAT	8x44	č.par.č:
		REVIZE	0	
		DATUM	08/2023	
		ÚČEL, STUPĚŇ Č. ZAKÁZKY	- 23/065	
ČÁST: NÁZEV PŘÍLOHY:	D.1.4.1 – VYTÁPĚNÍ PŮDORYS 1.PP – VYTÁPĚNÍ		MĚŘÍTKO 1:50	Č.PŘÍLOHY D.1.4.1.02