




PŮDORYS 2.NP - VYTÁPĚNÍ 1:50

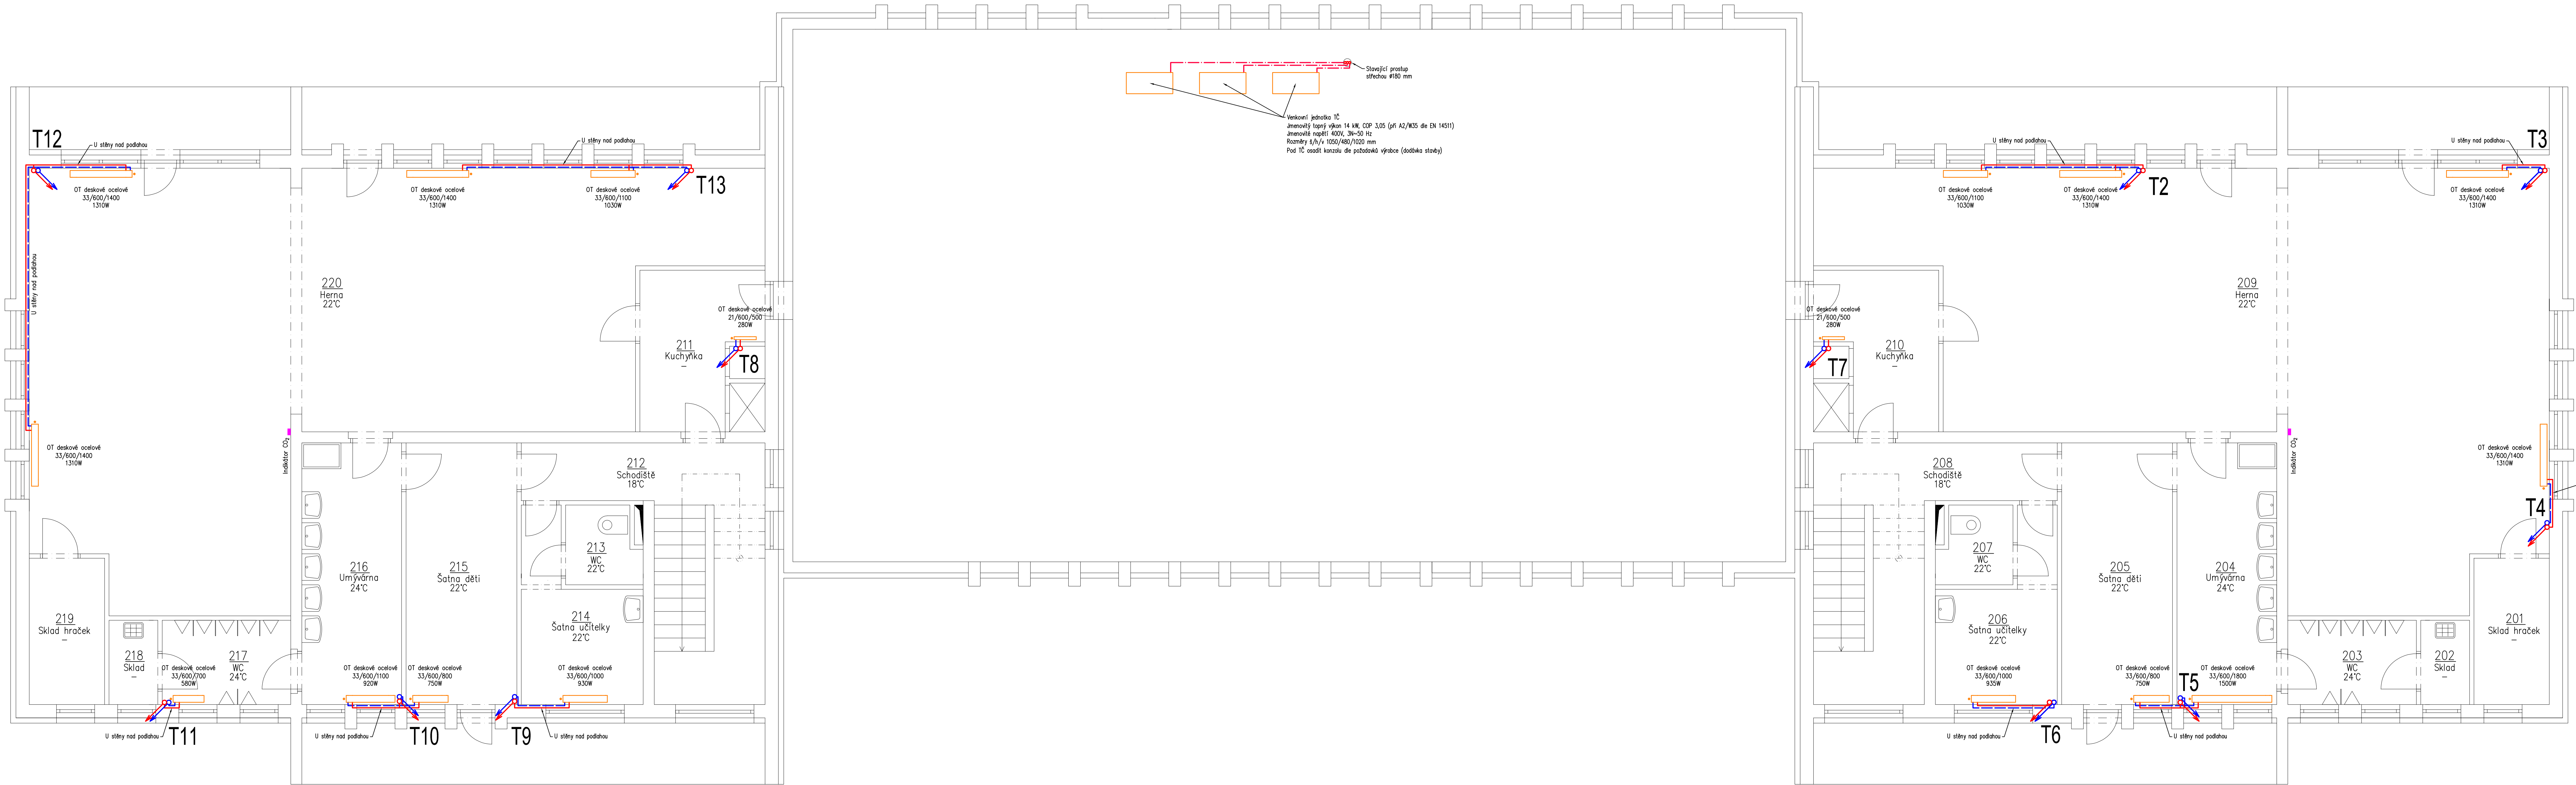

Legenda:

- Potrubí:
- přívodní potrubí topné vody
 - vratné potrubí topné vody
- Otopné těleso deskové
- OT deskové ocelové 22/600/800 800W
 - popis tělesa (typ/výška/tělo)
 - výkon tělesa

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL				
MILOSLAV KOMAREK	ING. STEFÁN STRAKA	MILOSLAV KOMAREK				
OBEC: Litomyšl		KRAJ: PARDUBICKÝ				
INVESTOR: Město Litomyšl, BPT Štastných 1000, 570 01 Litomyšl		K MONT s.r.o. - s.r.o. - www.kmont.cz				
STAVBA:	STUDIE PROVEDITELNOSTI			FORMAT	12x44	č.por.:
				REVIZE	0	
				DATUM	08/2023	
				OCEL. STUPEN		
				Č. ZAKÁZKY	23/065	
ČÁST:	0.1.4.1 – VYTÁPĚNÍ			MĚŘÍTKO	Č. PŘÍLOHY	
NÁZEV PŘÍLOHY:	PŮDORYS 2.NP – VYTÁPĚNÍ					
				1:50	D.1.4.1.04	